


1. Einwahl über Fernwartungssoftware auf Mini-PC im Schaltschrank

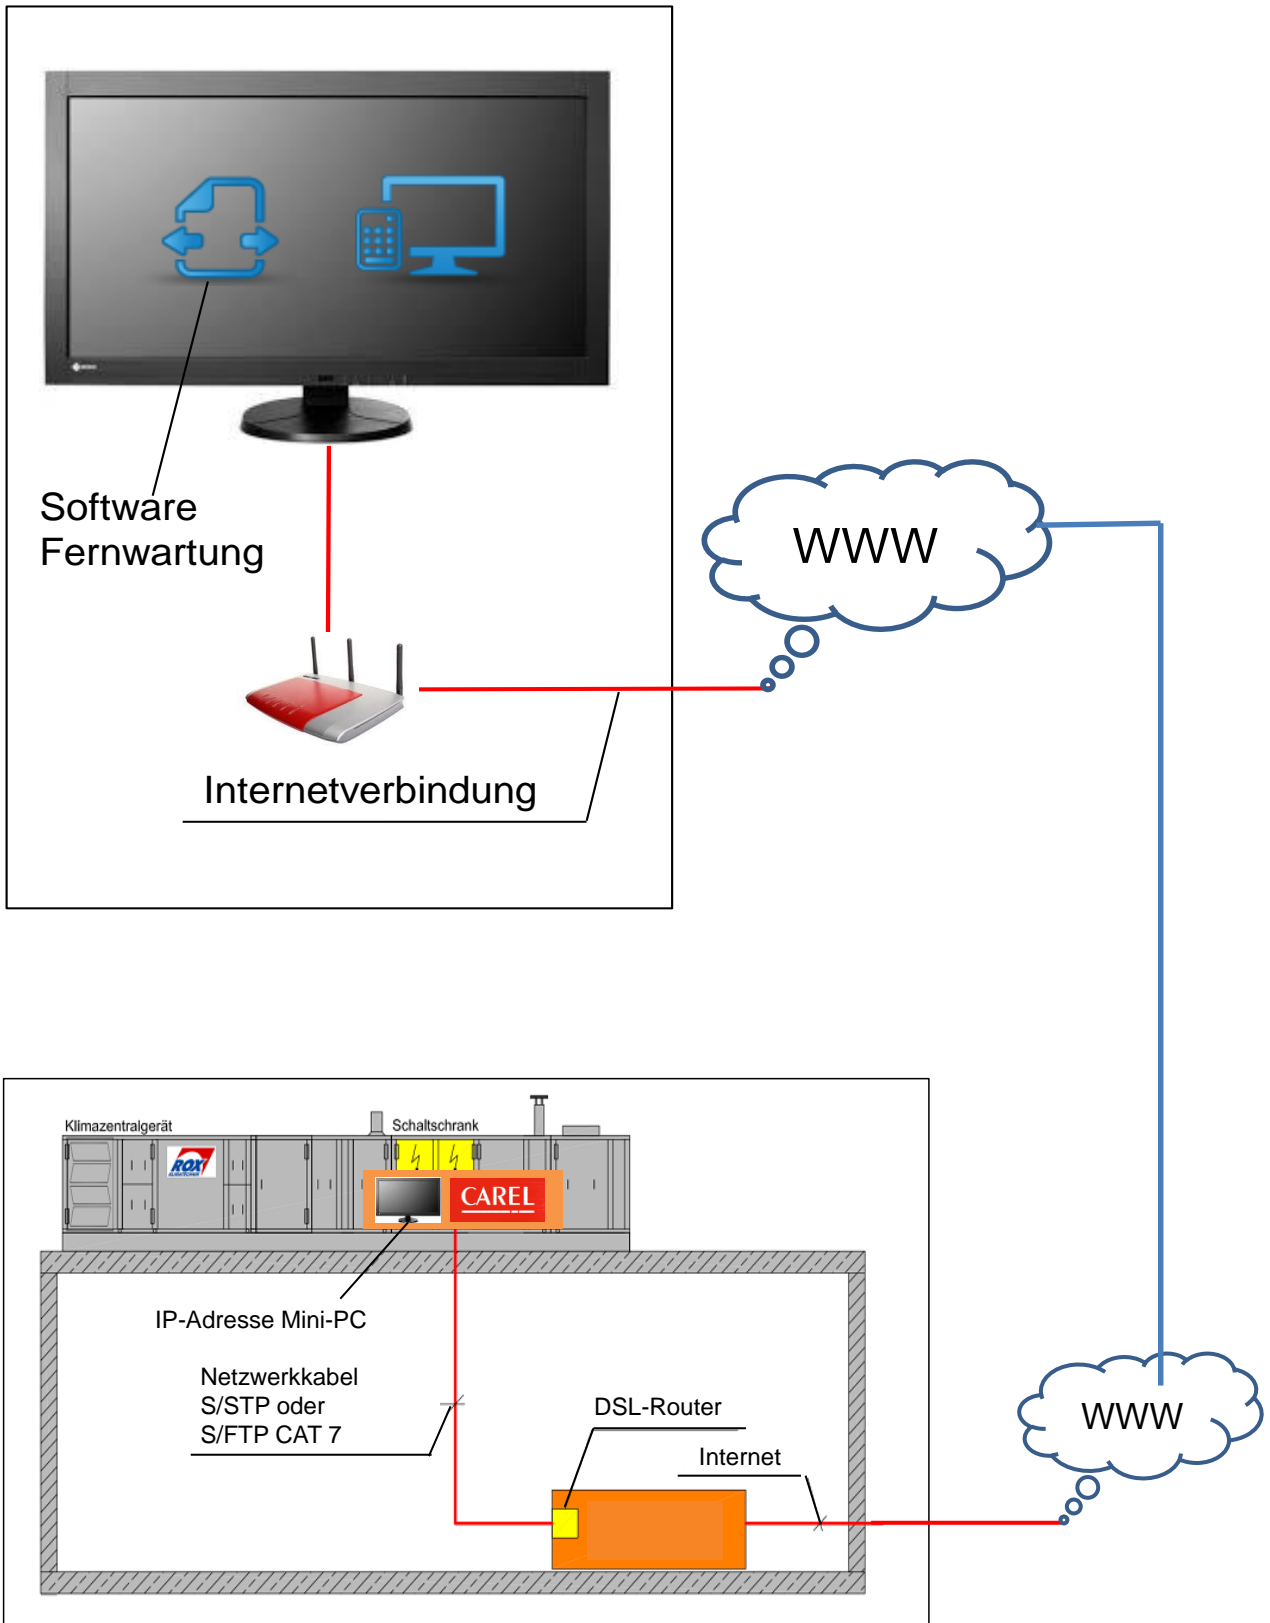

2. Ansicht des Webbrowsers für den Kundendienst extern (z.B. HAMA, Kersten, etc.) und/oder am PC im Managerbüro

Rox-Klimatechnik GmbH
Visualisierung Lüftungsanlagen McD NL 5050

Kontakt: ROX-Kundendienst
Phone: +49 (0) 2743 / 807-154; (-155); (-0)
E-Mail: alhaeuser@rox-online.de

Anlage Küche
Anlage Lobby
Datenblatt
Schaltplan
Störmeldung
Setpoints

Definition der Setpoints

New Value	Value	Variable	Variabletyp	Einheit
	150	sis_zsm_sms_12_h2_h2_001_int	Integer	Set Absolute Temperatur in °C
	200	sis_zsm_sms_12_h2_h2_002_int	Integer	Set Absoluteuchte in %
	15.0	komp_lobby_s_set	Analog	Set Zulufttemperatur Lobby
	25.0	komp_kueche_s_set	Analog	Set Zulufttemperatur Küche
	25.0	sis_zsm_sms_12_sos_h2_001_int	Digital	Externe Störmeldung
	25.0	sis_zsm_sms_12_sos_h2_002_int	Digital	Störung-Erkennung
	25.0	sis_zsm_sms_12_sos_h2_003_int	Digital	Störung-Erkennung

Cancel Send parameters

Copyright © 2014 by Rox - Klimatechnik GmbH - Langensieder Straße 25 - 57688 Wellerfeld - Tel: +49 02743 807 0 - www.rox-online.de

Sollwerte einstellen

Rox-Klimatechnik GmbH
Visualisierung Lüftungsanlagen McD NL 5050

Kontakt: ROX-Kundendienst
Phone: +49 (0) 2743 / 807-154; (-155); (-0)
E-Mail: alhaeuser@rox-online.de

Anlage Küche
Anlage Lobby
Datenblatt
Schaltplan
Störmeldung
Setpoints

Zuluft- und Abluftanlage Küche:

FO EHA AB ETA
AU ODA ZU SUP

Automatische Schaltzustände
 Betrieb Lüftung
 Betrieb Heizen
 Betrieb Kühlen
 Verdorben 1
 Verdorben 2
 Störung
 Wartung

Automatische Betriebsdaten

0	m³/h	Volumenstrom Zuluft
100	m³/h	Volumenstrom Abluft
15.0	°C	Temperatur Außenluft
20.0	°C	Relative Feuchtigkeits Außenluft
0.0	°C	Temperatur Zuluftkammer WWS
25.0	°C	Temperatur Zuluft
150.0	°C	Temperatur Abluft
0.0	°C	Temperatur Forstluft
0.0	°C	Temperatur AVG kalte Seite
0.0	°C	Temperatur AVG kalte Seite
0.0	°C	Temperatur AVG kalte Seite
0.0	°C	Temperatur Drehmotor Rücklauf
0.0	°C	Temperatur Drehmotor Rücklauf

Copyright © 2014 by Rox - Klimatechnik GmbH - Langensieder Straße 25 - 57688 Wellerfeld - Tel: +49 02743 807 0 - www.rox-online.de

Anzeige aktueller Betriebsmeldungen und aktueller Temperaturen, etc. (Live-Daten)

Rox-Klimatechnik GmbH
Visualisierung Lüftungsanlagen McD NL 5050



Kontakt: ROX-Kundendienst
Phone: +49 (0) 2743 / 807-154; (-155); (-0)
E-Mail: alhaeuser@rox-online.de

Definierte Alarme

Alarm	Anzahl
Smoke fire gas/CO alarm	
Electro heater protection alarm	
Outlet filter alarm	
Anzahl aller Alarme: 3	

Alle Störmeldungen

Anlage Küche


Anlage Lobby

Datenblatt

Schaltplan

Störmeldung

Setpoints



Copyright © 2014 by Rox-Klimatechnik GmbH - Langenbacher Straße 20 - 57688 Wietfeld - Tel: +49 02743 807 0 - www.rox-online.de

Anzeige Störmeldungen