

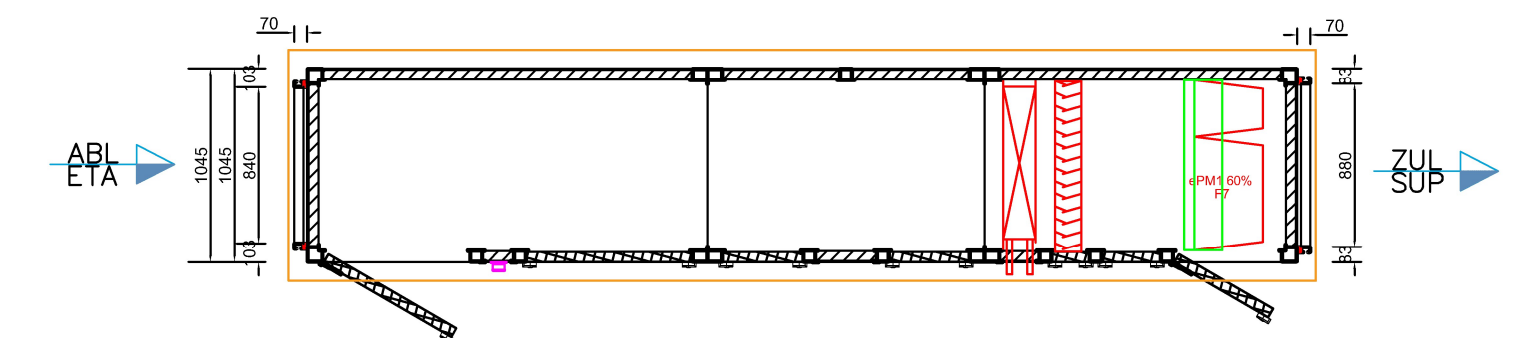


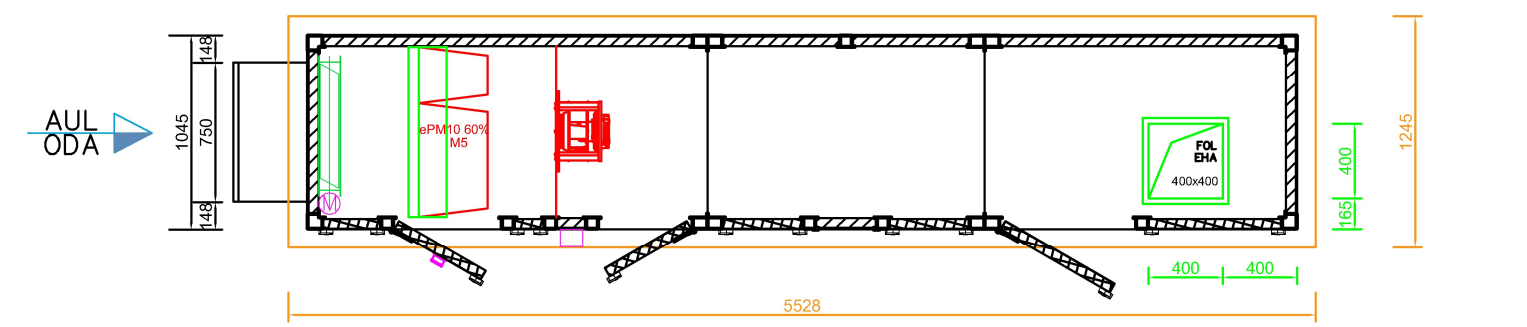

Bedienseitige Zwischenstege in der Abluft und im WRG-Gehäuse abnehmbar gestalten und nicht eindichten - bauseitige Komponenten-Montage in der Abluft

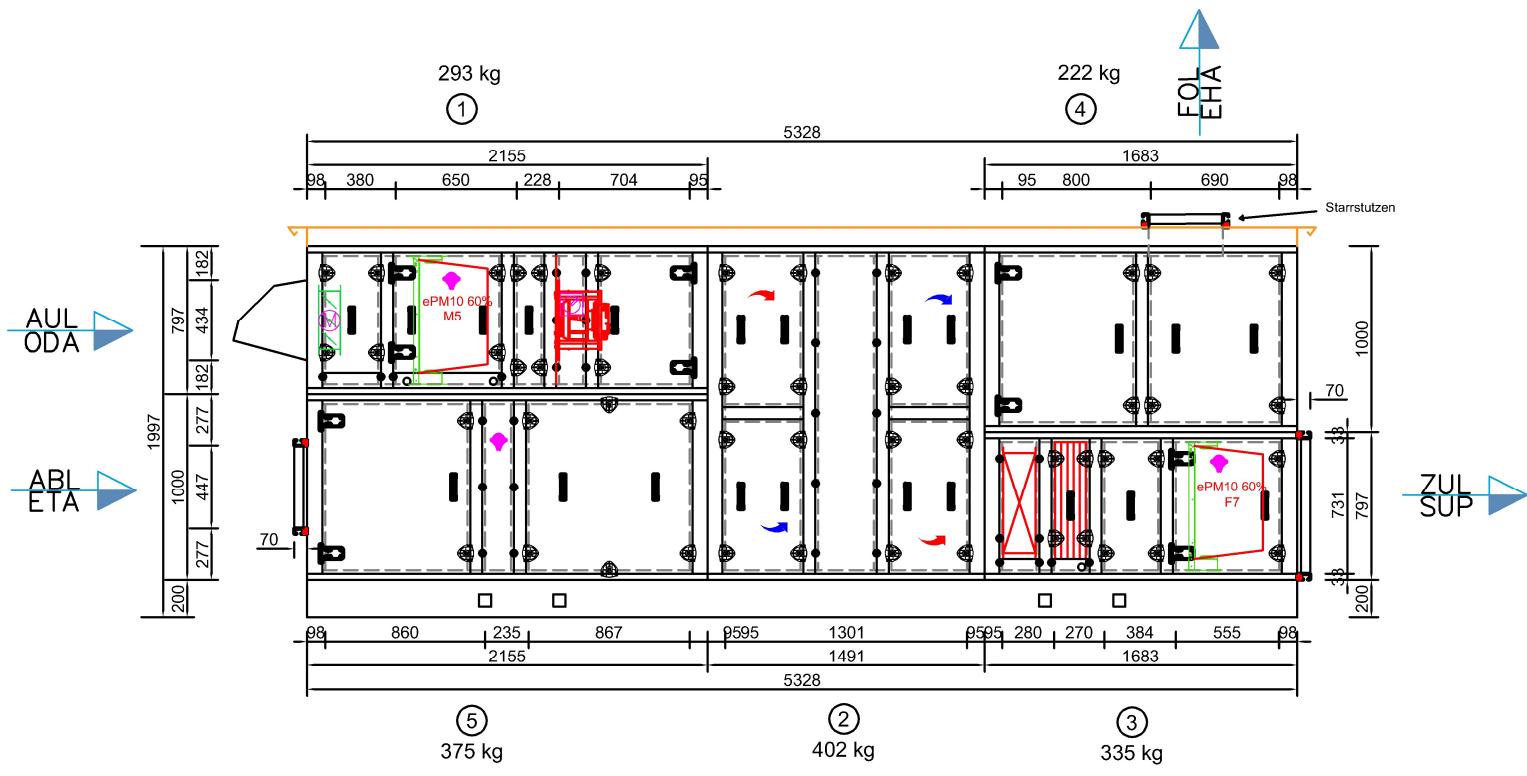

Rev 3: Anpassung Revisionsöffnung//Anpassung Betriebspunkt Wärmetauscher/Ventilator 3~380-480V

Lieferung in 1 Bauteil				
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Joh. Müller Kunststoff GmbH	ROX-Datenblatt: 02037345	Bauart: HYD LCL Außenaufstellung	Softwareversion: 1.23/4.2
Datum:	Strasse: Lescheidenweg 8	ROX-Position: 734501	Zuluft: BGR Sonder 2500m3/h 600Pa ext.	Sachbearbeiter: S. Runkel
Stempel u.	Ort: 53773 Hennef/Birch	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder	Datum: 13.11.2024
Unterschrift	Projekt: Mefus + Fresch	Anzahl: 1	Farbton außen: RAL 9002	Dach umlauf: 100mm
	Anlage: Laborgerät (basic)(EC)		Farbton innen: RAL 9002	Gewicht: ca. 1750 kg