
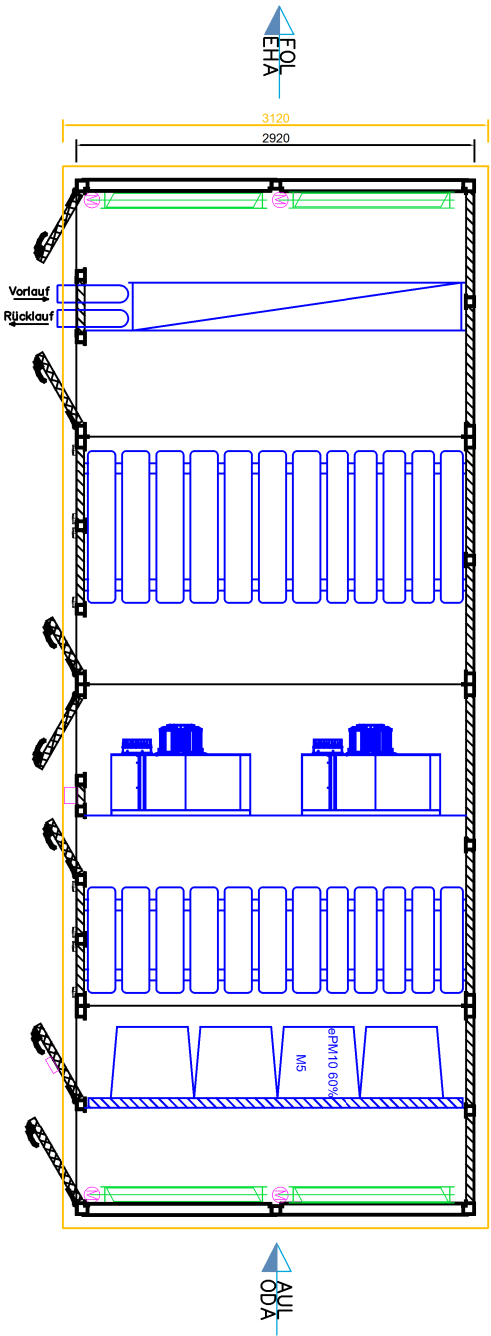


Anmerkungen:

Gerät 764102 wird auf dem Gerätedach von 764101 montiert
Gerät 764101 in verstärkter Ausführung

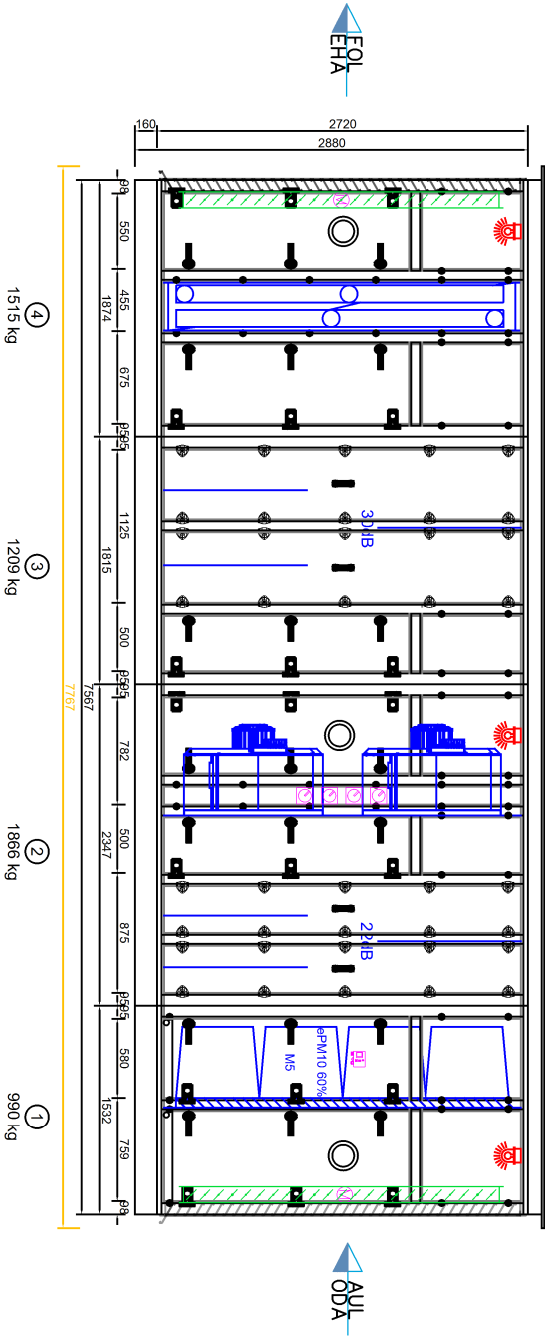

 = Kennzeichnet lediglich die vorgesehene Position der Stellantriebe

REV2: Gerät gespiegelt, Anschlüsse auf Wetterschutzgitter angepasst, Klappenmaße aktualisiert, Externe Pressung aktualisiert, Ventilatoren angepasst, Bauart angepasst, Jalousieklappen geteilt



Vom Kunden geprüft und genehmigt				Lieferung in vier Bauteilen			
Datum:		Kunde: Klaus Heuser Heizung-Lüftung GmbH		ROX-Datenblatt: 02037641		Bauart: HYD S Außenaufstellung	
		Strasse: August-Borsig-Straße 5a + 9		ROX-Position: 764102		Zuluft:	
		Ort: 56070 Koblenz		LvPosition:		Abluft: BGR Sonder 65000m3/h 160Pa ext.	
		Projekt: SGL Carbon Produktionshalle, Bonn				Farbton außen: RAL 9002	
		Anlage:		Anzahl: 1		Farbton innen: RAL 9002	
Stempel u. Unterschrift						Softwareversion: 1.24/4.2	
						Sachbearbeiter: S.Reifenröhrer	
						Datum: 11.12.2025	
						Dach umlauf: 100mm	
						Gewicht: ca. 5950 kg	