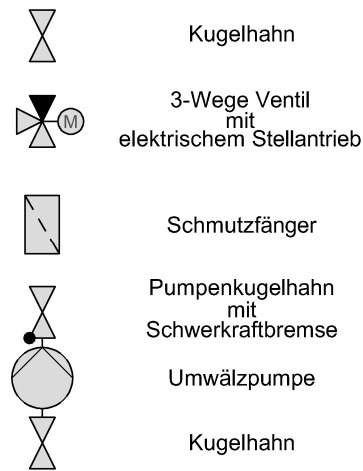
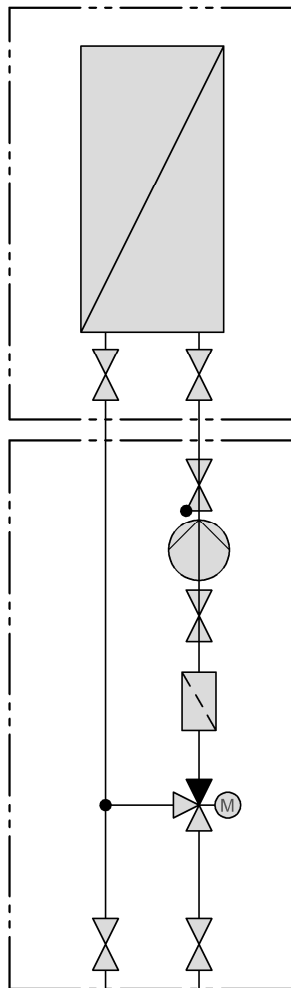


Achtung!

Dieses Schema dient primär der Veranschaulichung der Luftströme und der thermodynamischen Luftbehandlungsstufen. Eine Darstellung von Einbausituationen einzelner Komponenten, Rohrleitungsarmaturen und Kleinteilen befindet sich in den Montagezeichnungen der entsprechenden Gewerke.

Systemgrenze RLT-Gerät**Verrohrungsnennweite DN20****Systemgrenze Montageplatte**

Projekt : 7296 - Mc Donalds Brabrand

Name : M.Leis

Inhalt : PWW-Schema

Datum :

geprüft :

Rox - Klimatechnik GmbH

Langenbacher Str.25
57586 Weitefeld / Germany
Tel.: 02743 / 807-0
www.rox-online.de

