
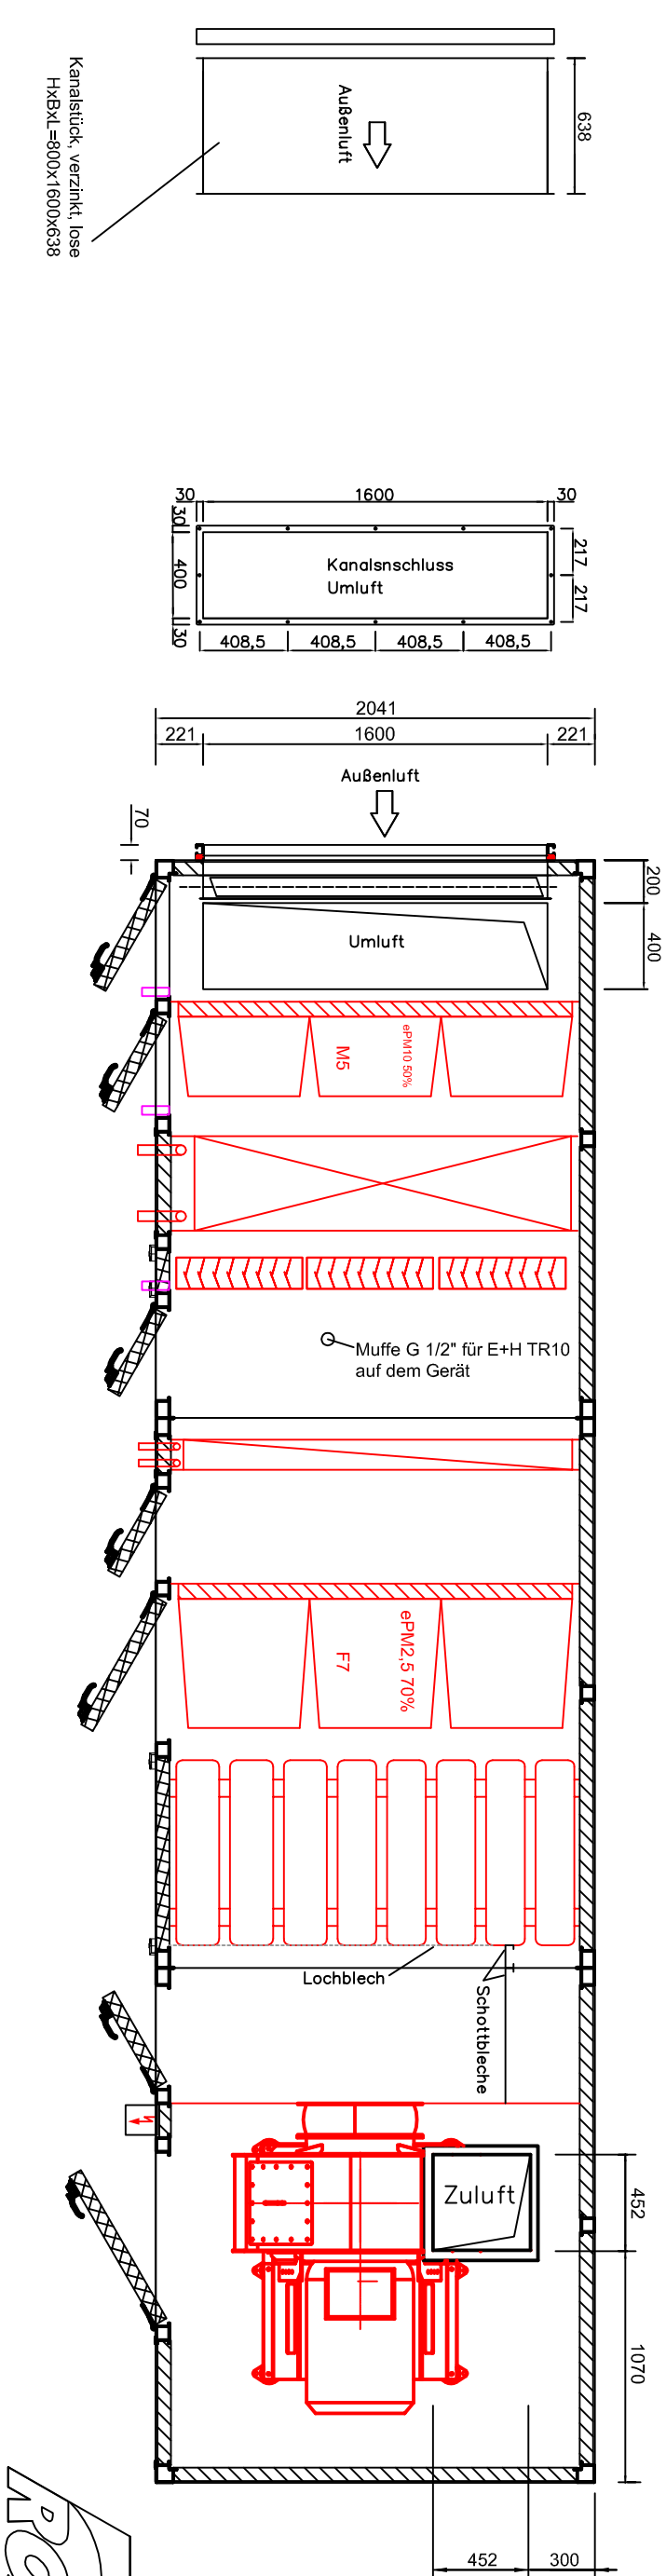


## Lieferung in 3 Bauteilen

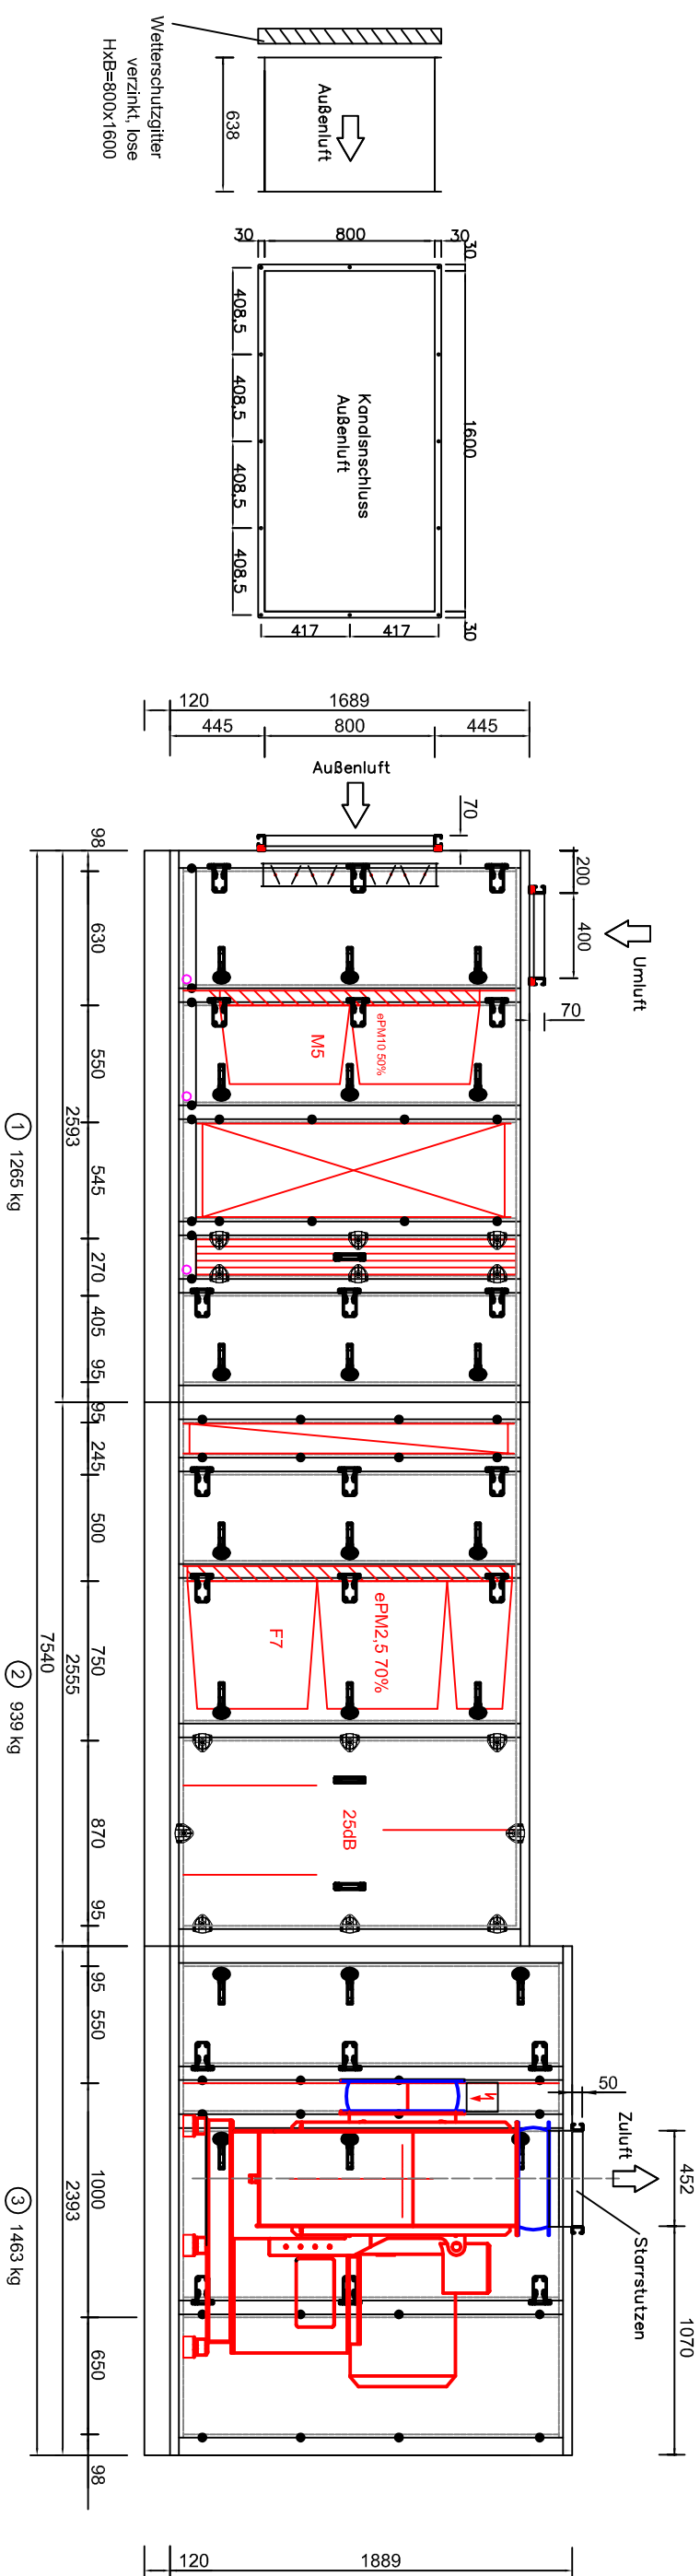

|                                  |                                            |                          |                                      |                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Vom Kunden geprüft und genehmigt | Kunde: DFT GmbH Deichmann Filbertechnik    | ROX-Datenblatt: 02037170 | Bauart: HYD Climate Innenaufstellung | Softwareversion: 1.22/4.1 |
| Datum:                           | Strasse:                                   | ROX-Position: 717001     | Zuluft: 12000m3/h 10.000Pa ext.      | Sachbearbeiter: Solbach   |
|                                  | Ort:                                       | LVPosition:              | Abluft:                              | Datum: 10.07.2024         |
| Stempel u.<br>Unterschrift       | Projekt: Nordzucker Nordstemmen            |                          | Farblon außen: verz.                 |                           |
|                                  | Anlage: Konditionierungsgerät HD 10.000 Pa | Anzahl: 1                | Farblon innen: verz.                 | Gewicht: 3667             |