


Dach wie gezeichnet. Hohes Dach für Leitungsverlegung KVS DN40 + Elektro, Messanschlüsse nach außen geführt, Abdeckbleche für Grundrahmen

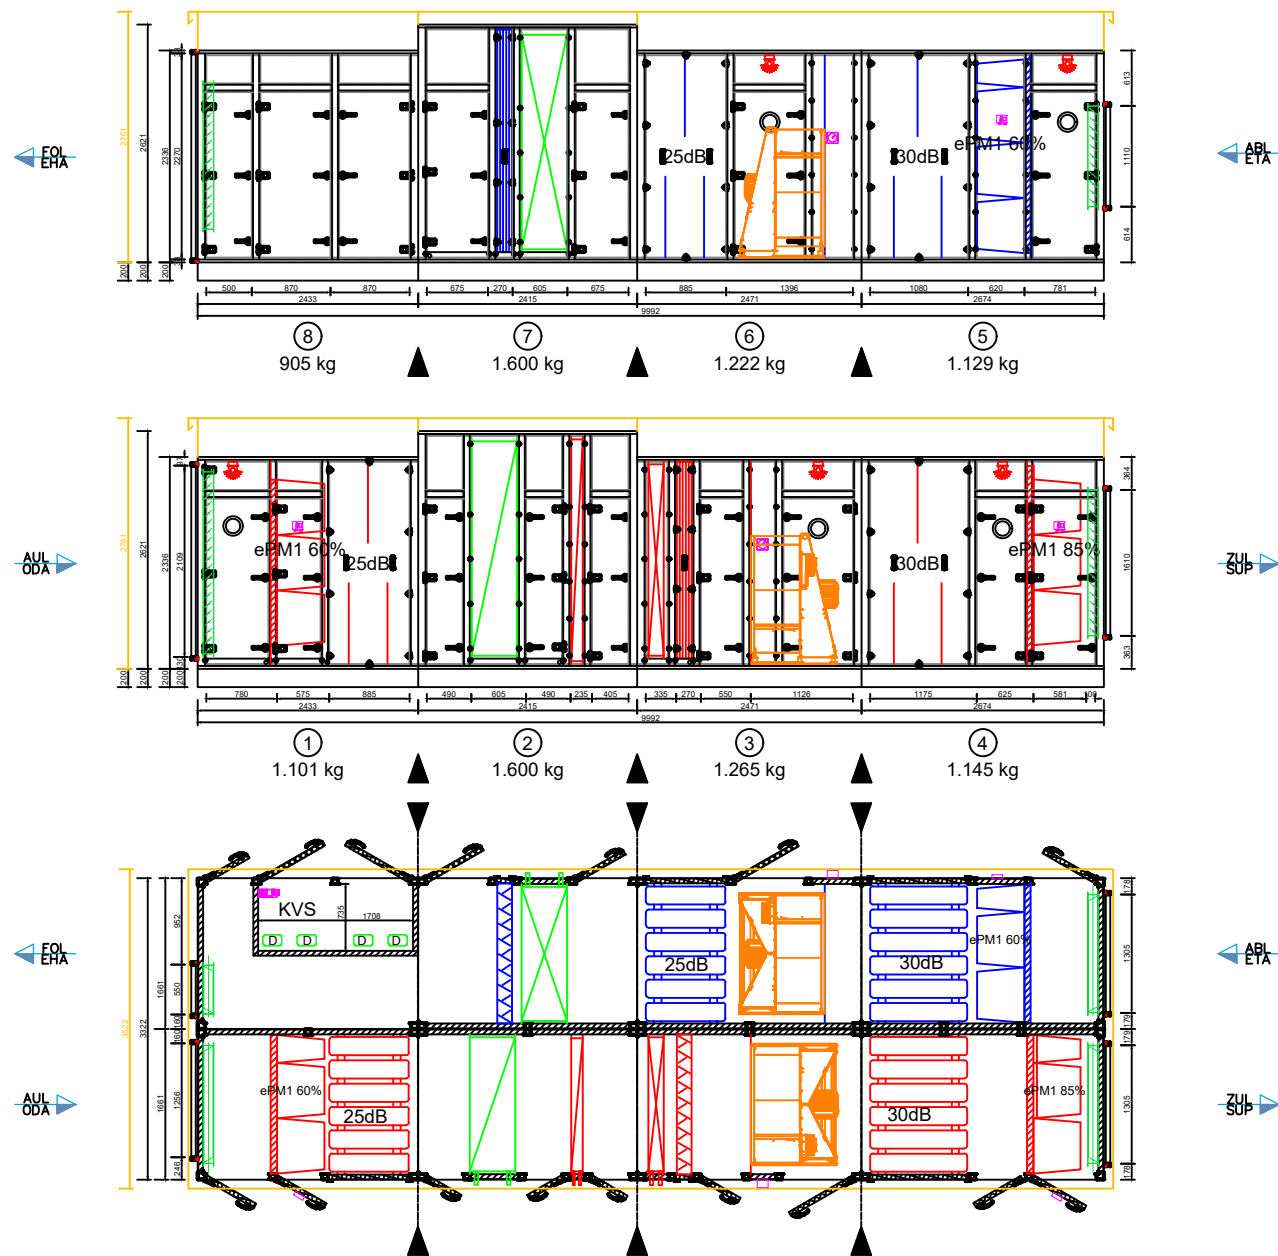

REV4 Lieferung in 4 Bauteilen, Fertigstellung KVS-Verrohrung im Dach und Befüllung mit Medium bauseitig durch Fremdfirma				
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Grotejohann GmbH	ROX-Datenblatt: 02037173	Bauart: HYD LC Außenaufstellung	Softwareversion: 1.22/4.1
Datum:	Strasse: Millrather Straße 26/32	ROX-Position: 717301	Zuluft: BGR Sonder 20.740m³/h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: Brenner
	Ort: 42781 Haan	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 19.560m³/h 500Pa ext.	Datum: 24.05.2024
Stempel u.	Projekt: Uni Bonn - Laborgeb. AVZ3		Farbton außen: RAL 9002	Dach umlauf. 100mm
Unterschrift	Anlage: Labore	Anzahl: 1	Farbton innen: RAL 9002	Gewicht: ca. 10.414 kg