


Pos.	Benennung
1	Pumpe
2	Mischventil
3	Pumpenabsperrventile
4	Ausdehnungsgefäß
5	Sicherheitsgruppe
6	Manometer
7	Kugelhahn
8	Schmutzfänger
9	Frequenzumrichter
10	Durchflusssensor



Sachb.: Solbach  
 Datum 09.01.2026

Systemfließbild KVS-Anlage Küche+Lobby, Projekt McDonald's Restaurant Eindhoven, Projekt 7663

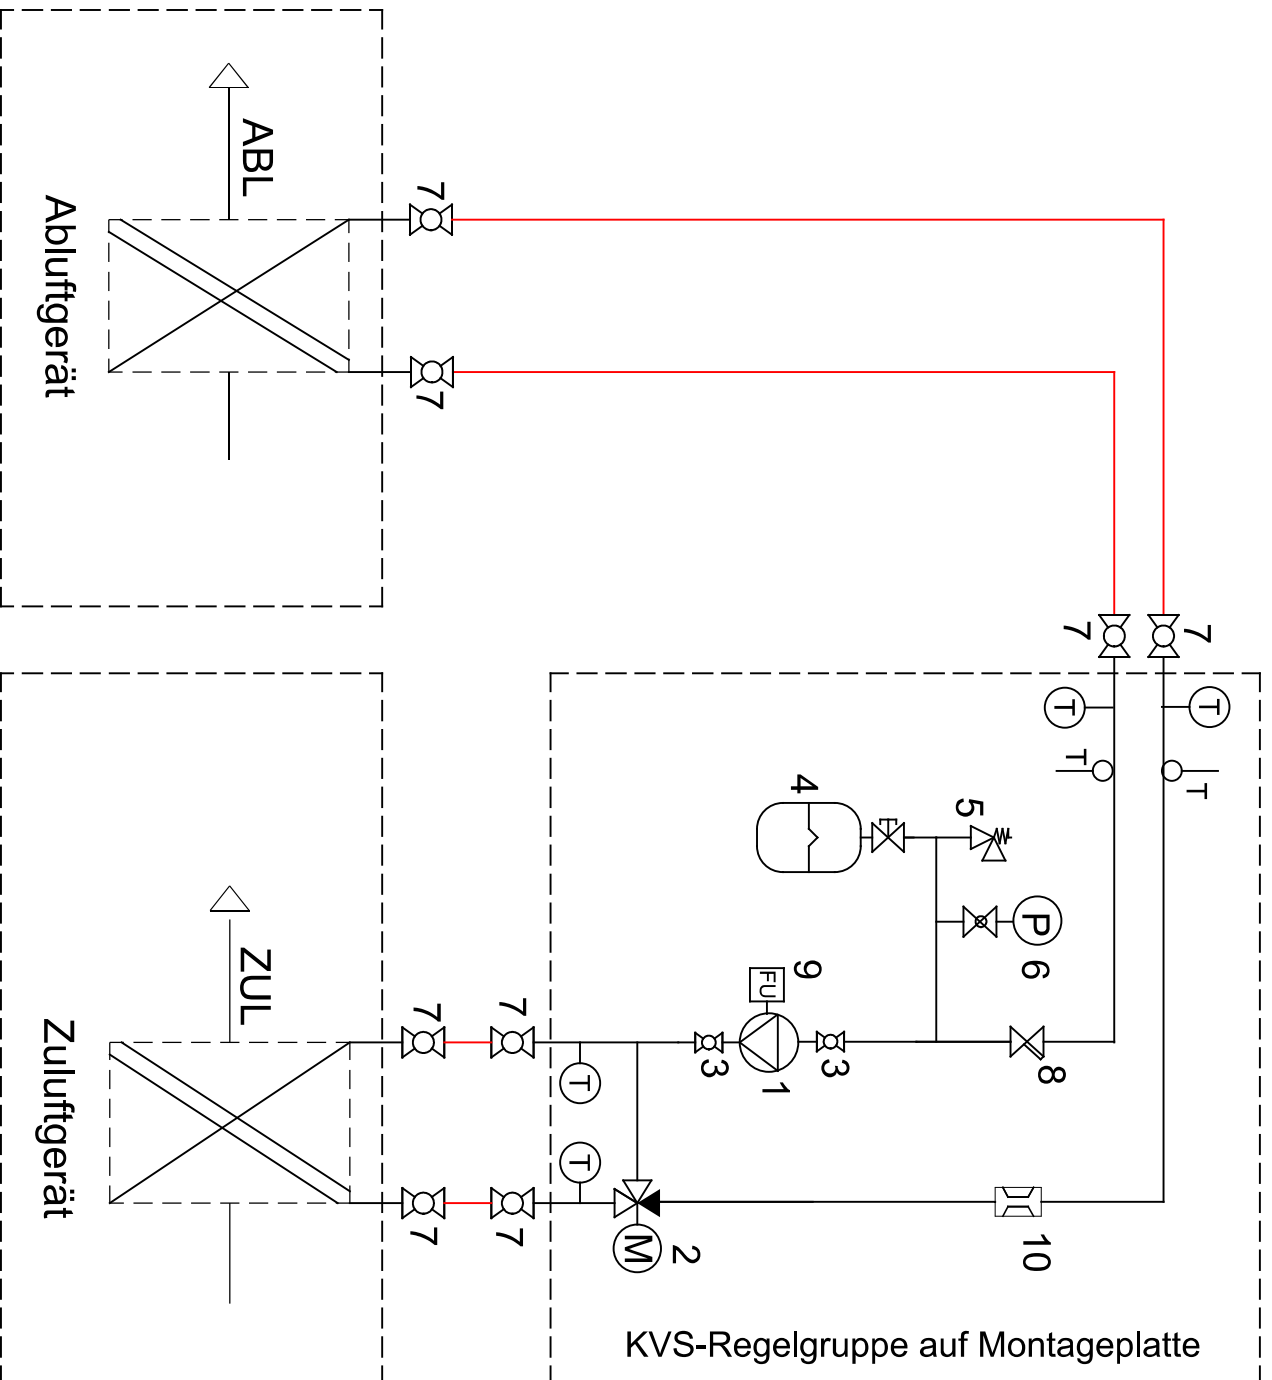