
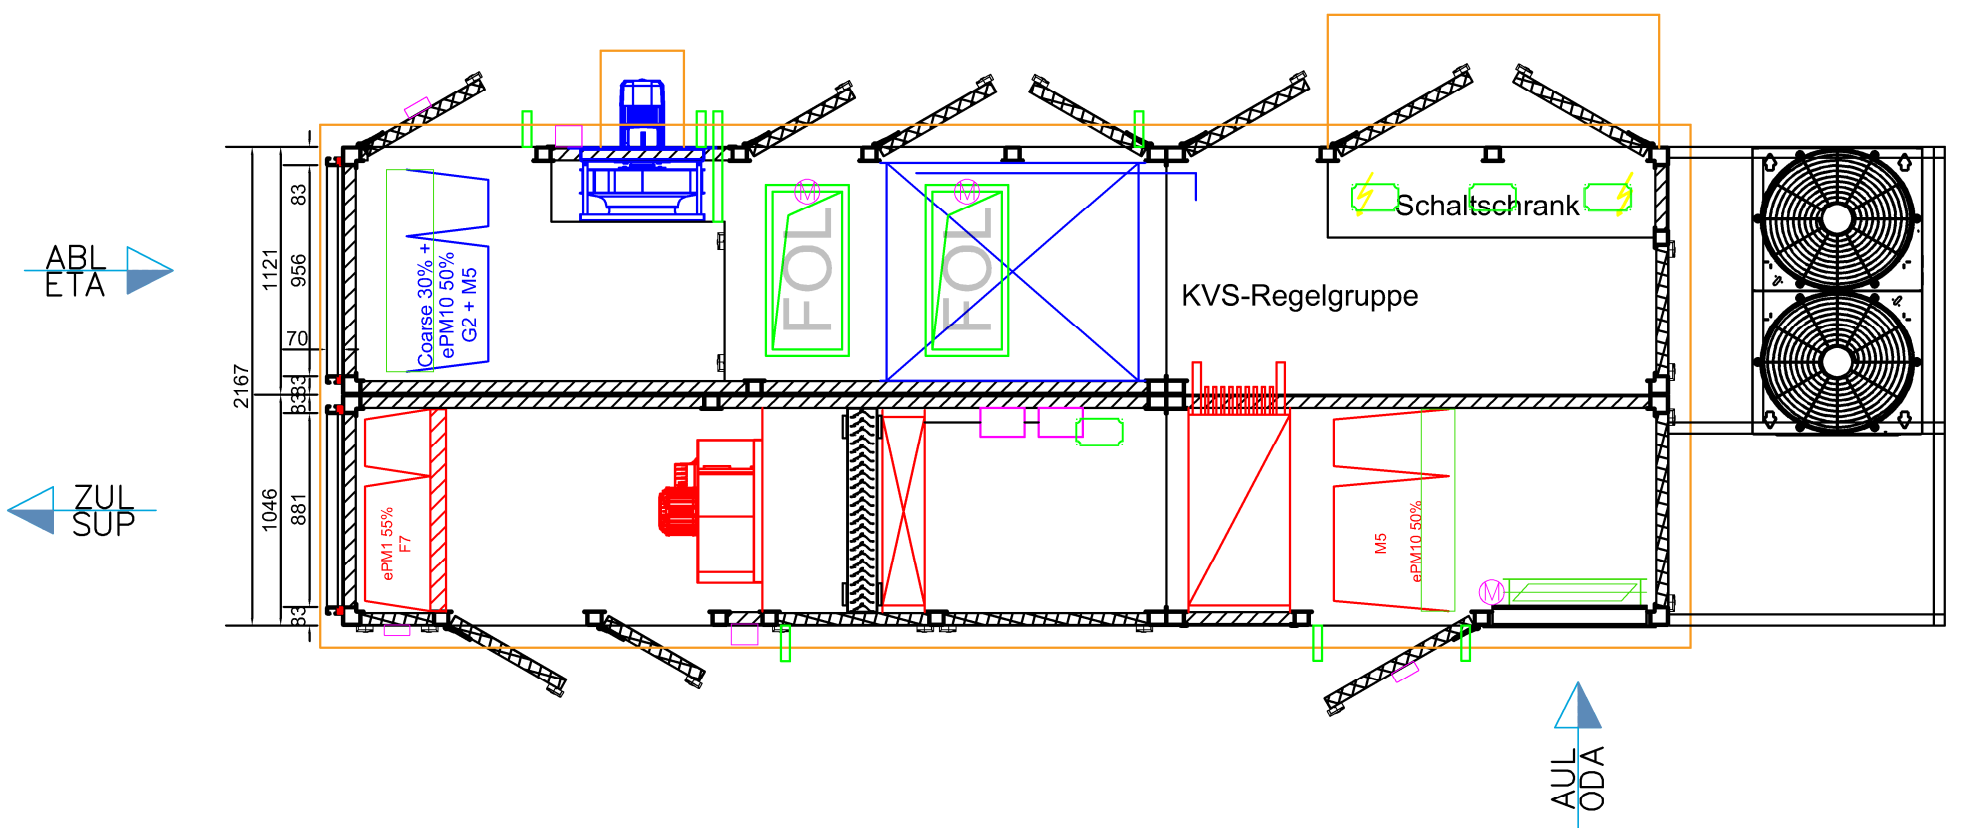
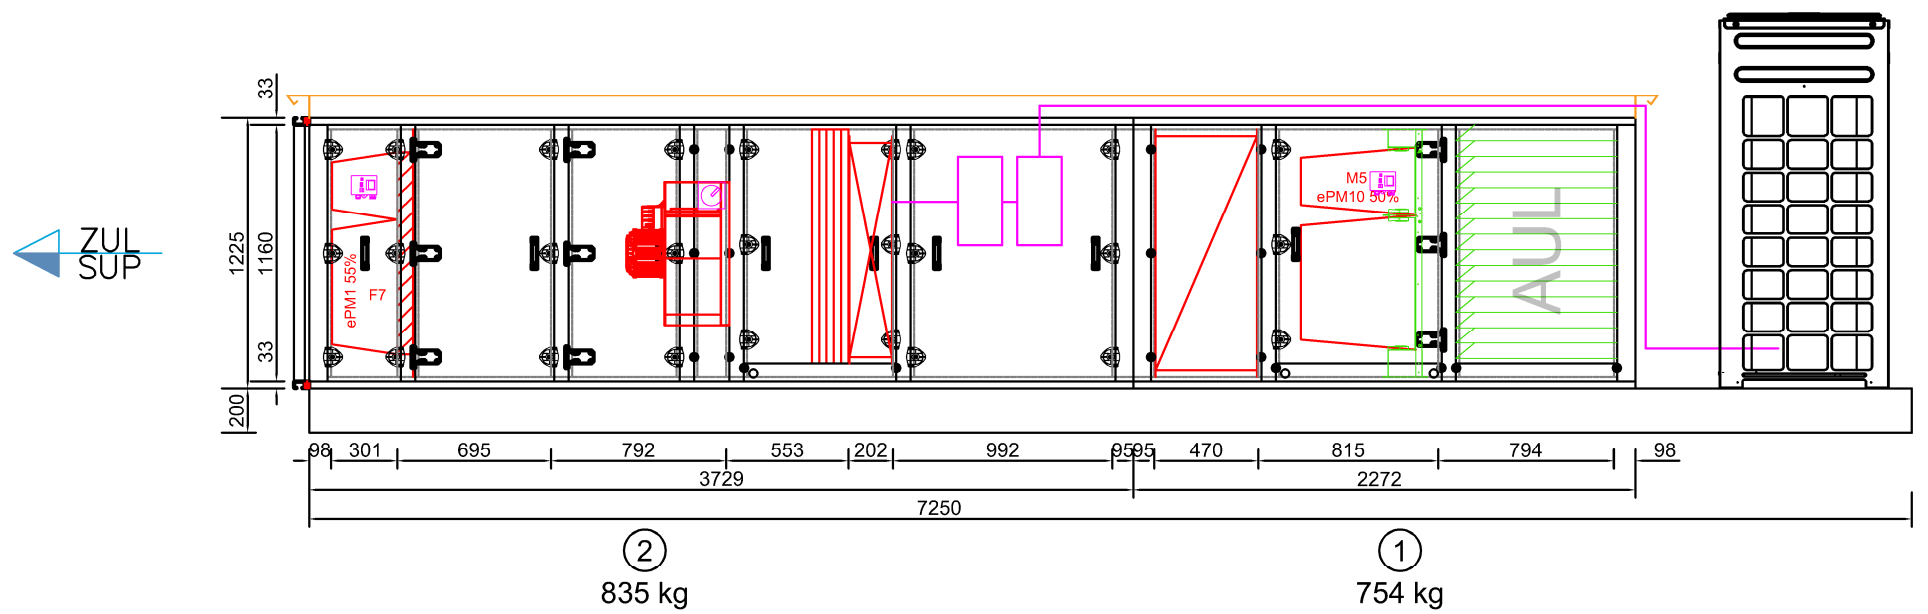


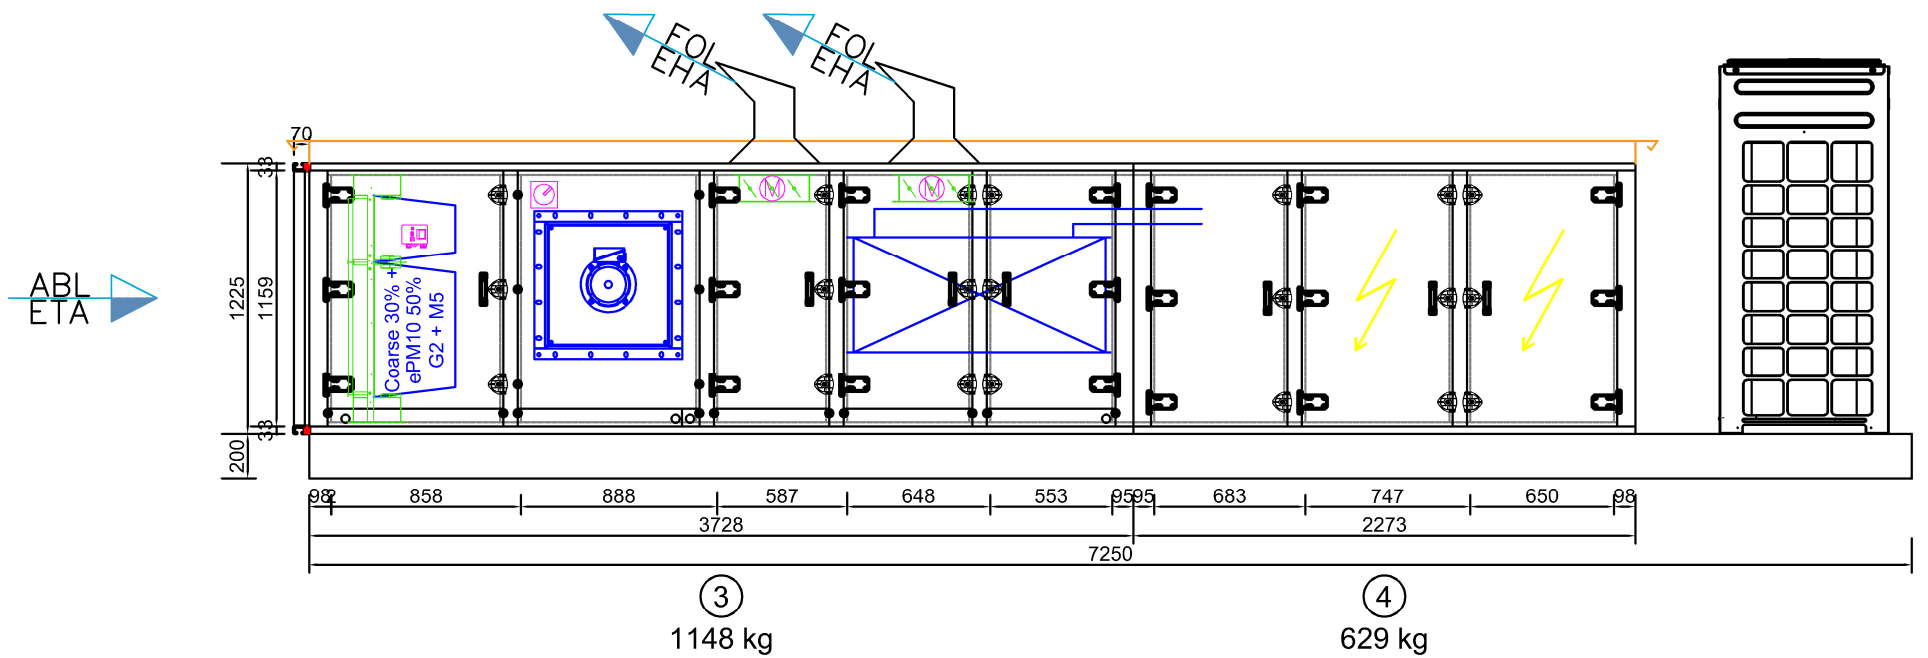

Lieferung in einem Bauteil

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Luft- und Klimatechnische Anlagen Schnabel GmbH	ROX-Datenblatt: 02037286	Bauart: HYD S Außenaufstellung	Softwareversion: 1.23/4.2
Datum:	Strasse: Dietrich-Bonhoeffer-Straße 5	ROX-Position: 728601	Zuluft: BGR Sonder 5500m3/h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: M.Leis
	Ort: 08371 Glauchau	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 5500m3/h 500Pa ext.	Datum: 18.07.2024
Stempel u.	Projekt: Mc Donalds Raststätte Jura West A3		Farbton außen: RAL9002	Dach umlauf. 100mm
Unterschrift	Anlage: Küche	Anzahl: 1	Farbton innen: ohne	Gewicht: ca. 3900 kg