


**Achtung!**  
Dieses Schema dient primär der Veranschaulichung der Luftströme und der thermodynamischen Luftbehandlungsstufen. Eine Darstellung von Einbausituationen einzelner Komponenten, Rohrleitungsarmaturen und Kleinteilen befindet sich in den Montagezeichnungen der entsprechenden Gewerke.

# LIEFERGRENZE LÜFTUNGSGERÄT ROX




# BAUSEITIG COLT

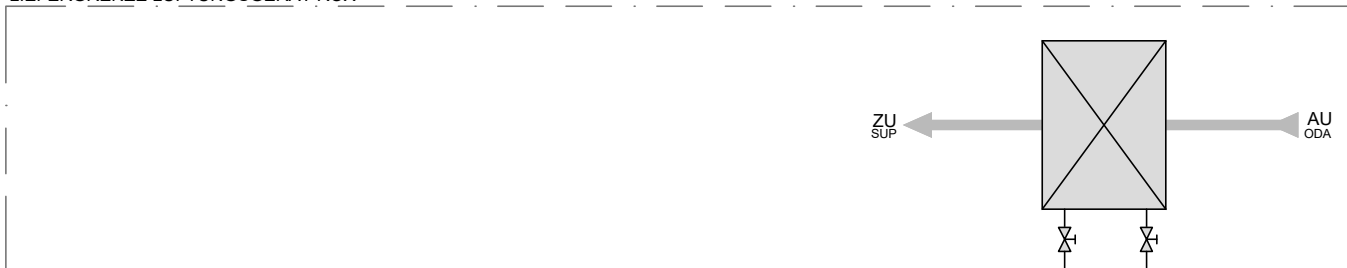

# LIEFERGRENZE WP-EINHEIT ROX

(2 x WP m. integr. Pumpen u. WT + 1 x 500L-Pufferspeicher auf gemeinsamem Grundrahmen)

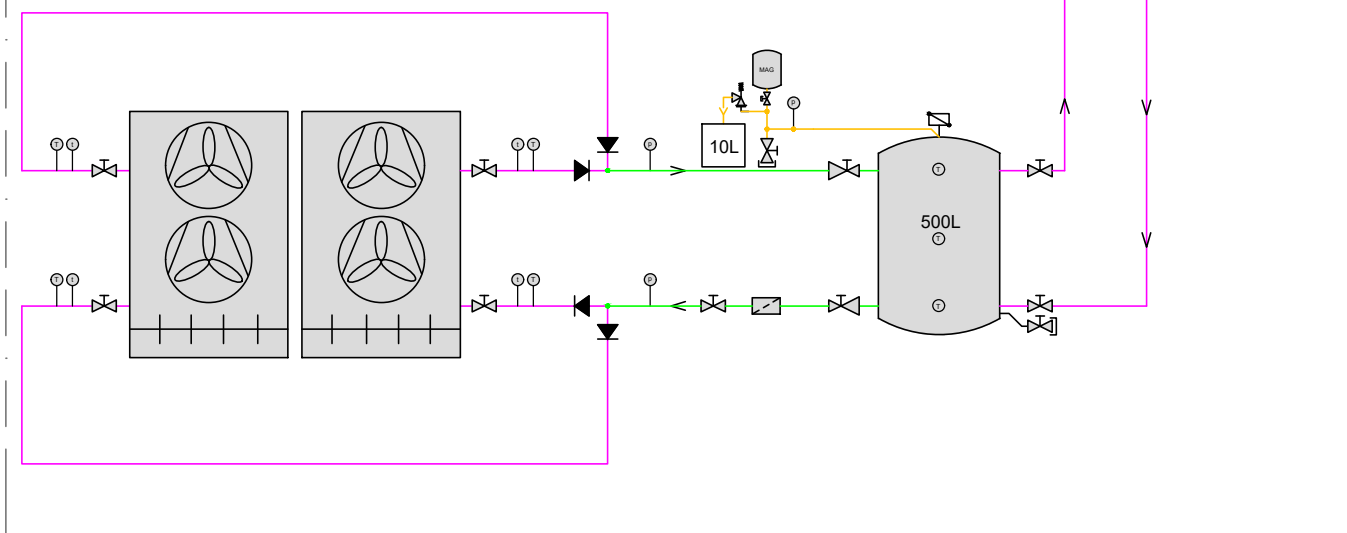

DN50

DN40

DN20

ANLAGENSCHHEMA

FUNKTION

|         |  |
|---------|--|
| Mod-Bus |  |
| BAC-Net |  |
| DI      |  |
| DO      |  |
| AI      |  |
| AO      |  |

|                                   |                                         |     |     |                    |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|--------------------|----------|
| Projekt : Coca Cola Halle         | Fabriknummer(n): 7312                   |     |     | Regelstrategie:    |          |
|                                   | Montageort Schaltschrank/Montageplatte: |     |     | Ersteller: Brenner | Blatt: 1 |
| Inhalt : Hydraulikeinheit R290-WP | Mod-Bus:                                | DI: | AI: | Datum: 13.11.2024  | von: 1   |
|                                   | BAC-Net:                                | DO: | AO: | geprüft:           |          |

**Rox - Klimatechnik GmbH**  
Langenbacher Str.25  
57586 Weitefeld / Germany  
Tel.: 02743 / 807-0  
www.rox-online.de

