




(M) = Kennzeichnet lediglich die vorgesehene Position des Stellantriebes

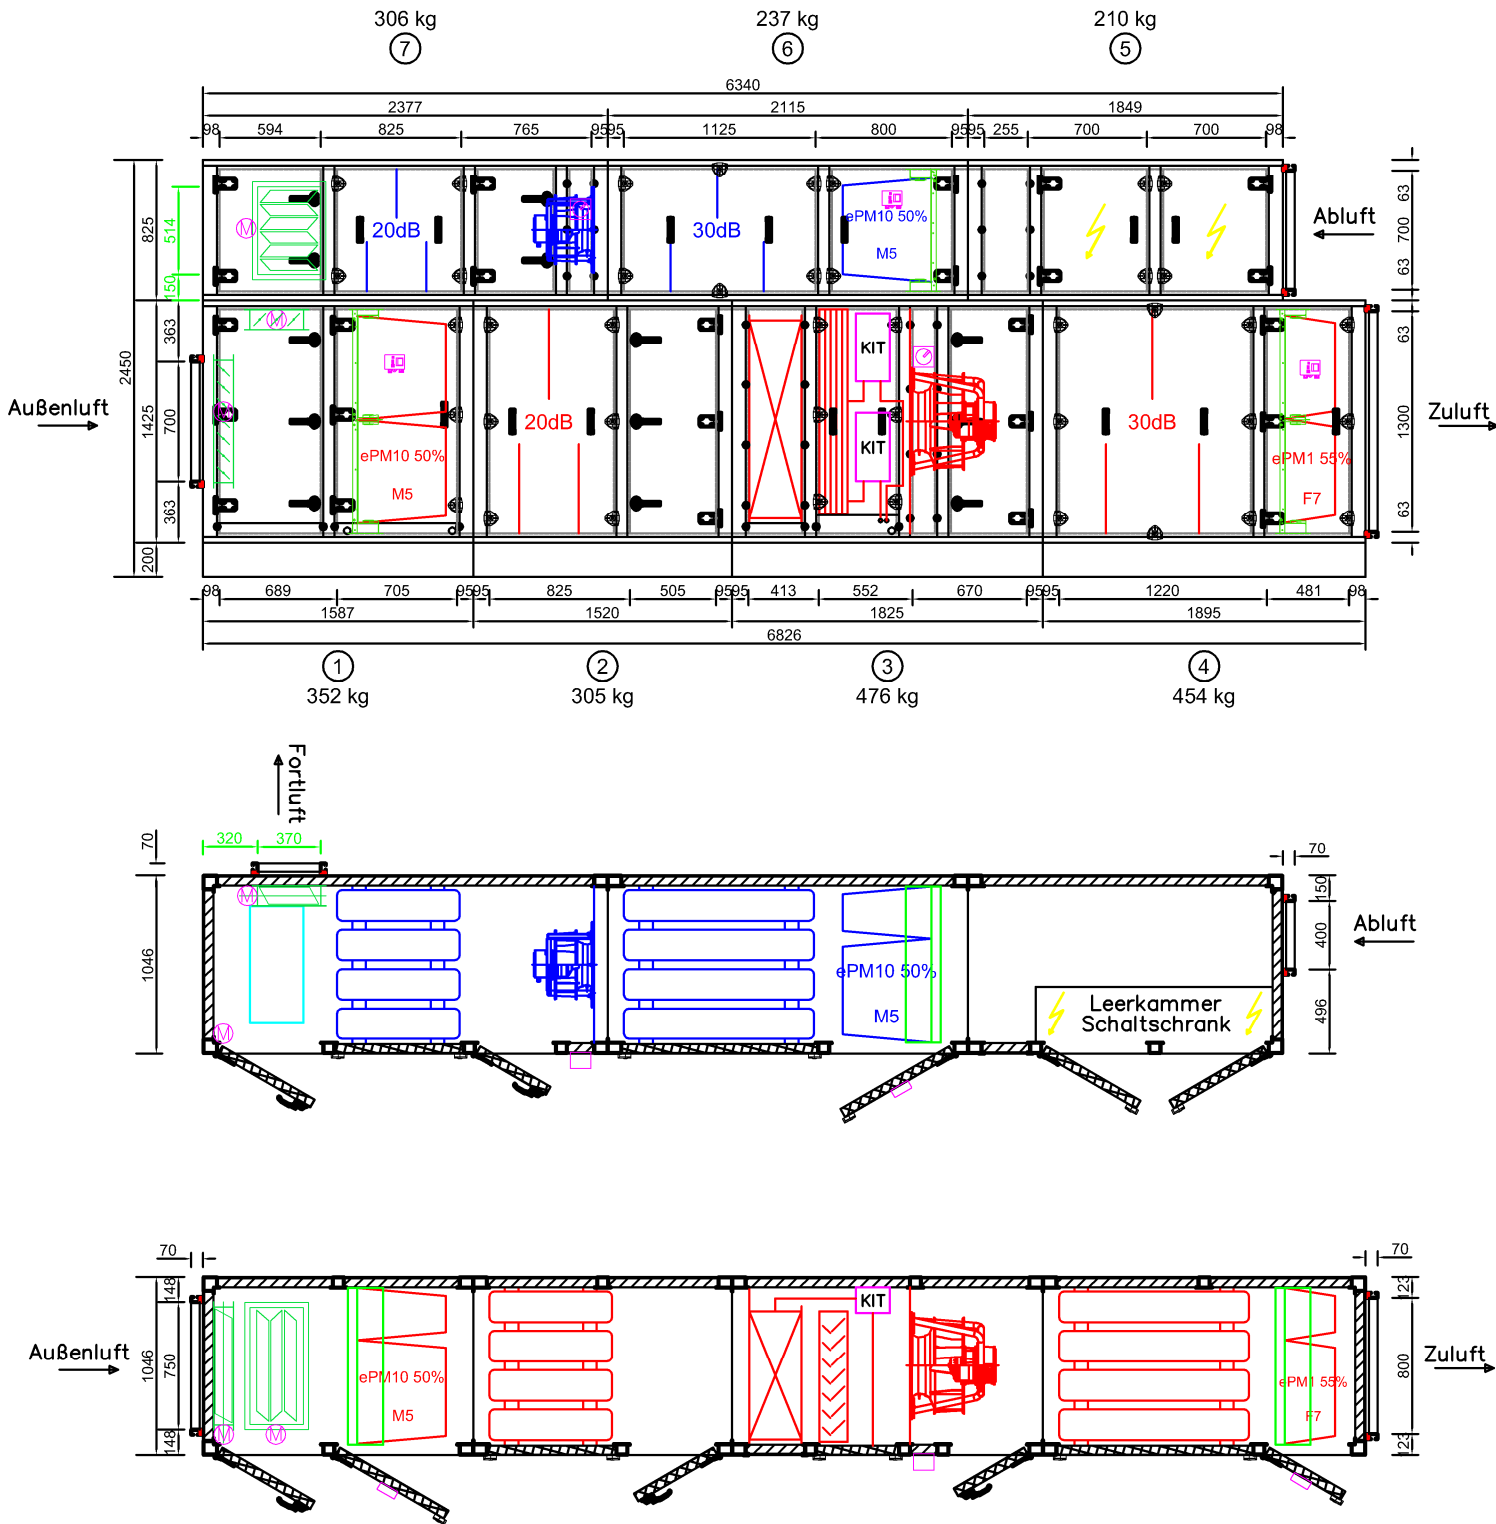

REV1: Fortluftstutzen neu positioniert		Lieferung in 7 Bauteilen	
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Grotejohann GmbH	ROX-Datenblatt: 02037456	Bauart: HYD LC Innenaufstellung
Datum:	Strasse: Millrather Straße 26/32	ROX-Position: 745601	Zuluft: BGR Sonder 7950m3/h 500Pa ext.
	Ort: 42781 Haan	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 3200m3/h 500Pa ext.
Stempel u.	Projekt: Labor Technikum Laubholz, Göppingen		Farbton außen: ohne
Unterschrift	Anlage:	Anzahl: 1	Farbton innen: ohne
			Gewicht: ca. 2375 kg