

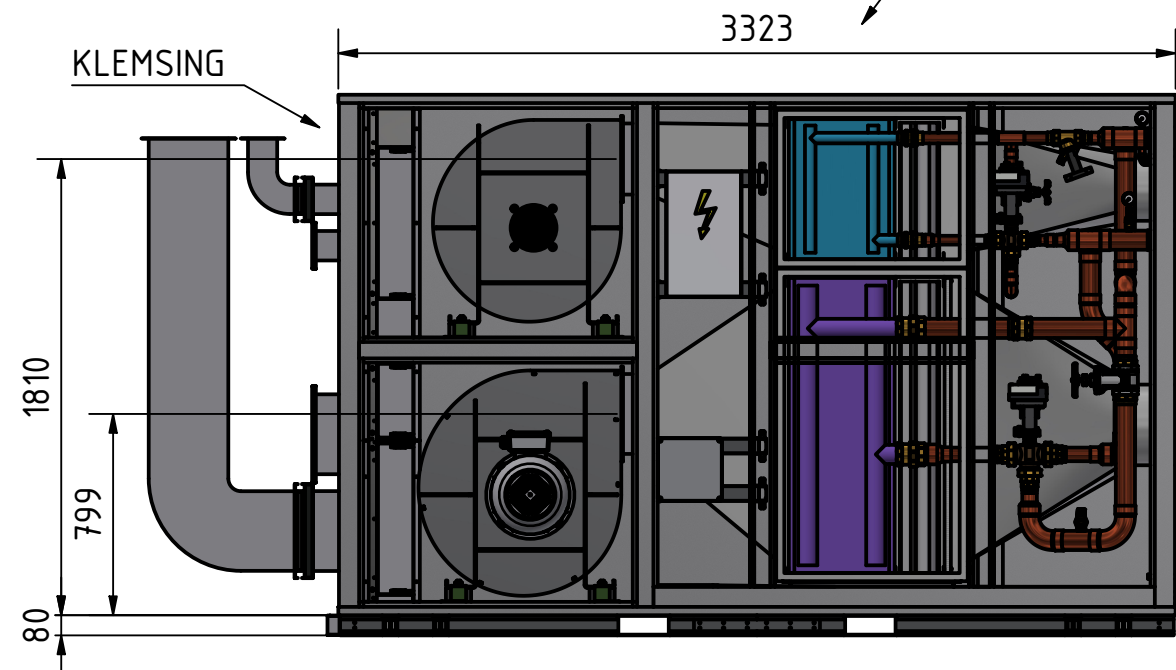


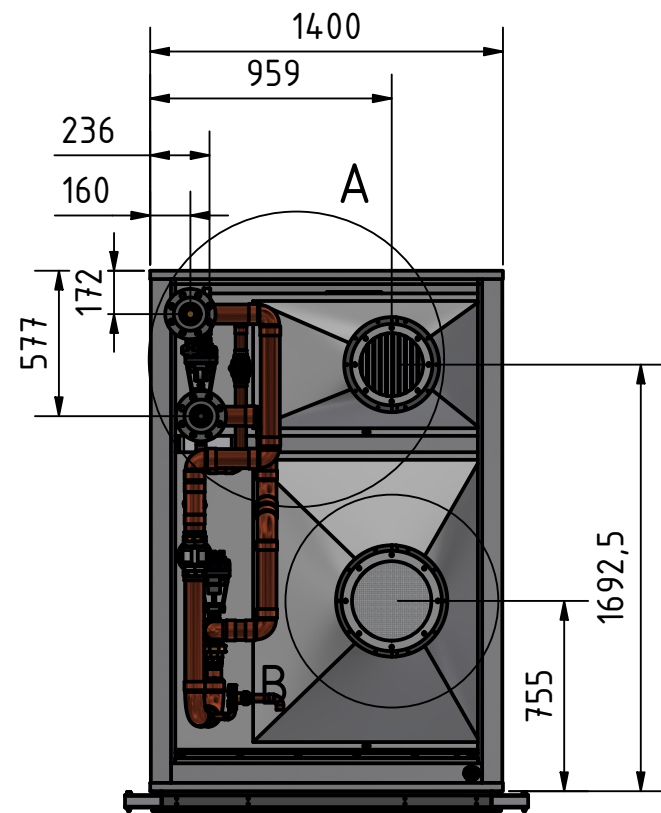


oberer Kühler
V= 1680 m³/h
Ps= 160 mbar

unterer Kühler
V= 6000 m³/h
Ps= 110 mbar


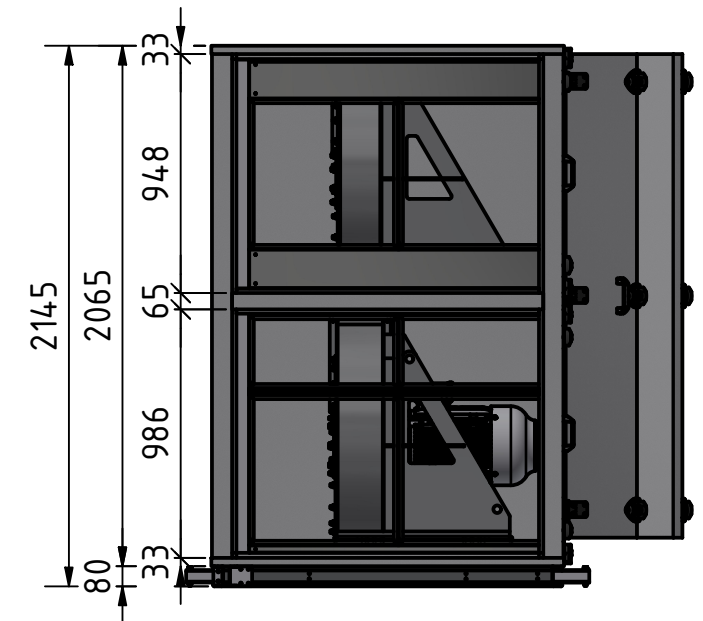


A (1 : 30)
Flansch DIN 25154 T2 DN250
Schweißflansch 2,5"

B (1 : 30)
Flansch DIN 25154 T2 DN315

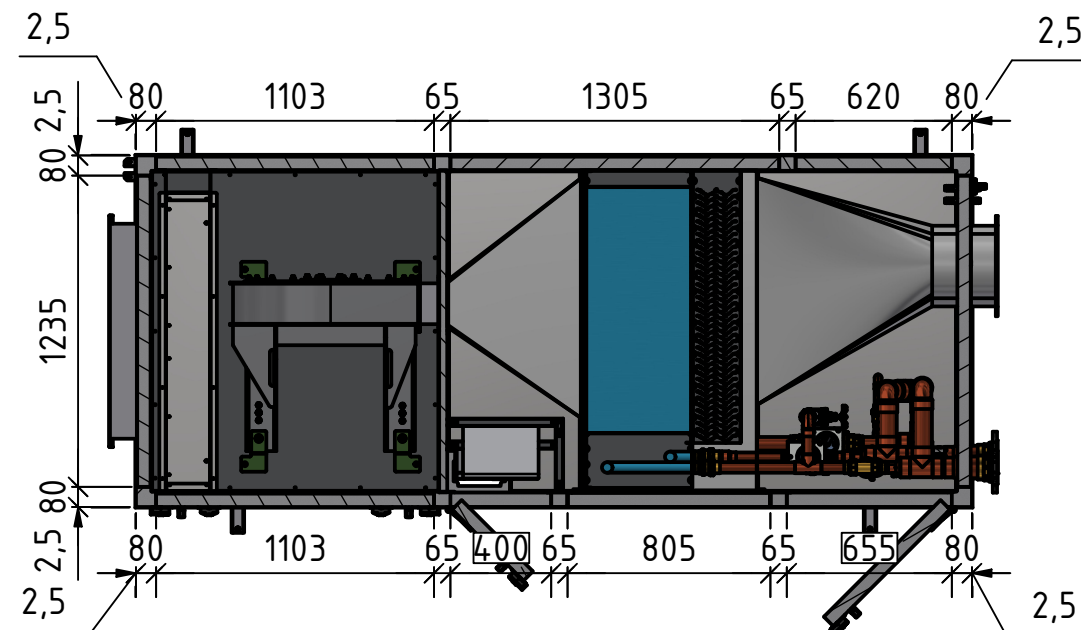

C (1 : 10)

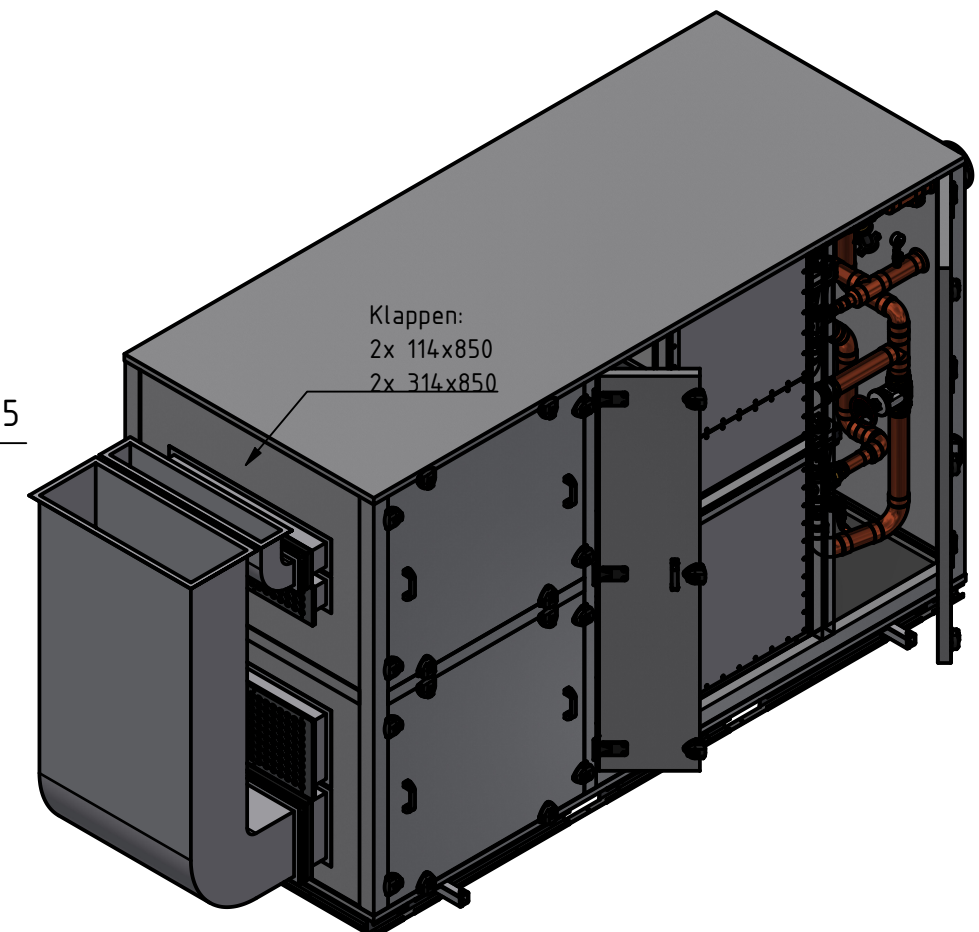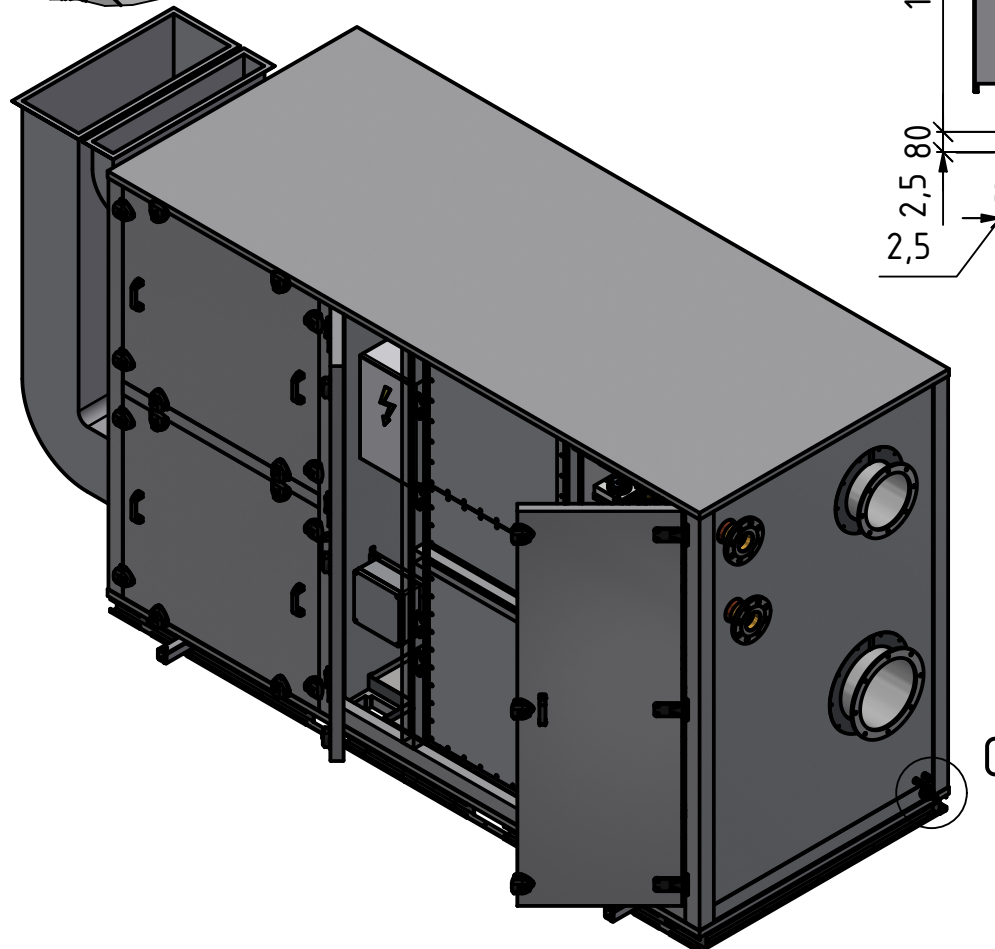

Lichte Höhe = 1959 mm
Lichte Breite = 1279 mm

Rox-Klimatechnik GmbH
Langenbacherstr. 25
D-57586 Weitefeld



Entwurfszeichnung
Kompaktkühler

Projekt:	
Fabnum:	753201
Name:	PaW
Datum:	07.08.2025

Der Ausbau des Kühlers erfolgt durch die Bedienseite.
Nachdem die Deckelplatte und die Rohrverbindungen gelöst worden sind,
kann der Kühler nach vorne herausgezogen werden.