




Diese Ansicht ist spiegelbildlich dargestellt

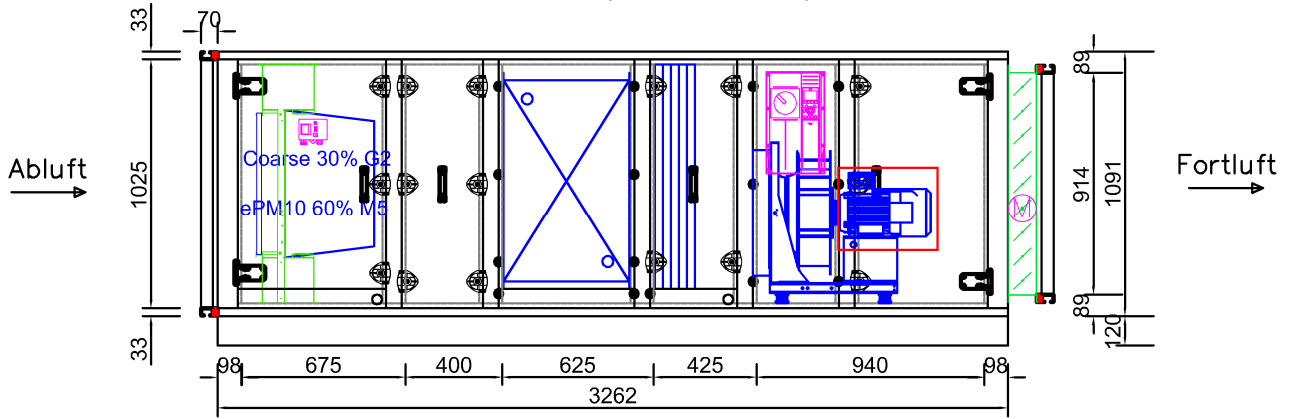

②
907 kg

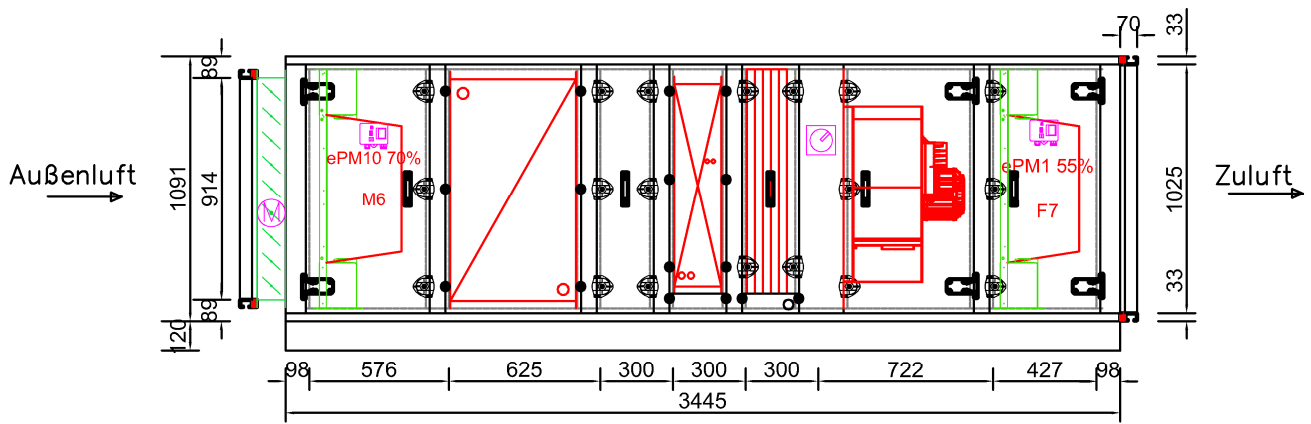

①
974 kg

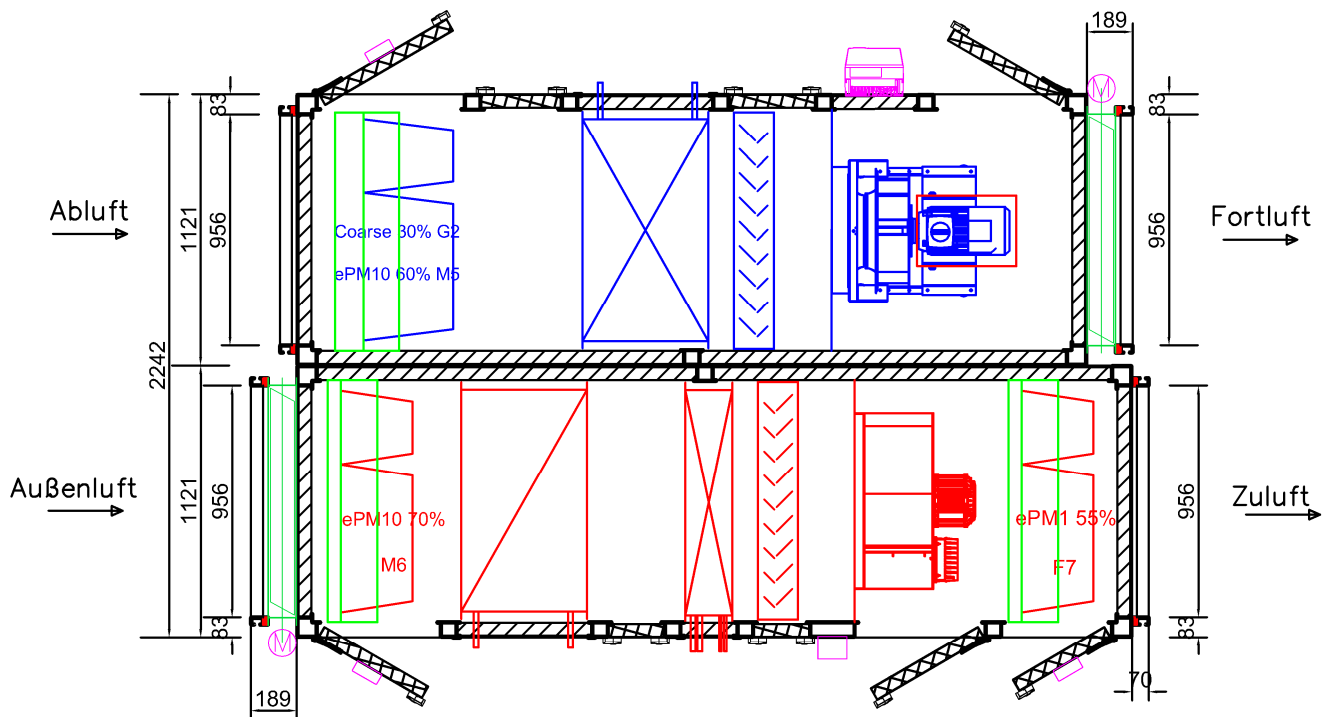

REV2: Abluftstrang gespiegelt / Geänderter Außenluftfilter; Zuluftstrang gekürzt

Lieferung in 2 Bauteilen

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Blank & Seegers KG	ROX-Datenblatt: 02037373	Bauart: HYD LC Innenaufstellung	Softwareversion: 1.23/4.2
Datum:	Strasse: Österholzstraße 1	ROX-Position: 737301	Zuluft: BGR 225 5500m3/h 350Pa ext.	Sachbearbeiter: S.Reifenröther
	Ort: 99428 Grammatel	LvPosition: 002	Abluft: BGR 225 5500m3/h 350Pa ext.	Datum: 28.02.2025
Stempel u.	Projekt: Tank & Rast Ilertal West		Farbton außen: verz.	
Unterschrift	Anlage: Küche	Anzahl: 1	Farbton innen: verz.	Gewicht: ca. 1900kg