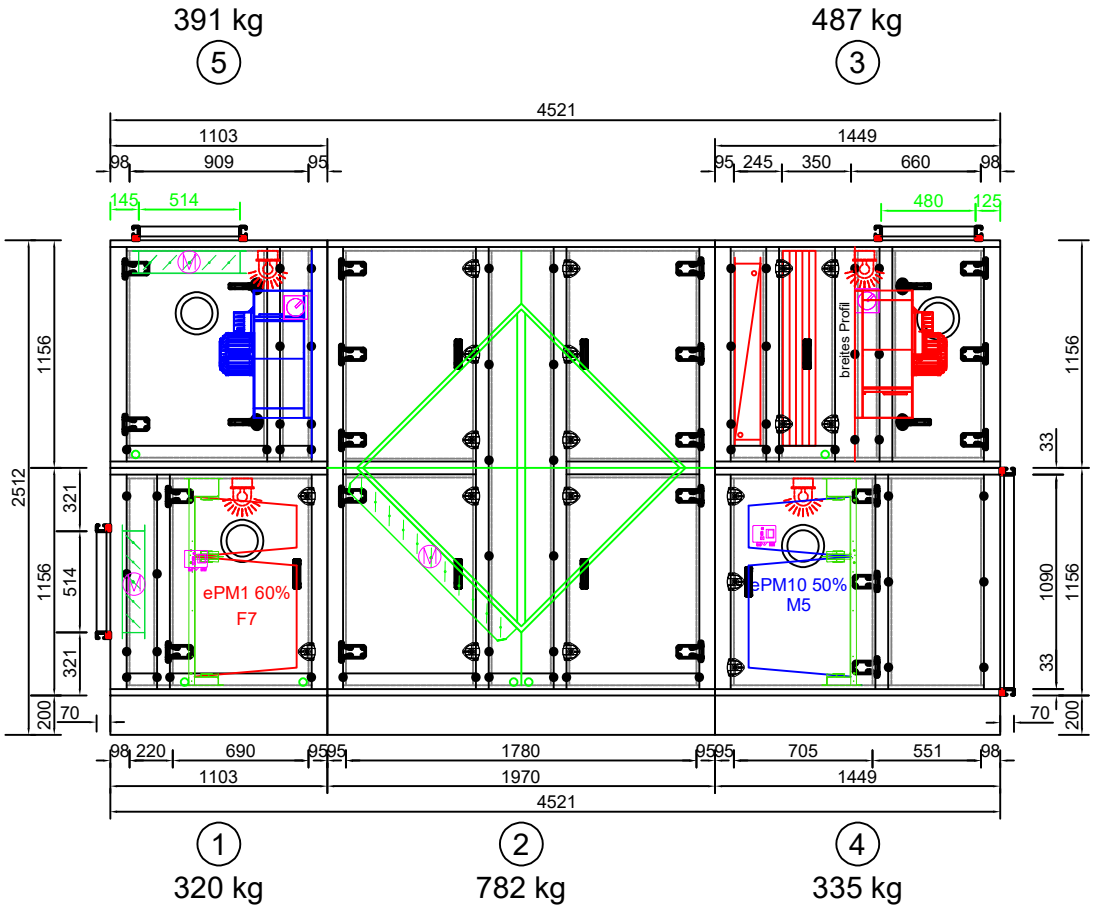

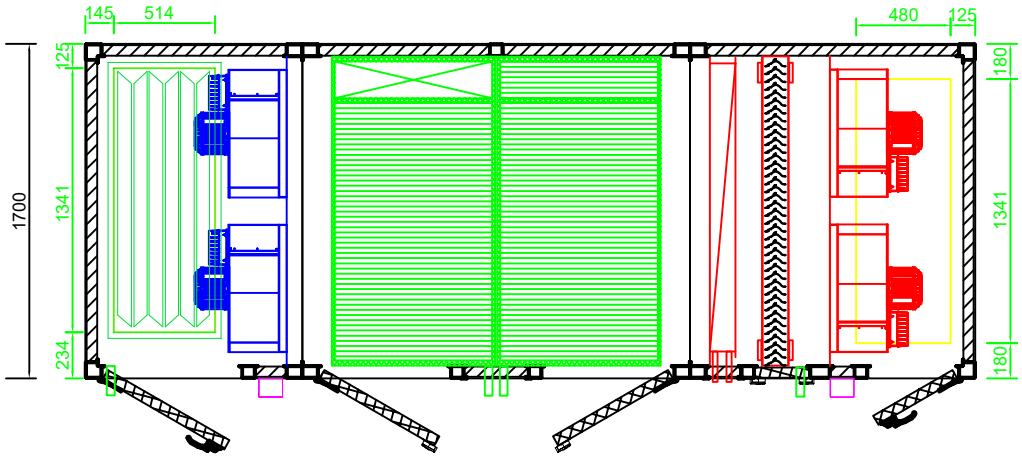

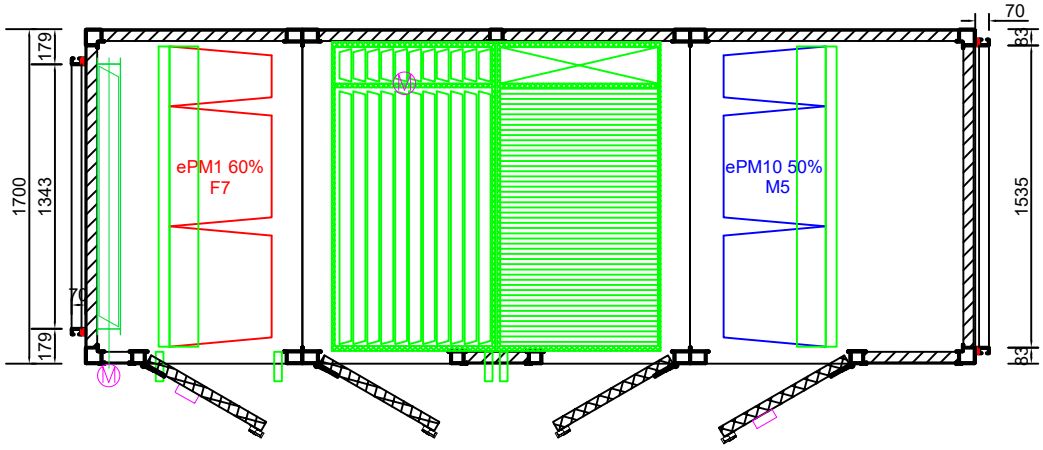

Ⓜ kennzeichnet lediglich die Position der Stellmotoren

REV1: Anpassung der externen Pressung auf 450 Pa

Lieferung in 5 Bauteilen

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Klimatechnik Freese GmbH	ROX-Datenblatt: 02037419	Bauart: HYD S Innenaufstellung	Softwareversion: 1.23/4.2
Datum:	Strasse: Gewerbepark 10	ROX-Position: 741902	Zuluft: BGR Sonder 11130m3/h 450Pa ext.	Sachbearbeiter: S. Runkel
	Ort: 49143 Bissendorf	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 11130m3/h 450Pa ext.	Datum: 10.04.2025
Stempel u.	Projekt: XIAO Bochum		Farbton außen: ohne	
Unterschrift	Anlage: Gastraum	Anzahl: 1	Farbton innen: ohne	Gewicht: ca. 2315 kg