


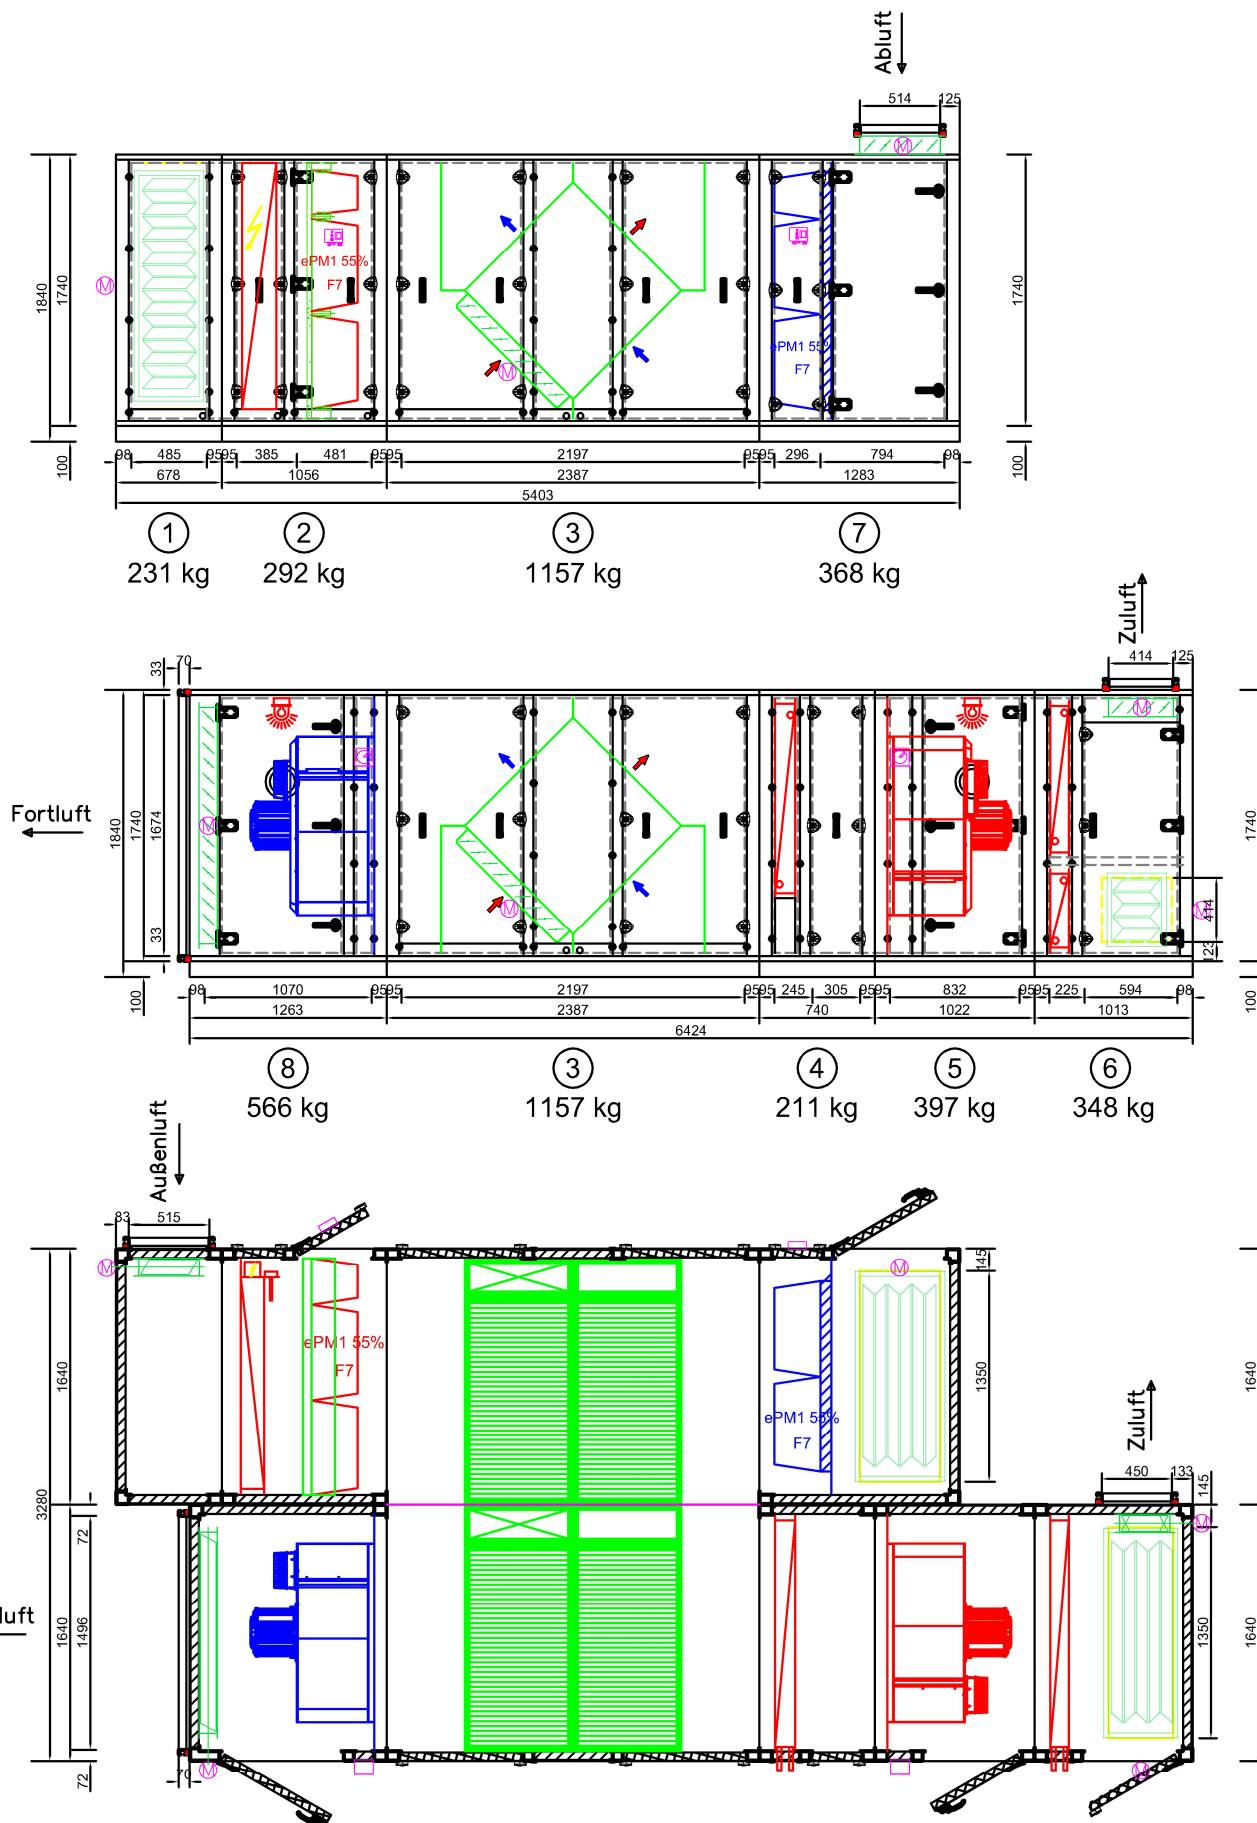

REV2: Nacherwärmer geändert, Position der Stellantriebe geändert

Lieferung in 8 Bauteilen // Bauteil 3 in der Mitte geteilt und in zerlegbarer Ausführung				
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: BBS Westerborg	ROX-Datenblatt: 02037258	Bauart: HYD LC Innenaufstellung	Softwareversion: 1.23/4.2
Datum:	Strasse:	ROX-Position: 725802	Zuluft: BGR Sonder 16800m3/h 400Pa ext.	Sachbearbeiter: S.Reifenröther
Stempel u. Unterschrift	Ort:	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 16800m3/h 400Pa ext.	Datum: 12.03.2025
	Projekt: Dreifachturnhalle Westerborg	Anzahl: 1	Farbton außen:	
	Anlage: Dreifachturnhalle		Farbton innen:	Gewicht: ca. 3650kg