




- Schaltschrank bauseitig
- Stellantriebe Bauseits, Symbol kennzeichnet lediglich die von uns vorgesehene Position

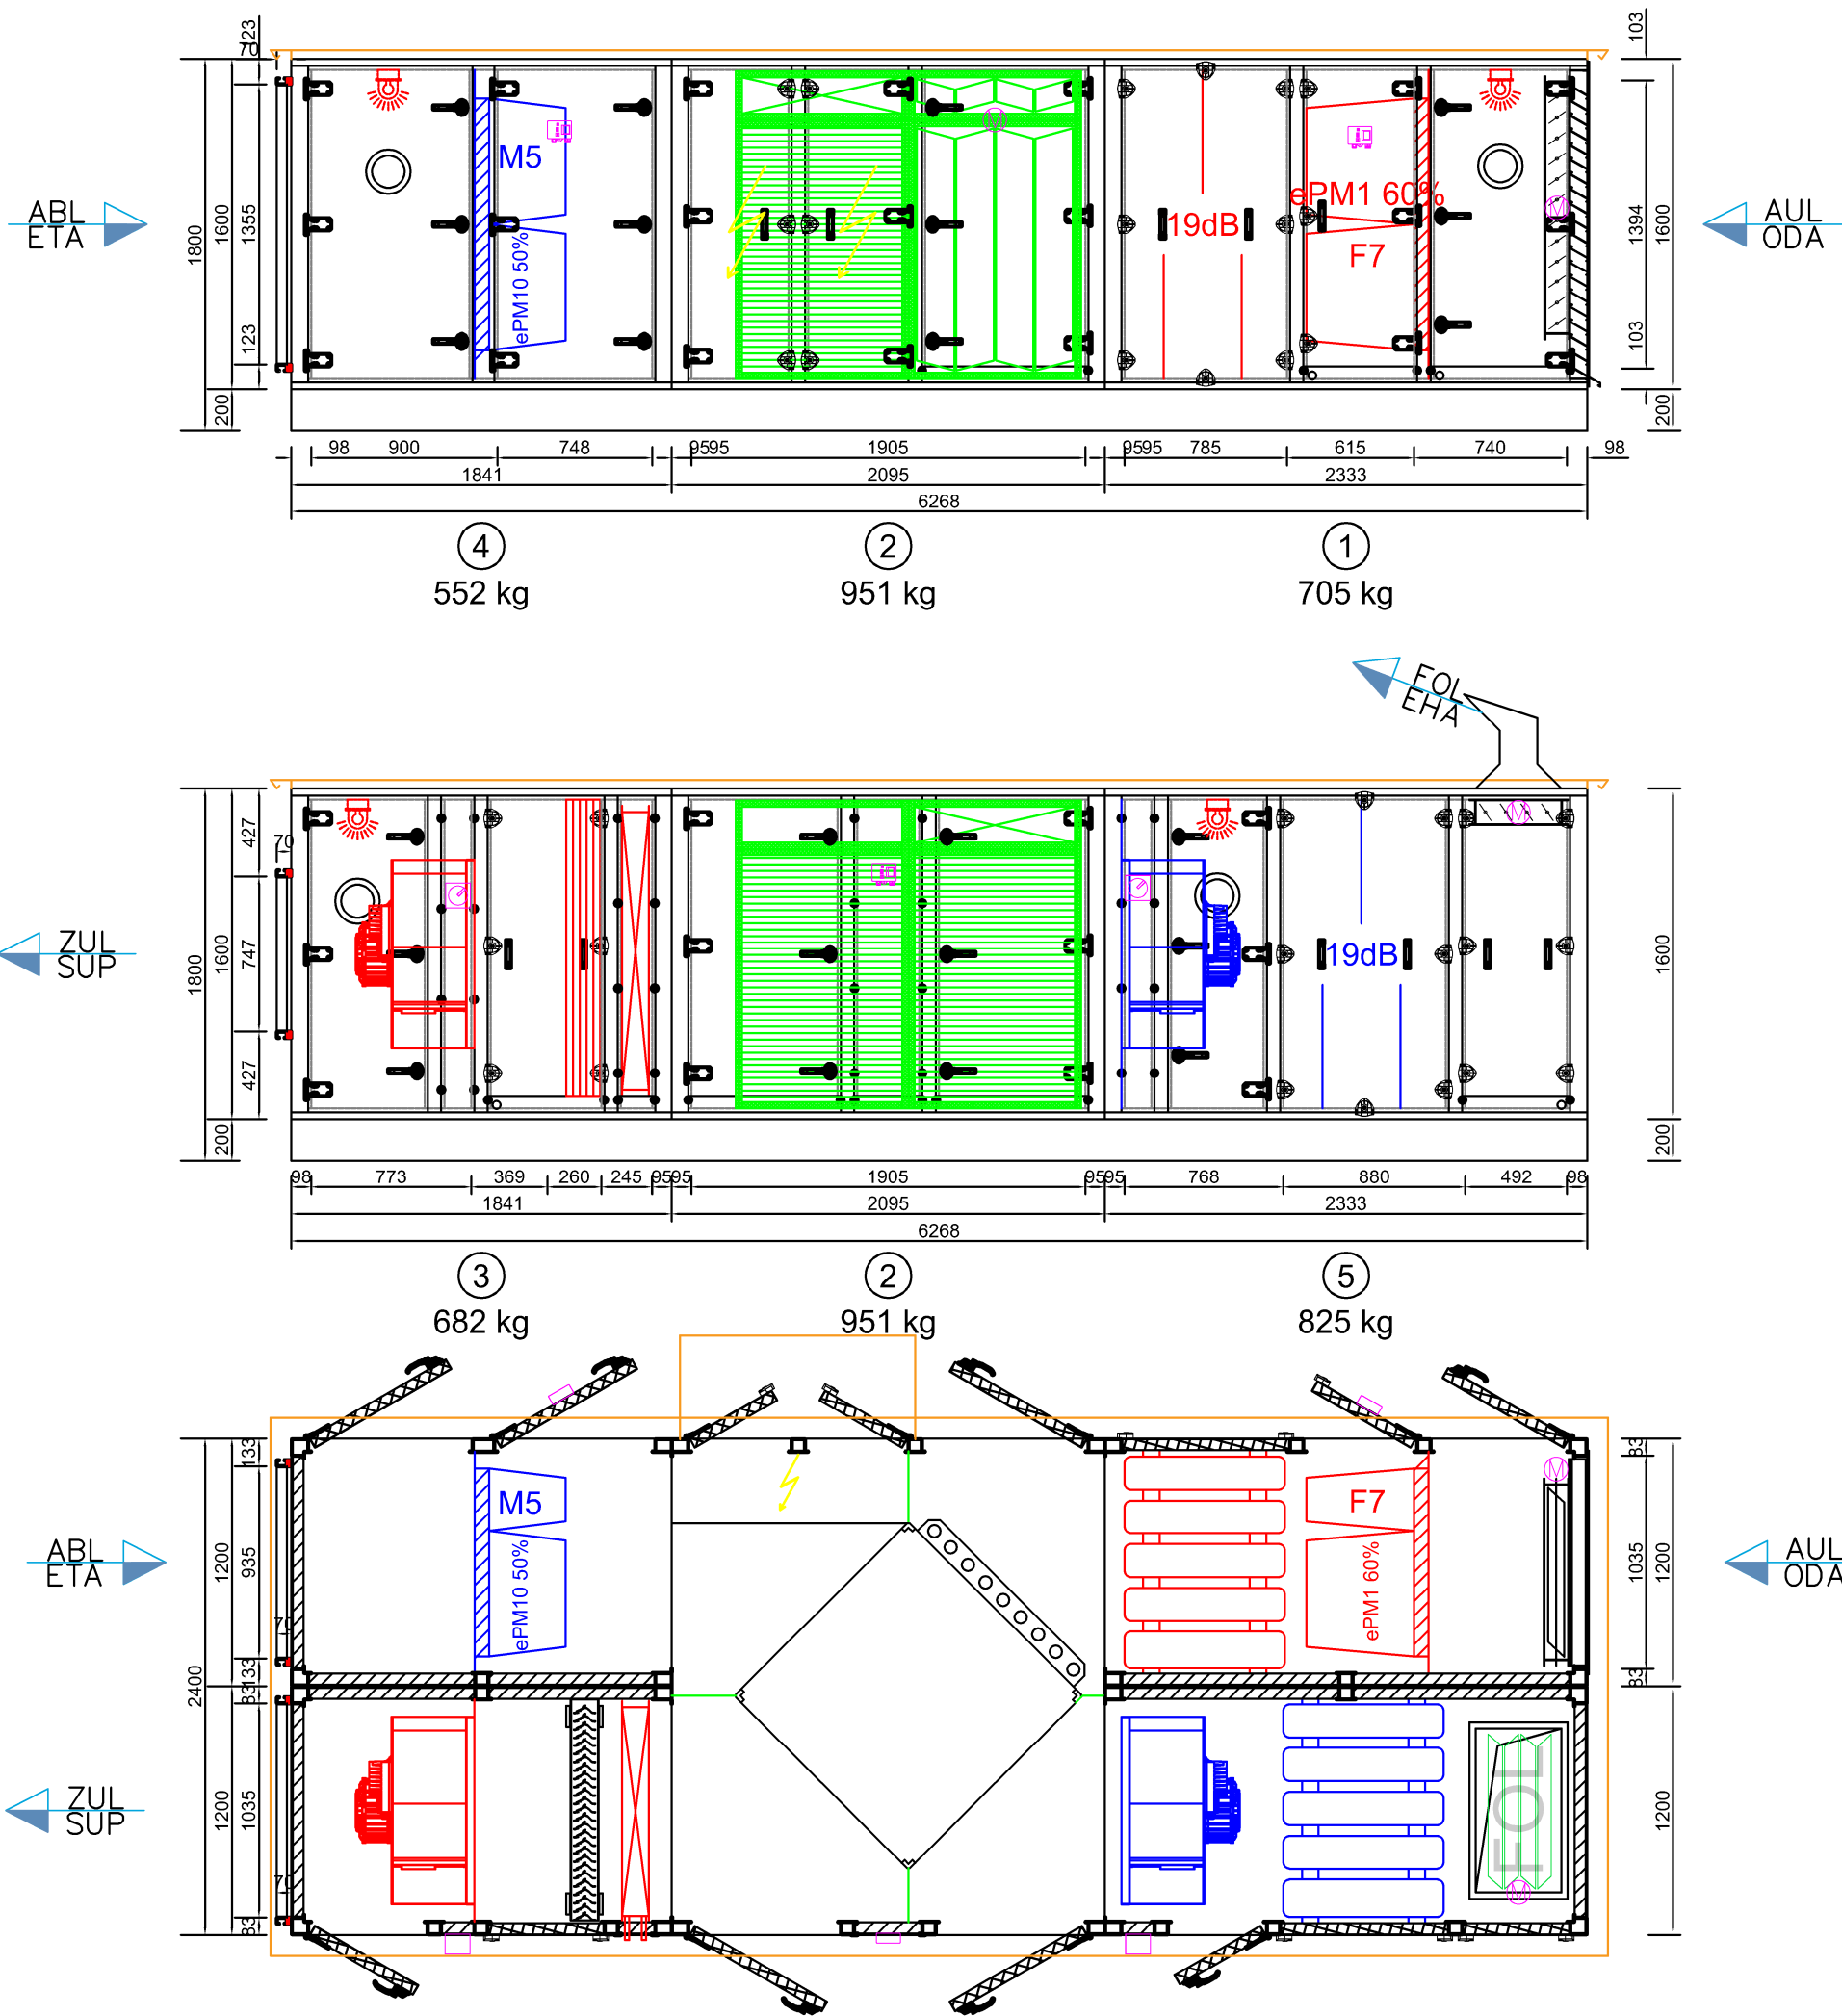

Lieferung in einem Bauteil				
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Klimatechnik Freese GmbH	ROX-Datenblatt: 02037418	Bauart: HYD S Außenaufstellung	Softwareversion: 1.23/4.2
Datum:	Strasse: Gewerbepark 10	ROX-Position: 741802	Zuluft: BGR Sonder 10000m3/h 415Pa ext.	Sachbearbeiter: M.Leis
	Ort: 49143 Bissendorf	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 10000m3/h 415Pa ext.	Datum: 14.03.2025
Stempel u.	Projekt: XIAO Troisdorf		Farbton außen: RAL 9002	Dach umlauf. 100mm
Unterschrift	Anlage: Gastraum	Anzahl: 1	Farbton innen: ohne	Gewicht: ca. 4000kg