


Alle Wärmepumpen benötigen in Ausblasrichtung ≥ 1000 mm Freiraum
Auslass der aggressiven Fortluft muss in ausreichender Distanz zu den Wärmepumpen positioniert werden

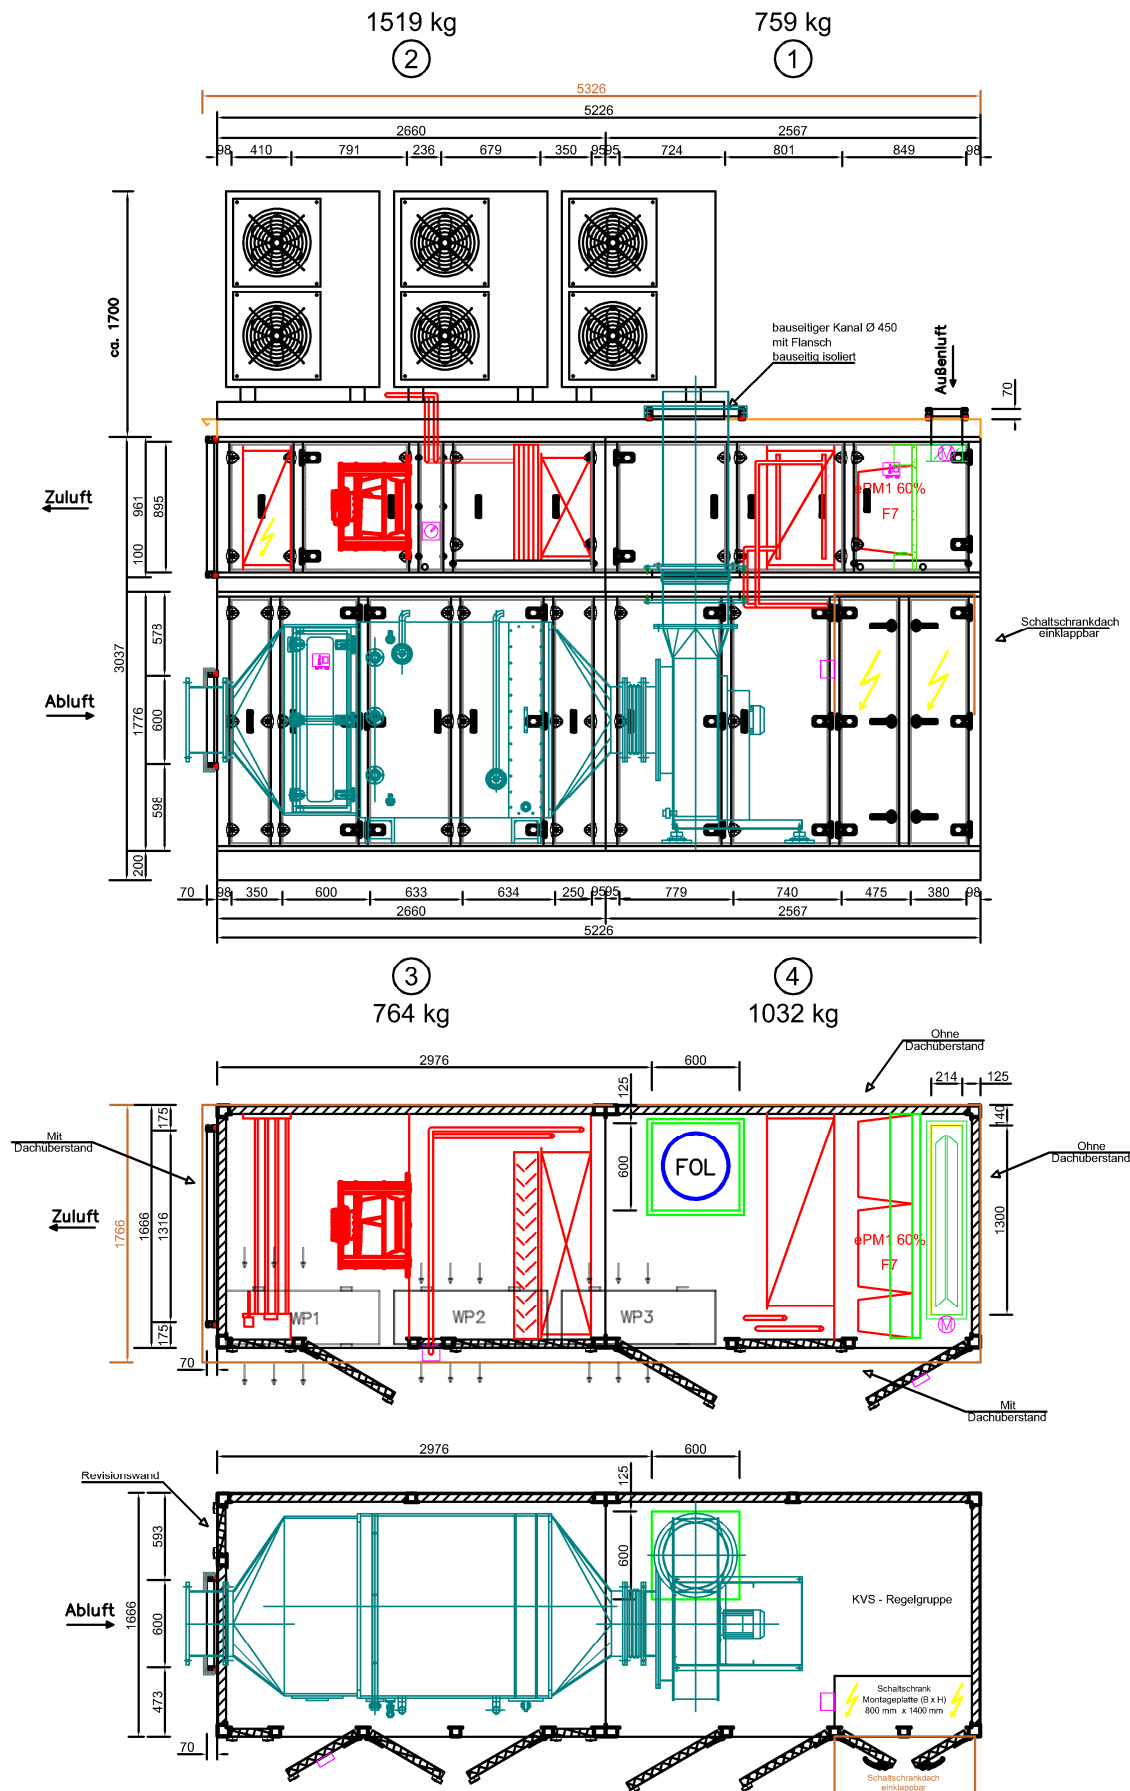

Lieferung in 2 Einheiten (Einheit 1: Bauteil 1,2,3 & 4; Einheit 2: Wärmepumpen mit Wärmepumpen-Grundrahmen)

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Joh. Müller Kunststofftechnik GmbH	ROX-Datenblatt: 02037568	Bauart: HYD LC Außenaufstellung	Softwareversion: 1.24/4.2
Datum:	Strasse: Klescheider Weg 6	ROX-Position: 04	Zuluft: BGR Sonder 7500m3/h 400Pa ext.	Sachbearbeiter: S.Reifenröther
Stempel u. Unterschrift	Ort: 53773 Hennef	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 7500m3/h 0Pa ext.	Datum: 12.11.2025
	Projekt: Dr. Lohmann Emmerthal		Farbton außen: RAL 9002	Dachüberstand Bedienseite und Stirnseite Zuluft 100mm
	Anlage: Zuluft RLT 01	Anzahl: 1	Farbton innen: RAL 9002	Gewicht: ca. 4250 kg ohne Kunststoff - Abluftgerät