

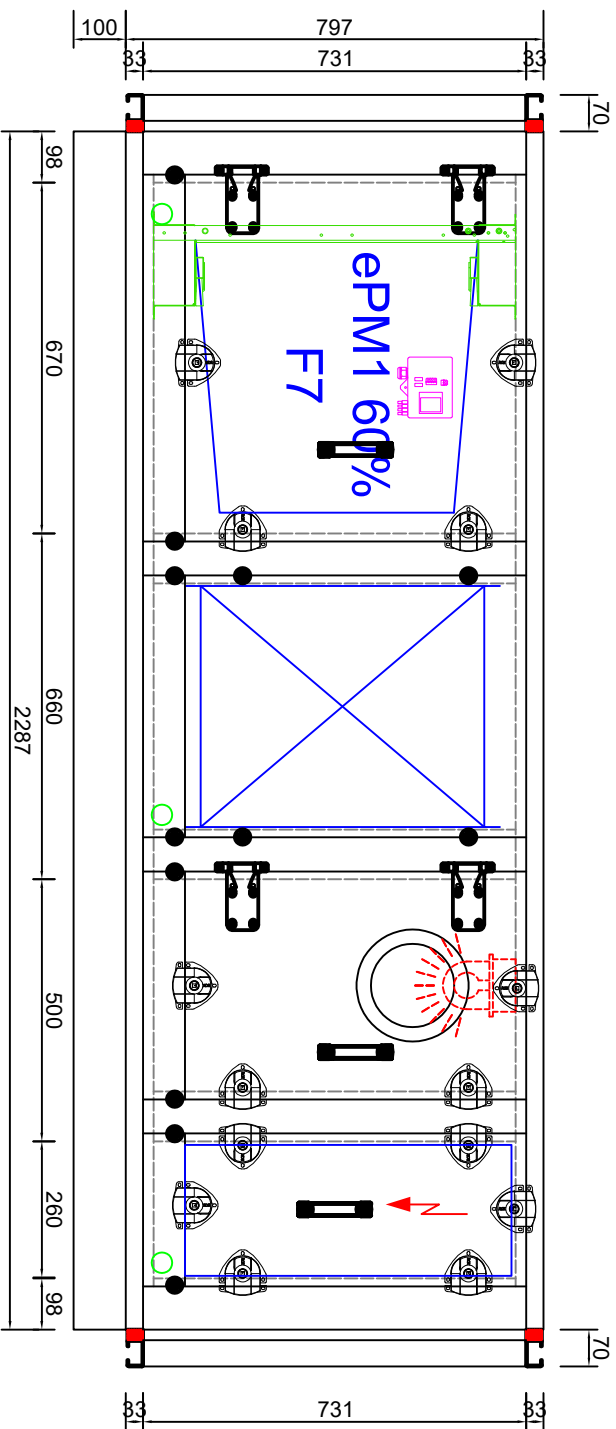




①
360 kg

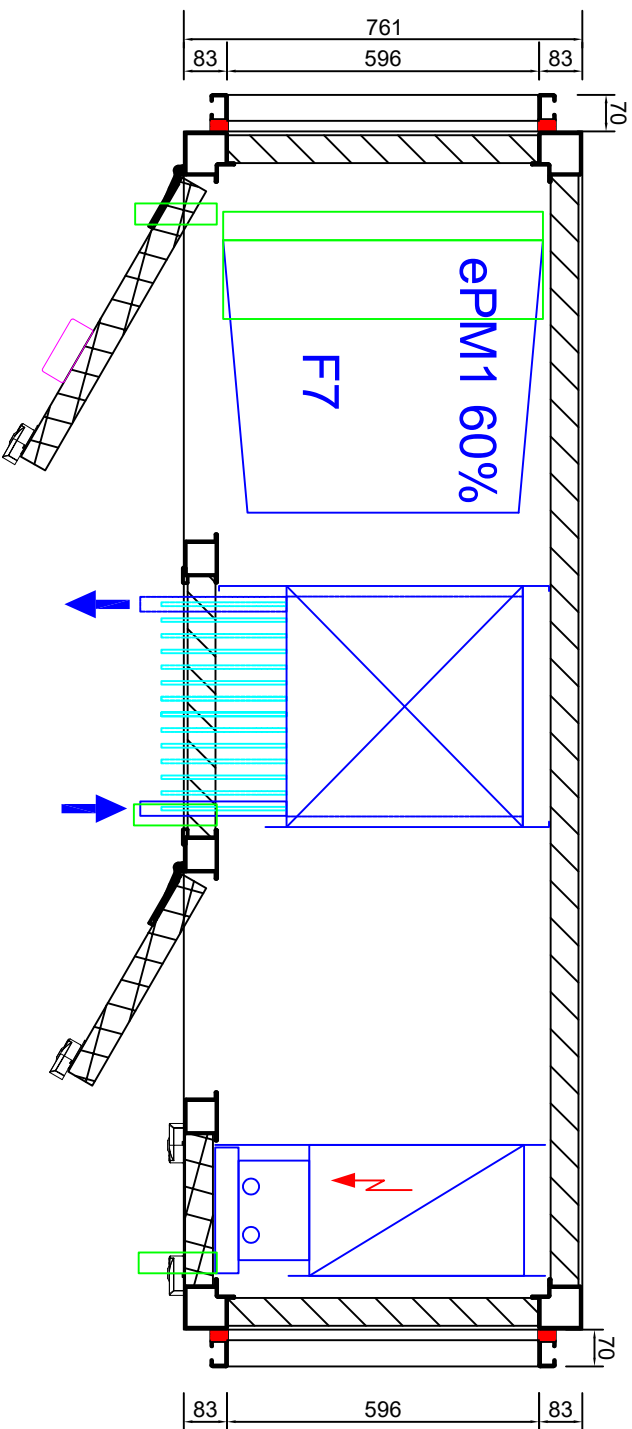

Vom Kunden geprüft und genehmigt				Lieferung in 1 Bauteilen				Softwareversion: 1.24/4.2	
Datum:				Kunde: HVL GmbH				Sachbearbeiter: S. Runkel	
				Strasse: Europaallee 5				Datum: 04.09.2025	
				Ort: 54343 Föhren					
				Projekt: Dr. Oetker Connect					
Stempel u. Unterschrift				Anlage: Gerät 6.1 Abluft KVS TK Kommissionierung					
				Anzahl: 1				Gewicht: ca. 360 kg	
				Farbton innen: RAL 9002					
				Farbton außen: RAL 9002					
				Zuluft: BGR 100 2500m3/h 0Pa ext.					
				Abluft: BGR 100 2000m3/h 200Pa ext.					
				Bauart: HYD LC Innenaufstellung					
				ROX-Datenblatt: 02037581					
				ROX-Position: 758107					
				LvPosition: 07.01.0070					
				Anzahl: 1					