
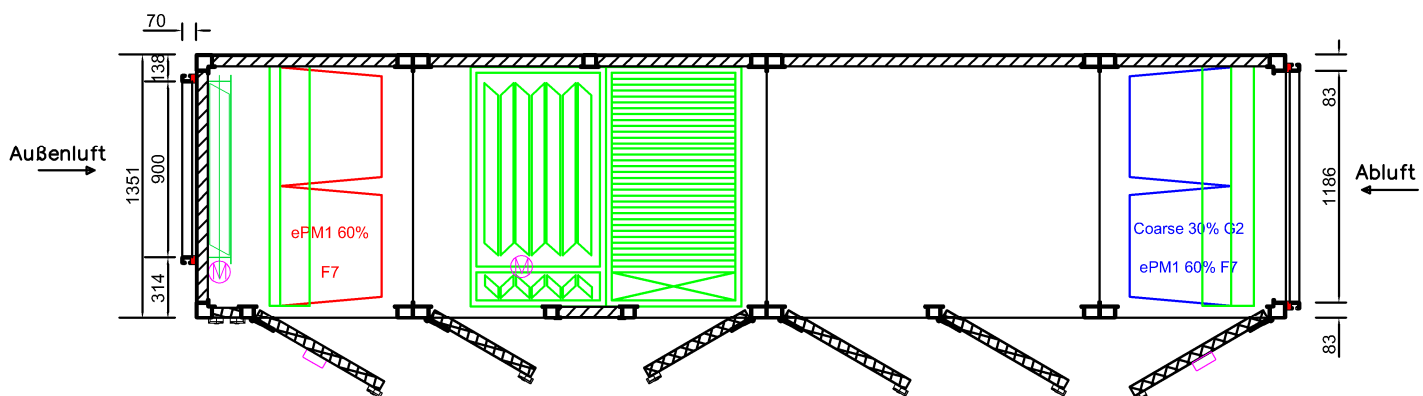
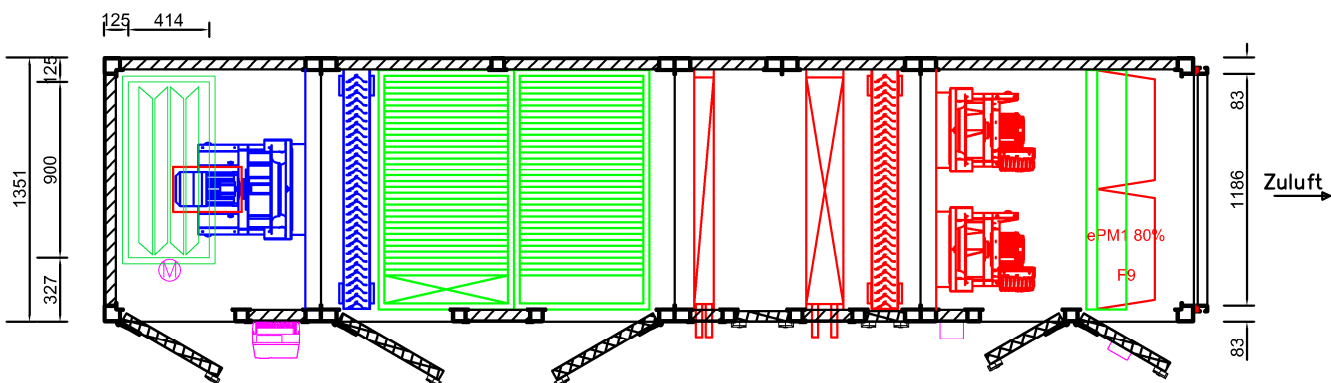


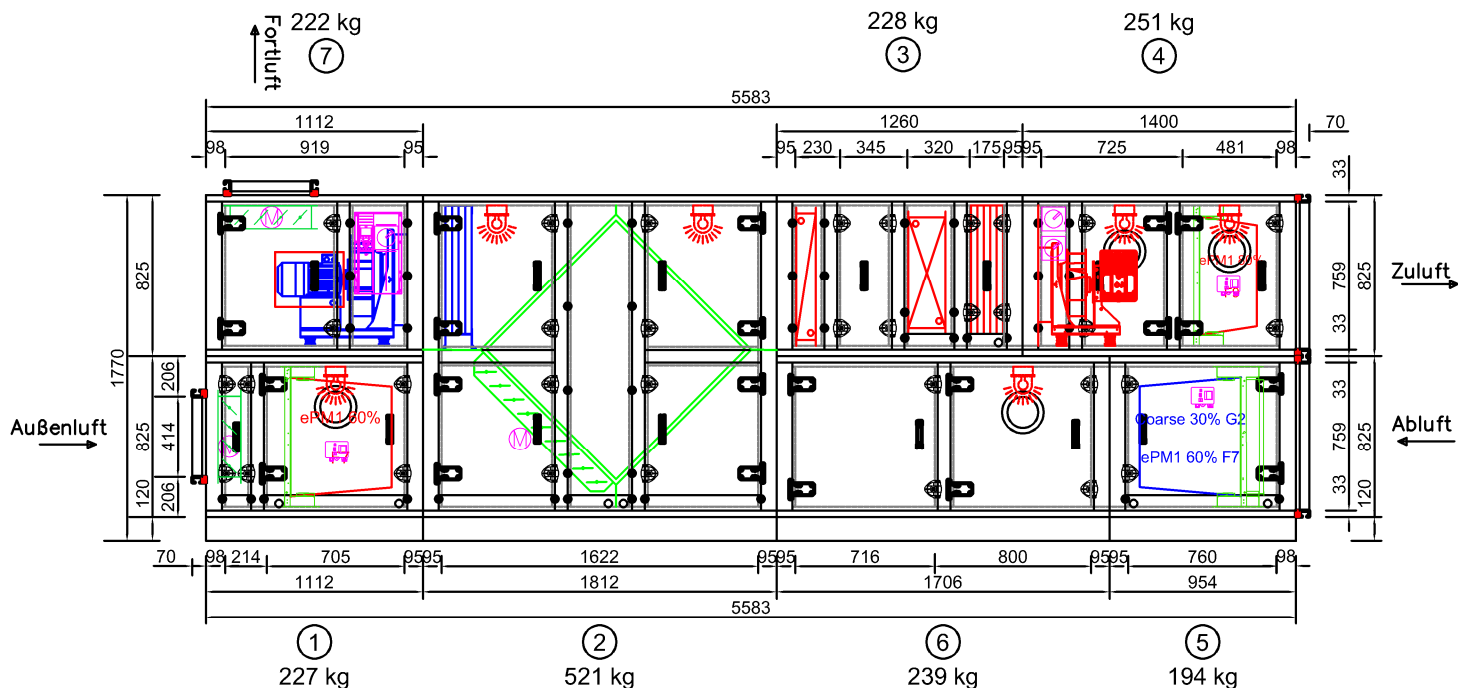

Ⓜ = Kennzeichnet lediglich den vorgesehenen Platz der Stellantriebe

REV2: Anordnung der Komponenten angepasst, Medium der Wärmetauscher geändert

Lieferung in 7 Bauteilen

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: BUL Verwaltungs. und Beteiligungs GmbH	ROX-Datenblatt: 02037566	Bauart: HYD LC Innenaufstellung	Softwareversion: 1.24/4.2
Datum:	Strasse: Klosterstraße 13	ROX-Position: 756601	Zuluft: BGR Sonder 6000m3/h 600Pa ext.	Sachbearbeiter: S.Reifenröther
Stempel u. Unterschrift	Ort: 48143 Münster	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 6000m3/h 500Pa ext.	Datum: 10.09.2025
	Projekt: Land & Golfhotel Stromberg, Grill-Room-Station		Farbton außen: ohne	
	Anlage: Küche	Anzahl: 1	Farbton innen: ohne	Gewicht: ca. 1900 kg