


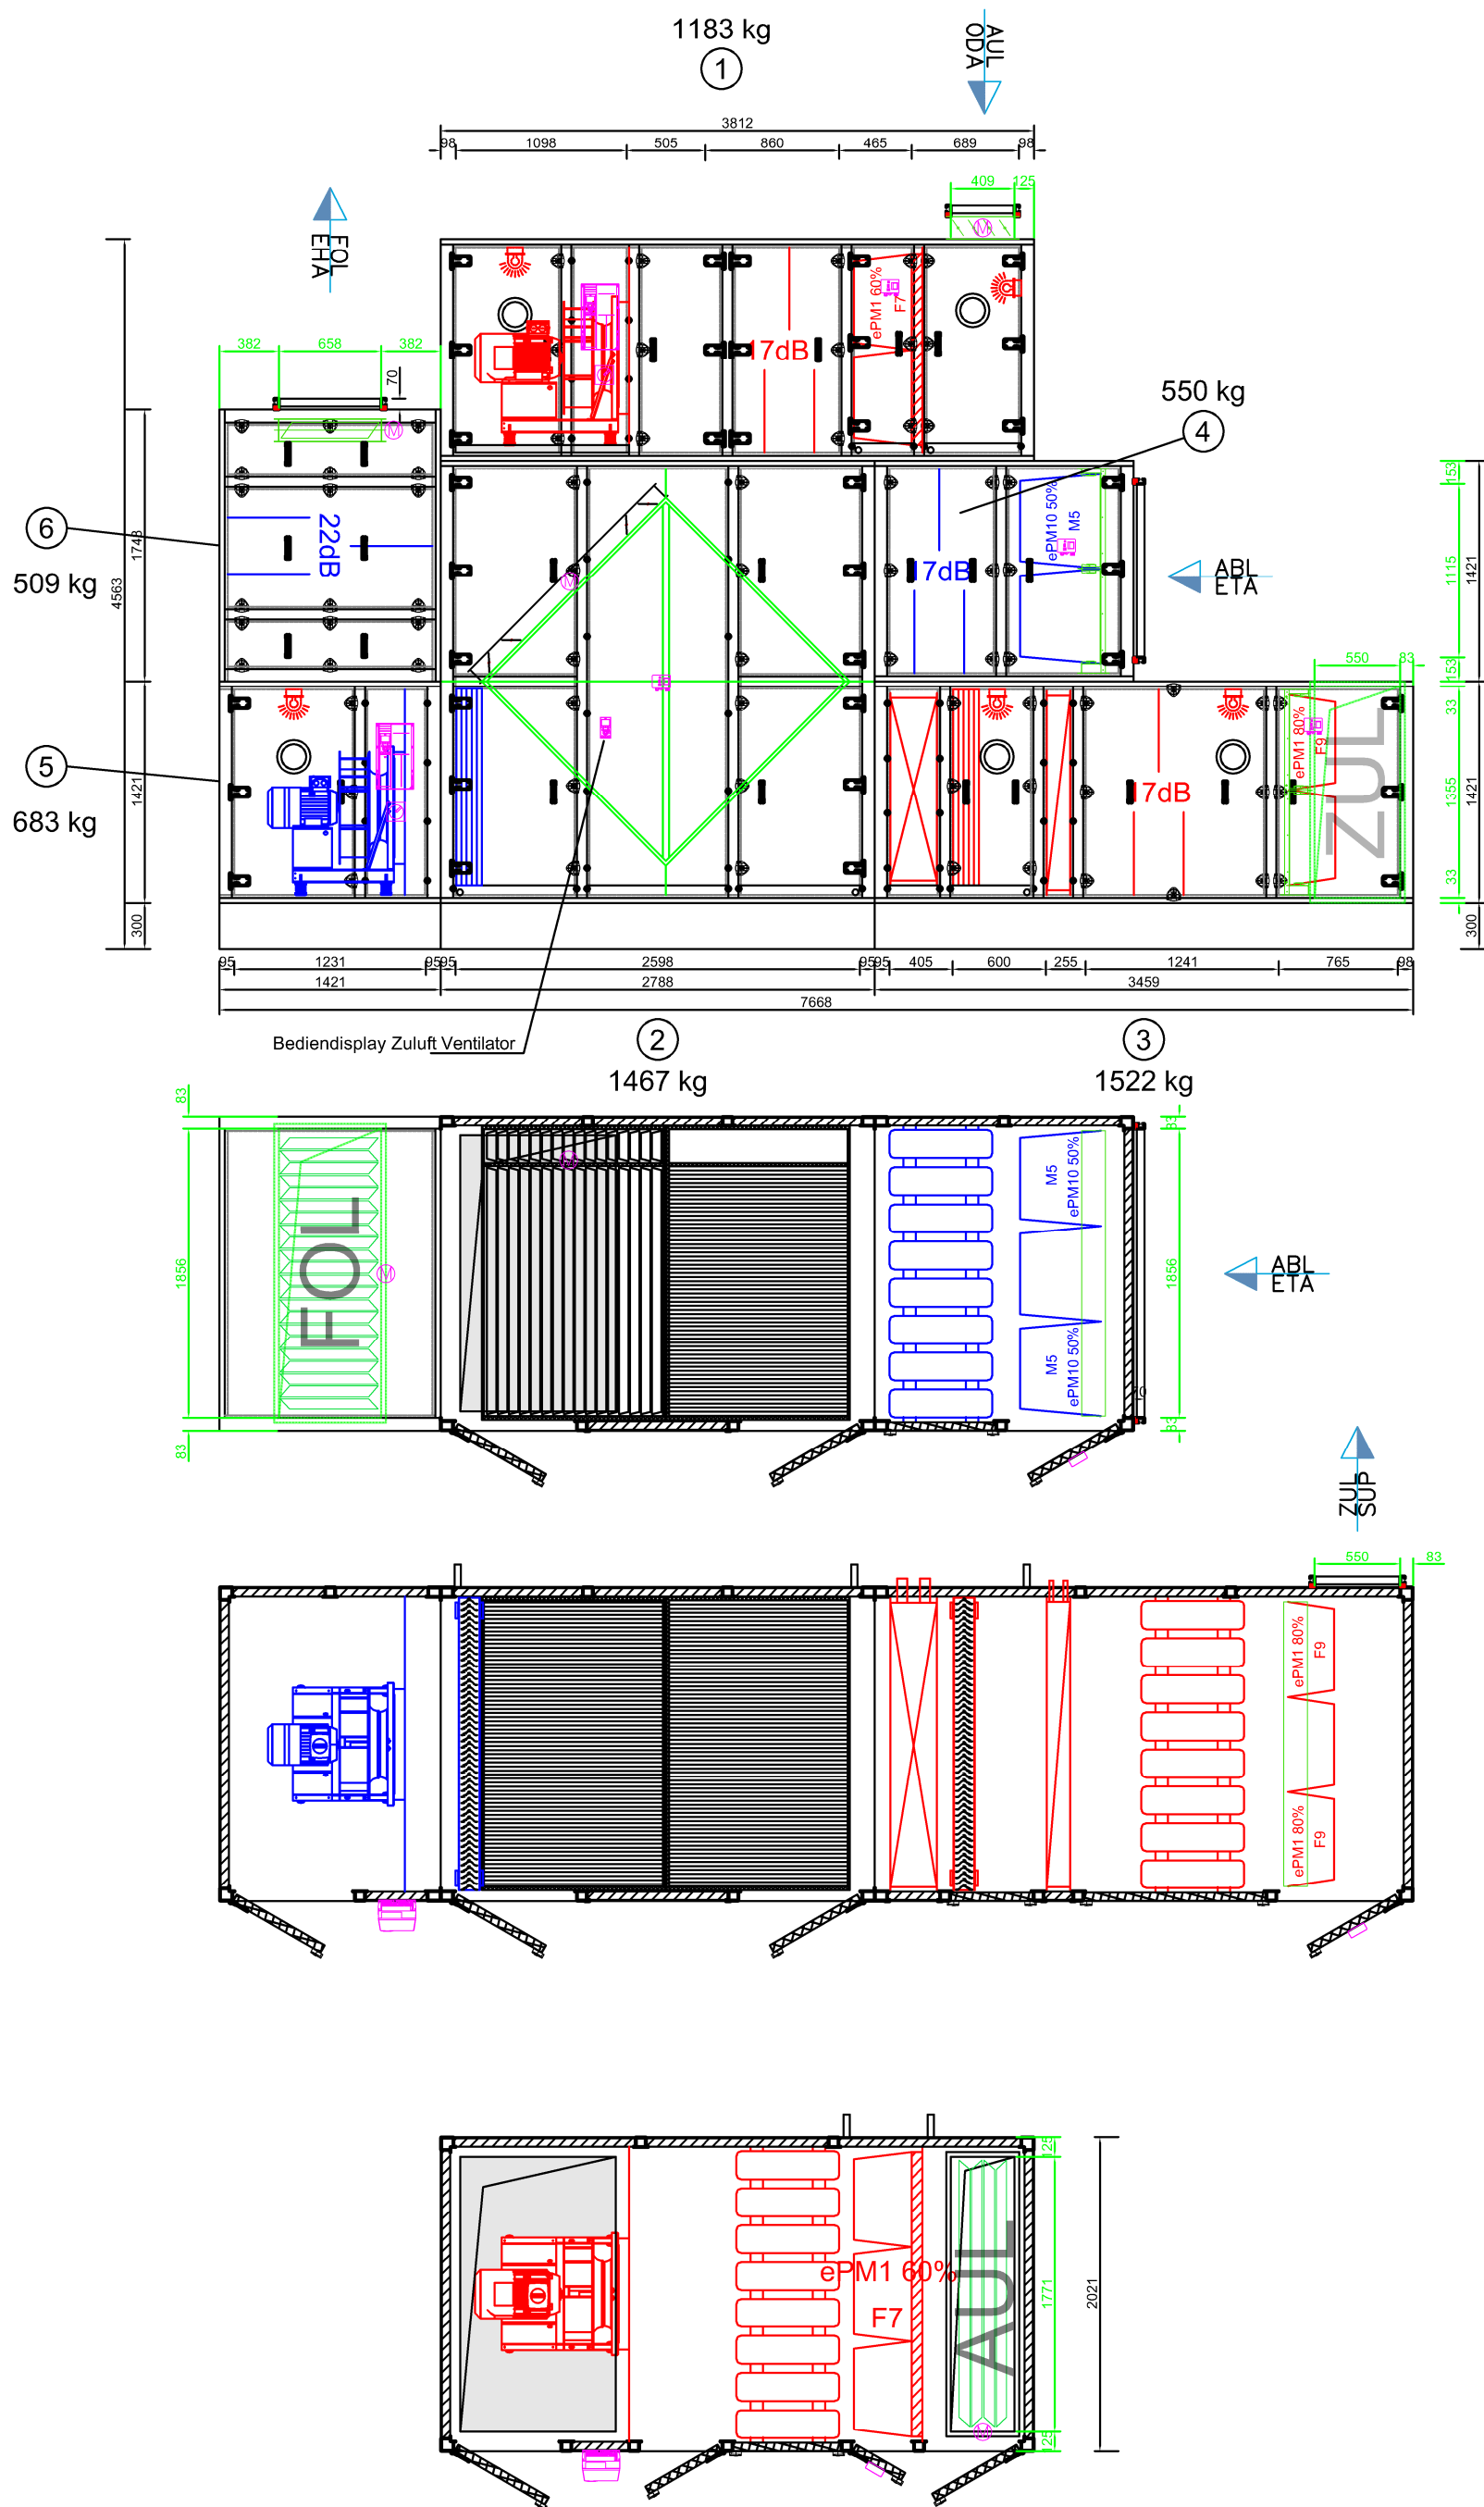

Alle Wannenabläufe und Wärmetauscheranschlüsse auf der Rückseite nach außen geführt

Vom Kunden geprüft und genehmigt		Lieferung in 6 Bauteilen	
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Oni-Wärmetrafo GmbH	ROX-Datenblatt: 02037323	Bauart: HYD LCL Innenaufstellung
Datum:	Strasse: Niederhabbach 17	ROX-Position: 732301	Zuluft: BGR Sonder 15000m3/h 400Pa ext.
	Ort: 51789 Lindlar-Freilingsdorf	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 13000m3/h 400Pa ext.
Stempel u.	Projekt: Schieffer Lippstadt		Farbton außen: verz
Unterschrift	Anlage: SAT91_PKW 10-15	Anzahl: 1	Farbton innen: verz
			Gewicht: ca. 6000kg