

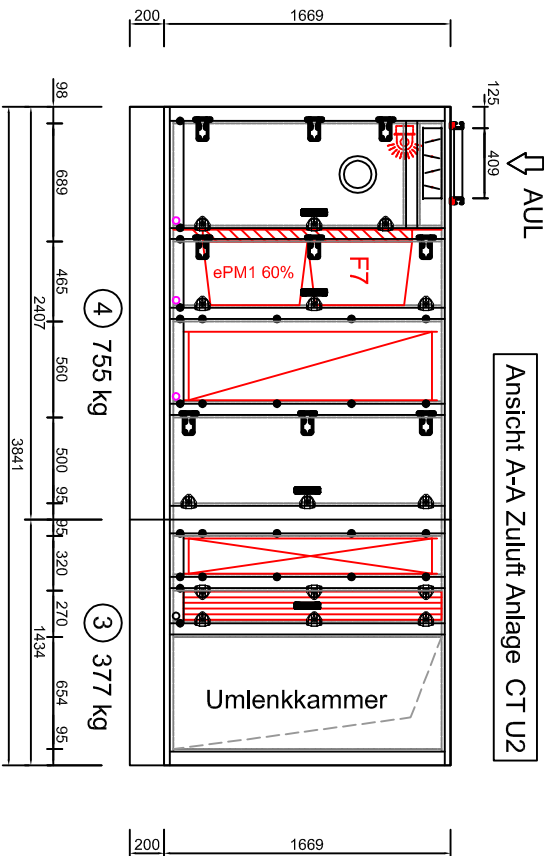
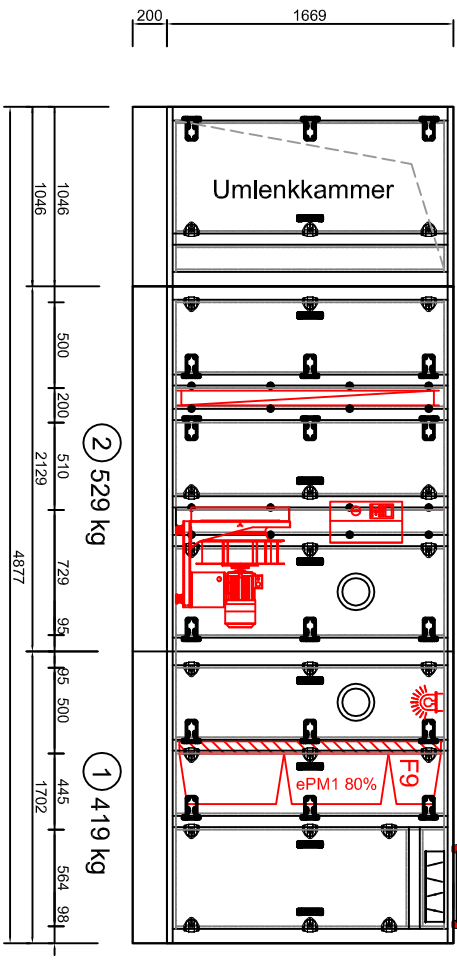
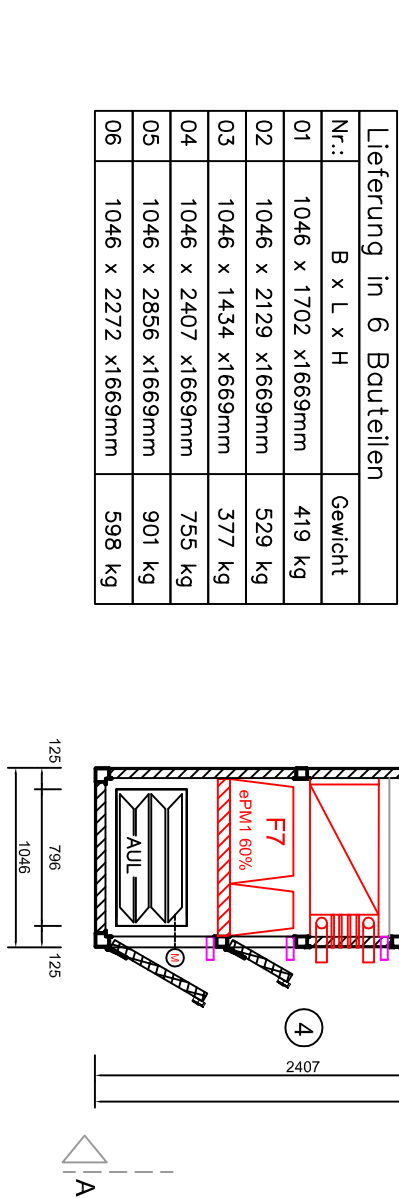
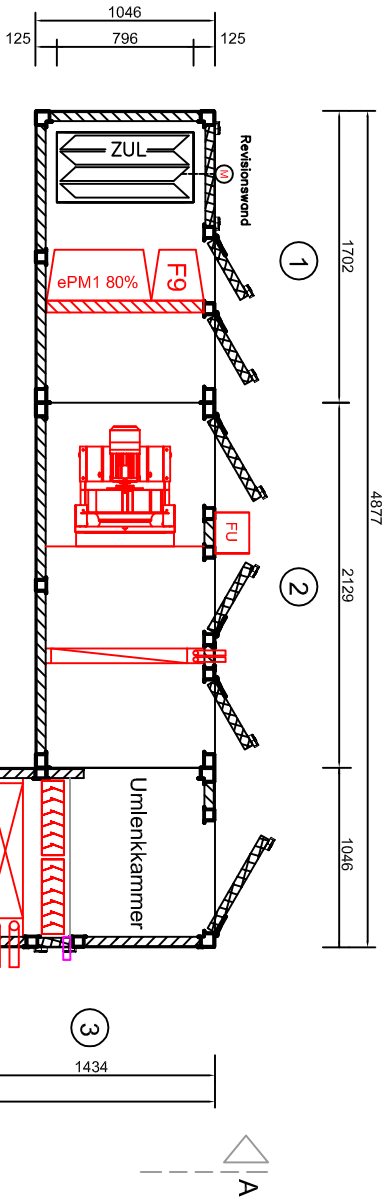


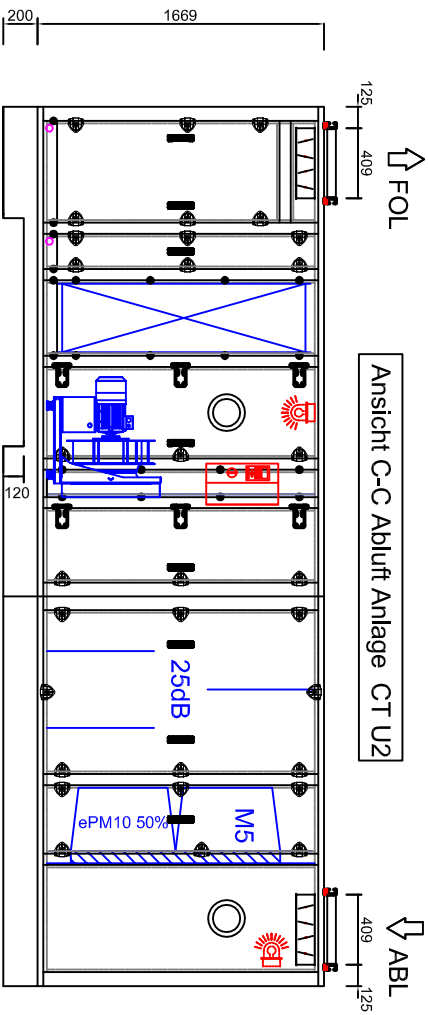

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: ClimAir Lufttechnik GmbH	ROX-Datenblatt: 02037181	Bauart: HYD LCL Innenaufstellung	Softwareversion: 1.23/4.2
Datum:	Strasse:	ROX-Position: 718101	Zuluft: 6000m3/h 900Pa ext.	Sachbearbeiter: Solbach
Stempel u. Unterschrift	Ort:	LvPosition: 003	Abluft: 6000m3/h 500Pa ext.	Datum: 07.05.2024
	Projekt: Klinikum Solingen U2		Farbton außen: RAL 9002	
	Anlage: Angio + CT U2	Anzahl: 1	Farbton innen: V2A	Gewicht: 3579

Hygiene nach DIN 1946/1

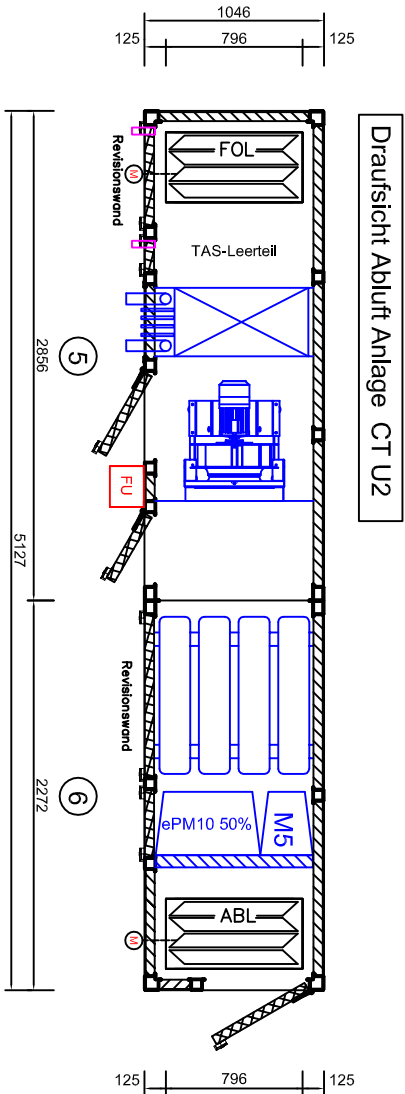