

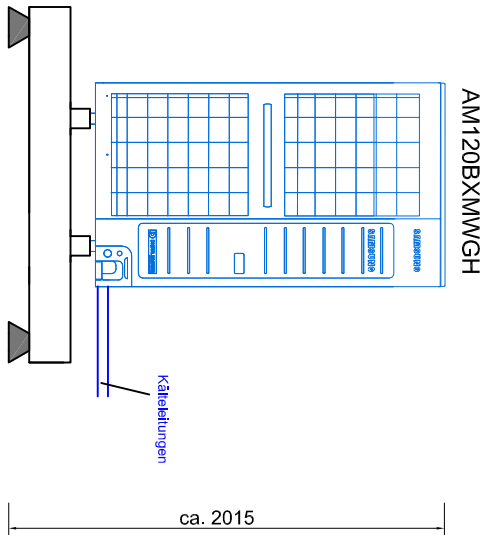

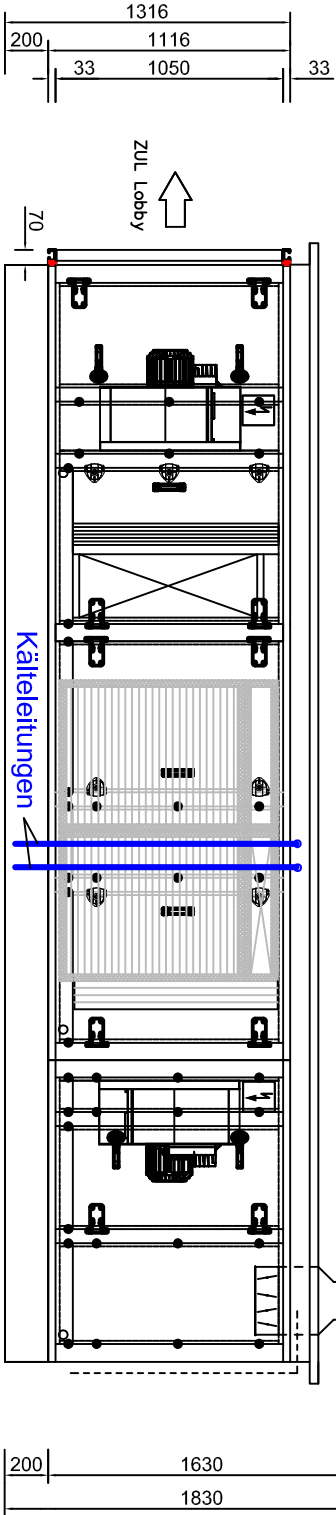
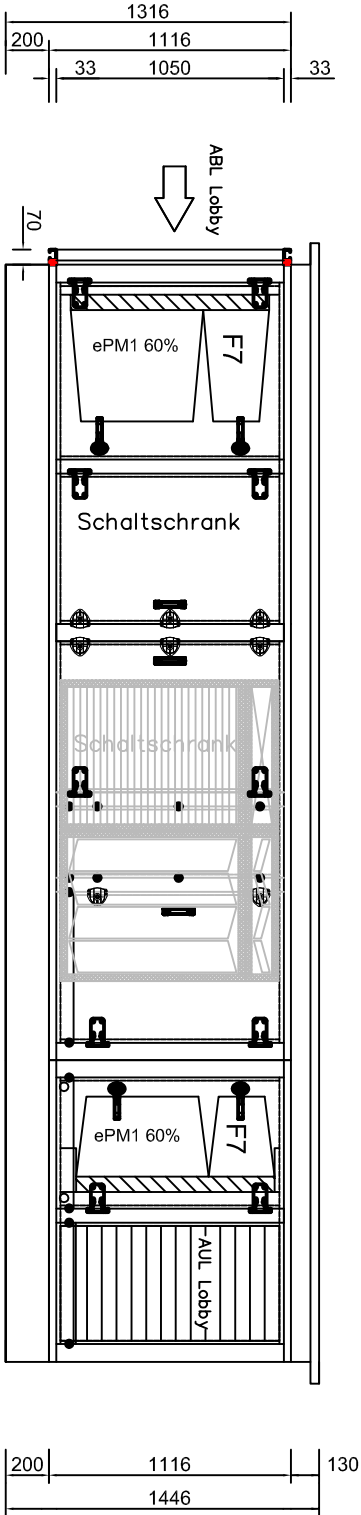
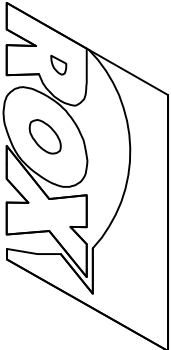


Lieferung in 1 Bauteil

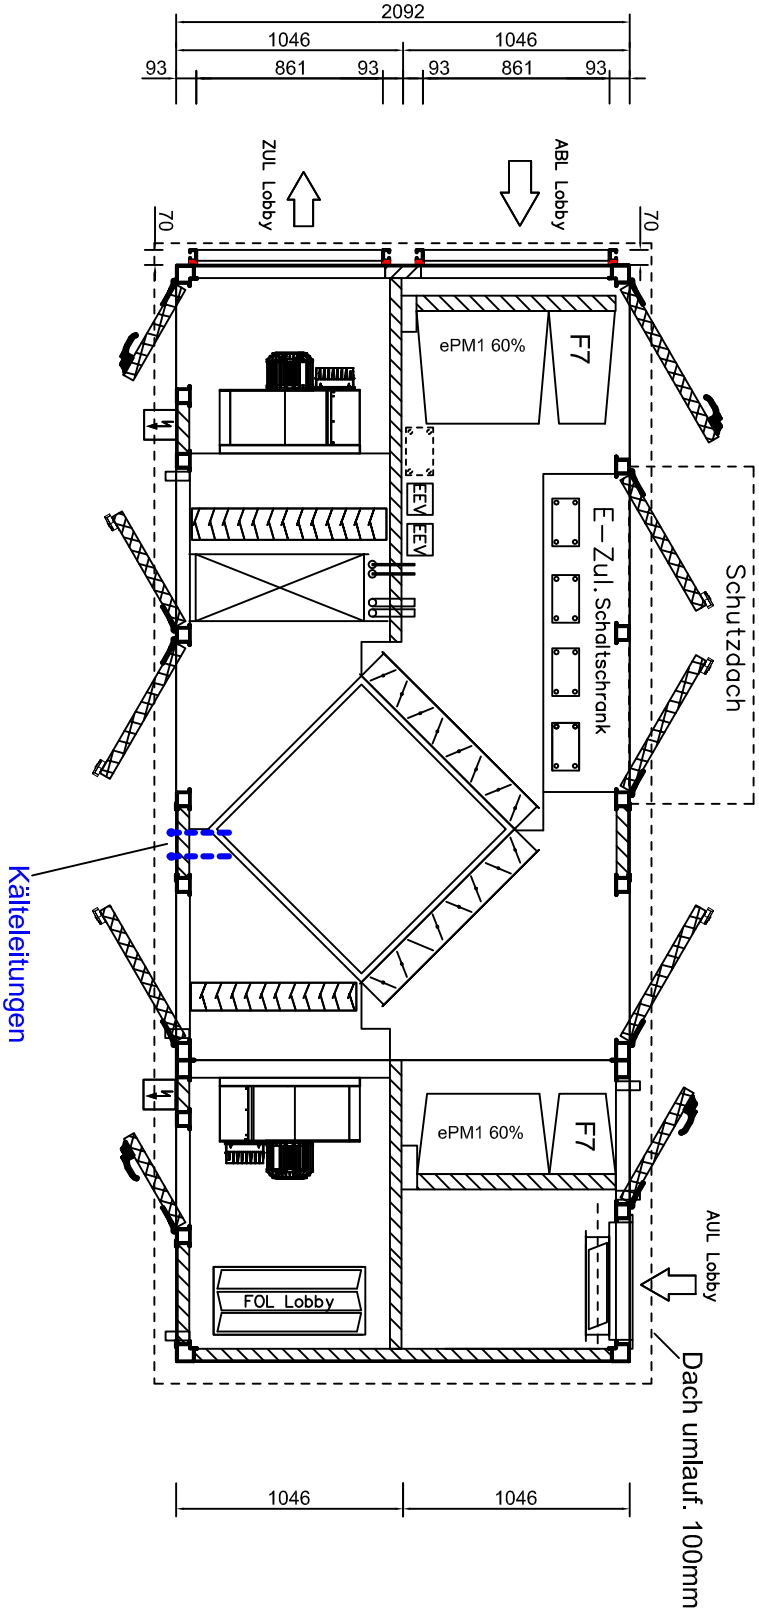

ca. 250 kg

Kälteverrohrung zwischen Wärmepumpe und Verdampfer/verflüssiger im Gerät ist nicht im Leistungsumfang Fa. Rox enthalten

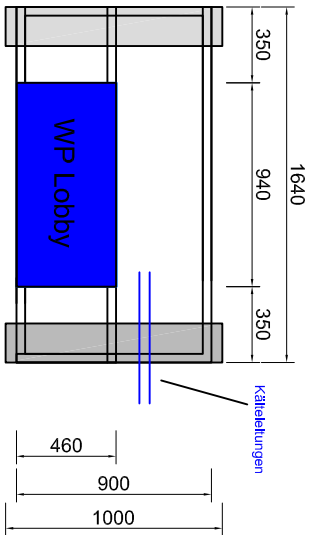

|                                  |                                                    |                          |                                |                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Vom Kunden geprüft und genehmigt | Kunde: MCD Weststad B.V.                           |                          |                                |                           |
| Datum:                           | Strasse:                                           | ROX-Datenblatt: 02037248 | Bauart: HYD S Außenaufstellung | Softwareversion: 1.2/14.1 |
|                                  | Ort:                                               | ROX-Position: 724802     | Zuluft: 5500m3/h 500Pa ext.    | Sachbearbeiter: Solbach   |
| Stempel u. Unterschrift          | Projekt: McDonald's Restaurant Oosterhout Weststad | LvPosition:              | Abluft: 5500m3/h 500Pa ext.    | Datum: 14.05.2024         |
|                                  | Anlage: Lobby                                      | Anzahl: 1                | Farbton außen: RAL 9002        | Dach umlauf: 100mm        |
|                                  |                                                    |                          | Farbton innen: ohne            | Gewicht: ca. 2150 + 250kg |