
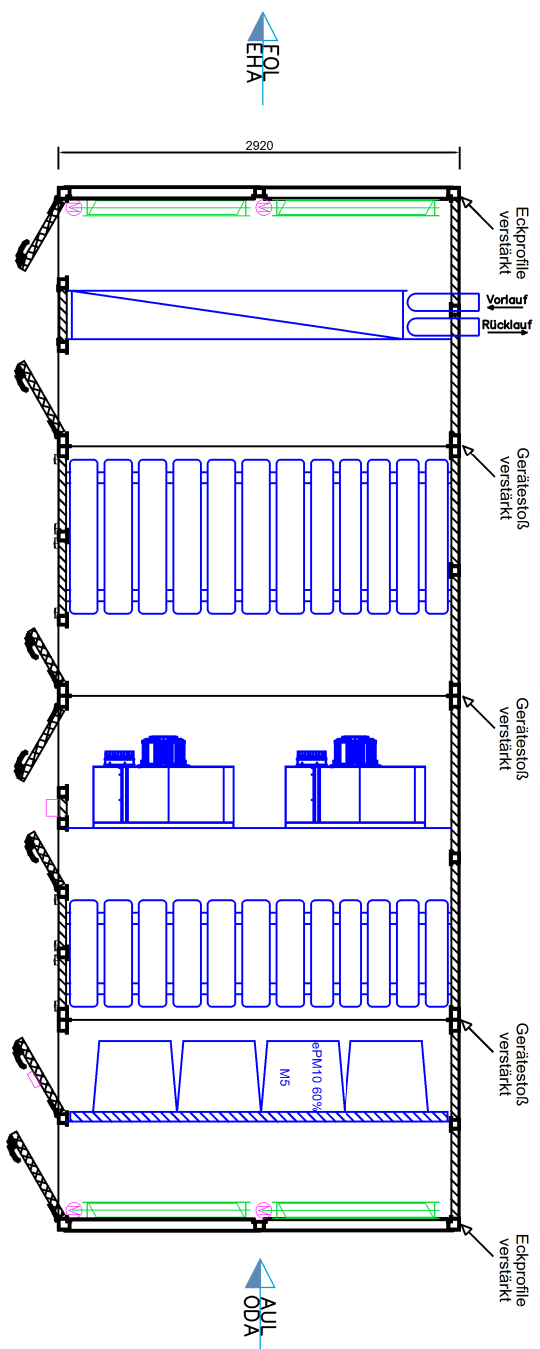



Anmerkungen:

- Gerät 764101 in verstärkter Ausführung
 - 3x Grundrahmen Längsprofile geschweißt - Höhe 280 mm
 - Verstärkung des Gerätedecks
 - Verstärkung der Stoß- und Eckprofile
- Gerät 764102 wird auf dem Gerätedach montiert

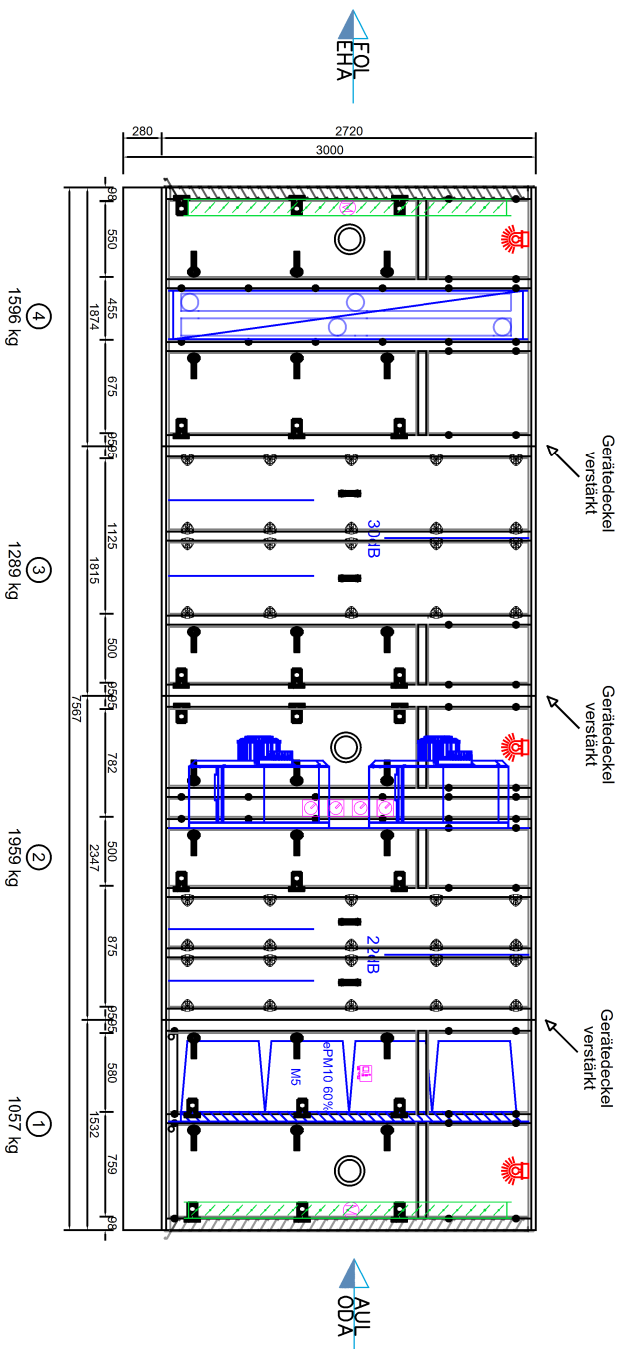

Ⓜ = Kennzeichnet lediglich die vorgesehene Position der Stellantriebe

REV3: Gerät gespiegelt, Anschlüsse auf Weiterschutzzgitter angepasst, Klappenmaße aktualisiert, Externe Pressung aktualisiert, Ventilatoren angepasst, Bauart angepasst, Anschlussseite des Wärmetauschers angepasst
Jalousieklappen geteilt



Vom Kunden geprüft und genehmigt		Lieferung in einem Bauteil	
Datum:	Kunde: Klaus Heuser Heizung-Lüftung GmbH	ROX-Datenblatt: 02037641	Bauart: HYD S Außenaufstellung
	Strasse: August-Borsig-Straße 5a + 9	ROX-Position: 764101	Zuluft:
	Ort: 56070 Koblenz	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 65000m3/h 160Pa ext.
	Projekt: SGL Carbon Produktionshalle, Bonn		Farbton außen: RAL 9002
	Anlage:	Anzahl: 1	Farbton innen: RAL 9002
Stempel u. Unterschrift		Softwareversion: 1.24/4.2	
		Sachbearbeiter: S.Reifenröther	
		Datum: 11.12.2025	
		Gewicht: ca. 6000 kg	