


Achtung!
Dieses Schema dient primär der Veranschaulichung der
Leitlinie und der thermodynamischen Lüftungsanlagen.
Eine Darstellung von Einbausituationen einzelner
Komponenten, Rohrleitungsarmaturen und Kleinteilen befindet
sich in den Montagezeichnungen der einzelnen Gewerke.

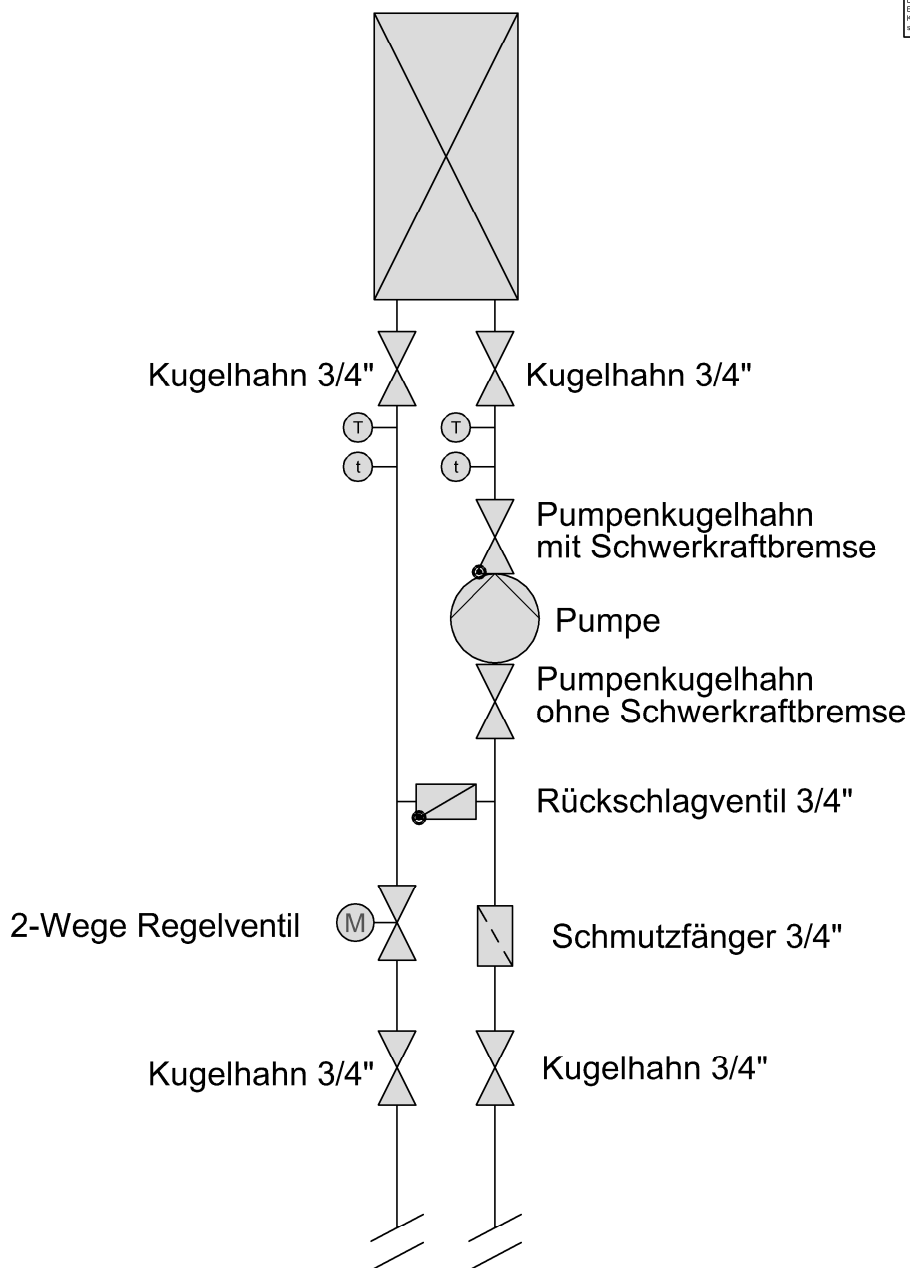

Mod-Bus	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
BAC-Net	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
DI	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
DO	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
AI	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
AO	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Projekt : 7295 - Mc Donalds DK Lystrup	Fabriknummer(n): 729501	Regelstrategie:		
Inhalt : Verrohrungsschema PWW Rohrdimension DN20 3/4"	Montageort Schaltschrank/Montageplatte:	Ersteller: Marek Leis	Blatt:	Rox - Klimatechnik GmbH
	Mod-Bus:	DI:	AI:	21.08.2024
	BAC-Net:	DO:	AO:	geprüft:
			von:	

Rox - Klimatechnik GmbH
Langenbacher Str. 25
57586 Wiefelshausen / Germany
Tel.: 02743 / 807-0
www.rox-online.de

