


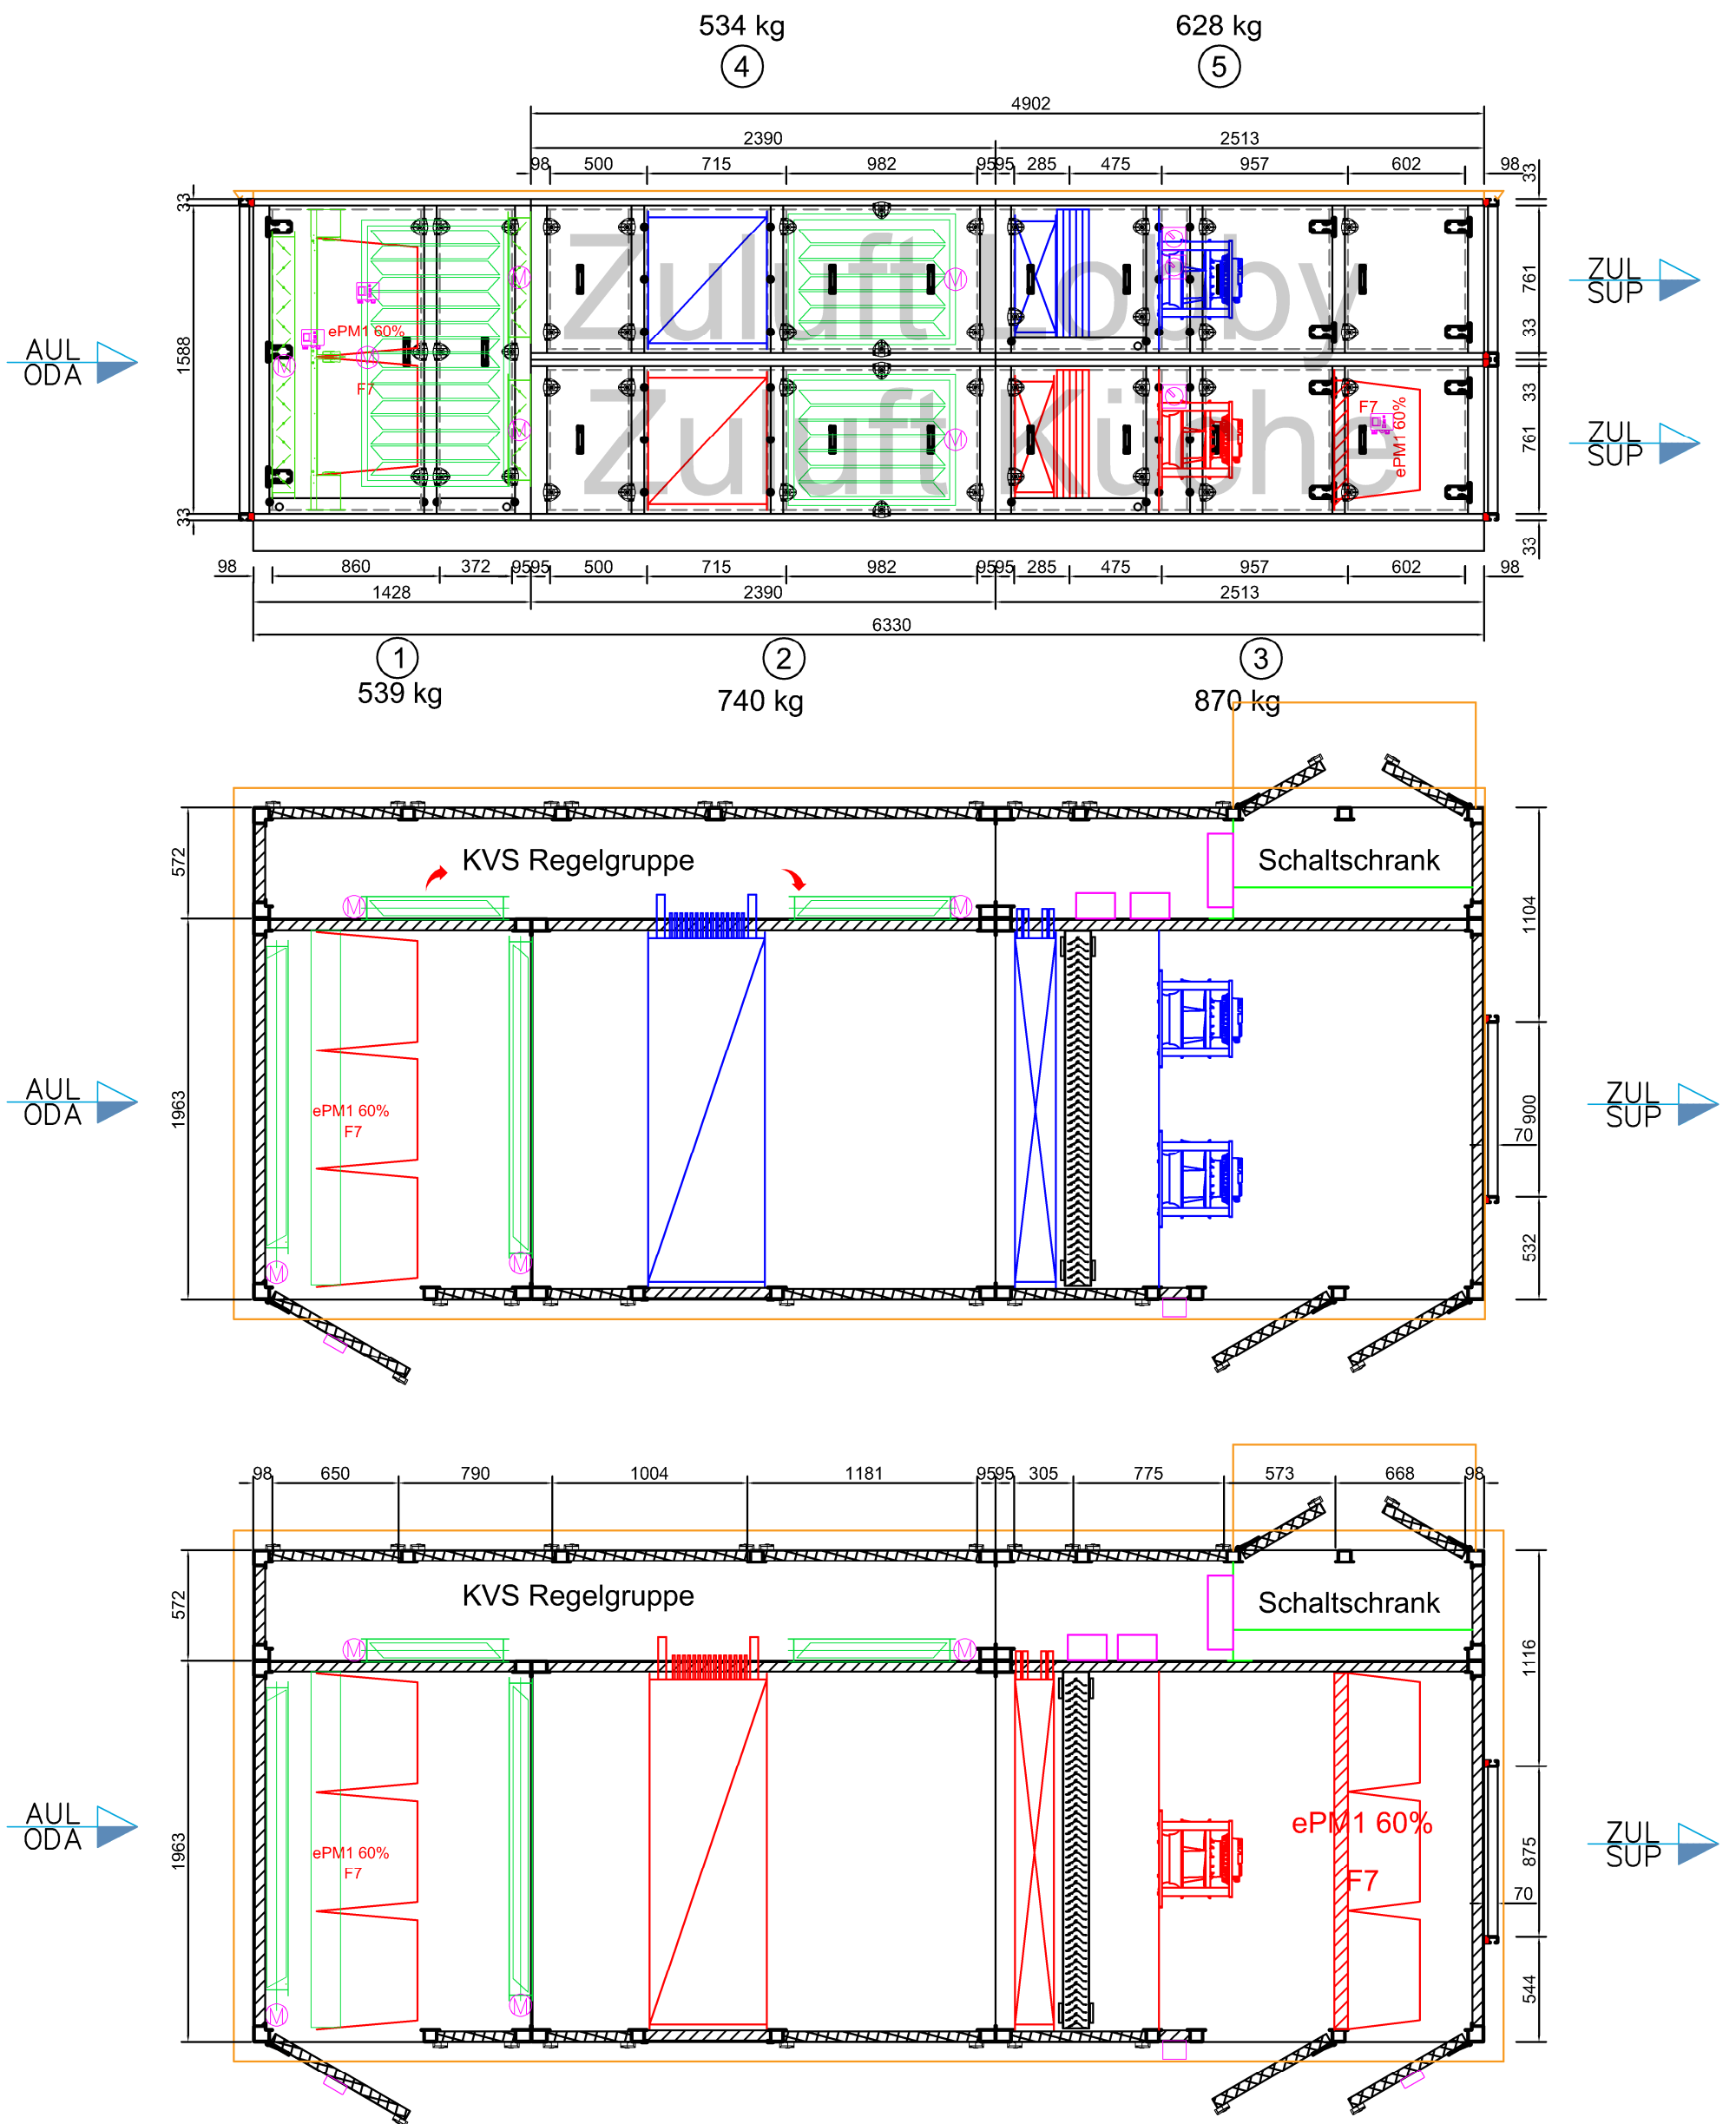

REV1 - Länge in der Seitenansicht korrigiert		Lieferung in einem Bauteil		
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Mc Donalds Deutschland LLC	Datenblatt: 02037299	Bauart: HYD S Außenaufstellung	Softwareversion: 1.21/4.1
Datum:	Strasse: Drygalski-Allee 51	Position: 729901	Zuluft: BGR Sonder 7000m3/h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: M.Leis
	Ort: 81477 München	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 6000m3/h 500Pa ext.	Datum: 08.10.2024
Stempel u.	Projekt: Mc Donalds Darmstadt		Farbton außen: RAL 9002	Dach umlauf. 100mm
Unterschrift	Anlage: Zuluft Küche 7000 m³/h - Zuluft Lobby 9000 m³/h	Anzahl: 1	Farbton innen:	Gewicht: ca. 4900 kg