



Geräteaufbau gemäß Draufsicht

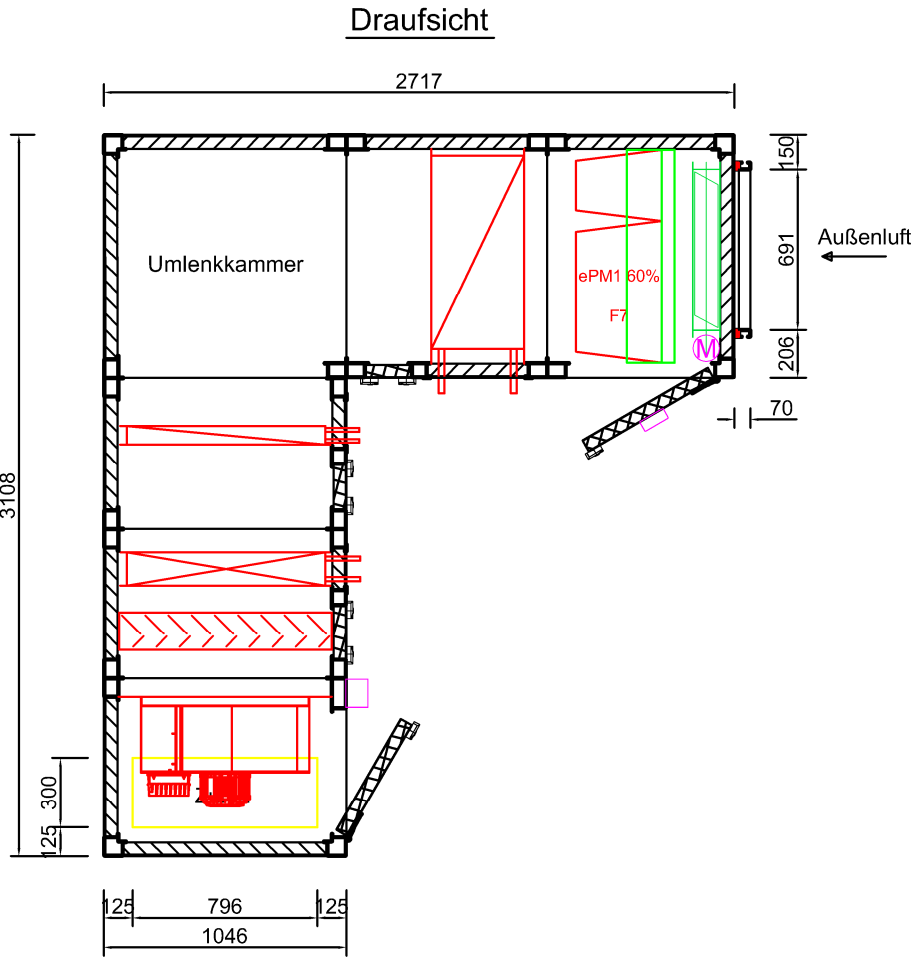

(M) = Kennzeichnet lediglich die vorgesehene Position der Stellantriebe

REV3: Luftmenge angepasst / Bauteil 3 in zerlegbarer Ausführung

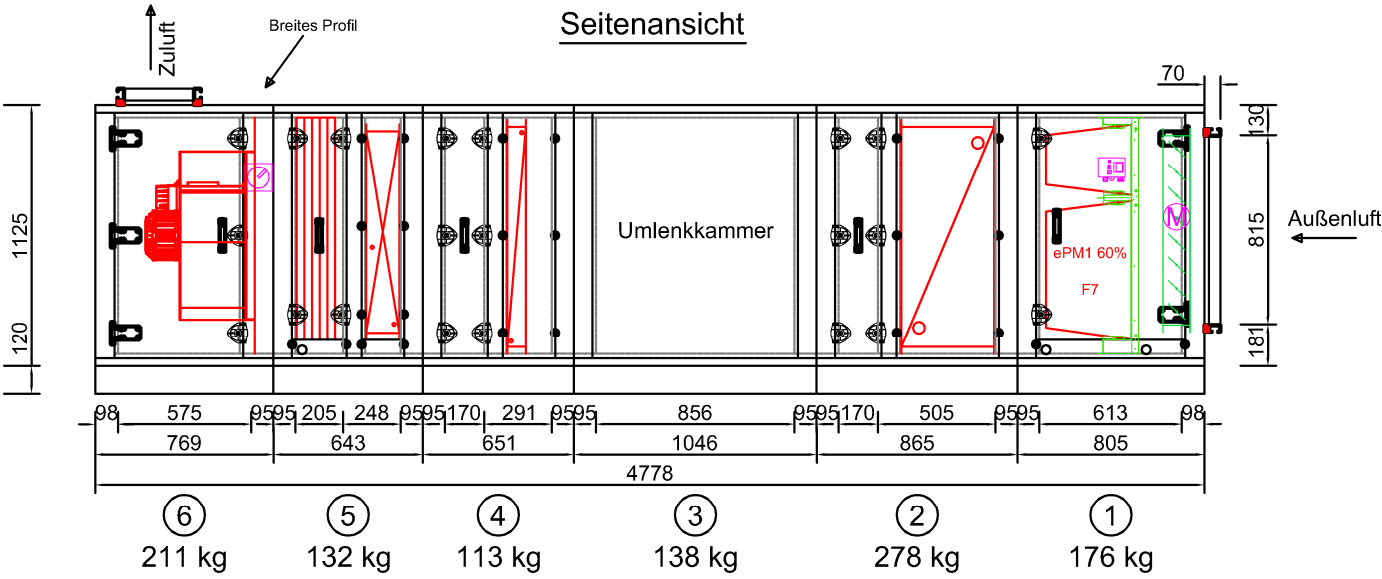

Lieferung in 6 Bauteilen (Bauteil 3 in zerlegbarer Ausführung!)				
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Klimatechnik Freese GmbH	ROX-Datenblatt: 02037552	Bauart: HYD LC Innenaufstellung	Softwareversion: 1.24/4.2
Datum:	Strasse: Gewerbepark 10	ROX-Position: 755203	Zuluft: BGR Sonder 3415m3/h 400Pa ext.	Sachbearbeiter: S.Reifenröther
Stempel u.	Ort: 49143 Bissendorf	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 3415m3/h 400Pa ext.	Datum: 26.08.2025
Unterschrift	Projekt: Jim Block Rostock	Anzahl: 1	Farbton außen: ---	Gewicht: ca. 1100 kg
	Anlage: Zu & Abluft Gastraum		Farbton innen: ---	