



ATEX Zone im Luftstrom: Ex II 2G IIB T4
ATEX Zone innen (Gehäuse): Ex II 3G IIB T4
ATEX Zone außen (Gehäuse): Ex II 3G IIB T4

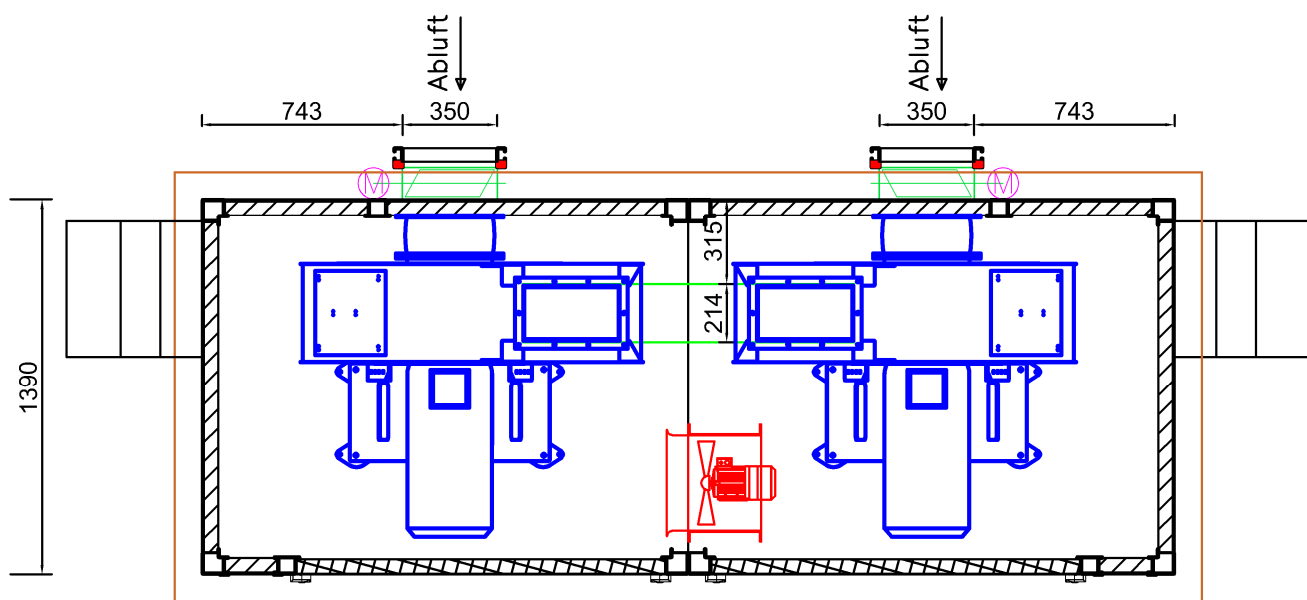

REV5: Änderung der Bemaßung // Anlage kleiner dimensioniert & Gehäuselüfter neu positioniert //
Neupositionierung der Hauben & Geänderte Luftrichtung der Gehäusebelüftung // Gehäuse angepasst
Anmerkung ergänzt

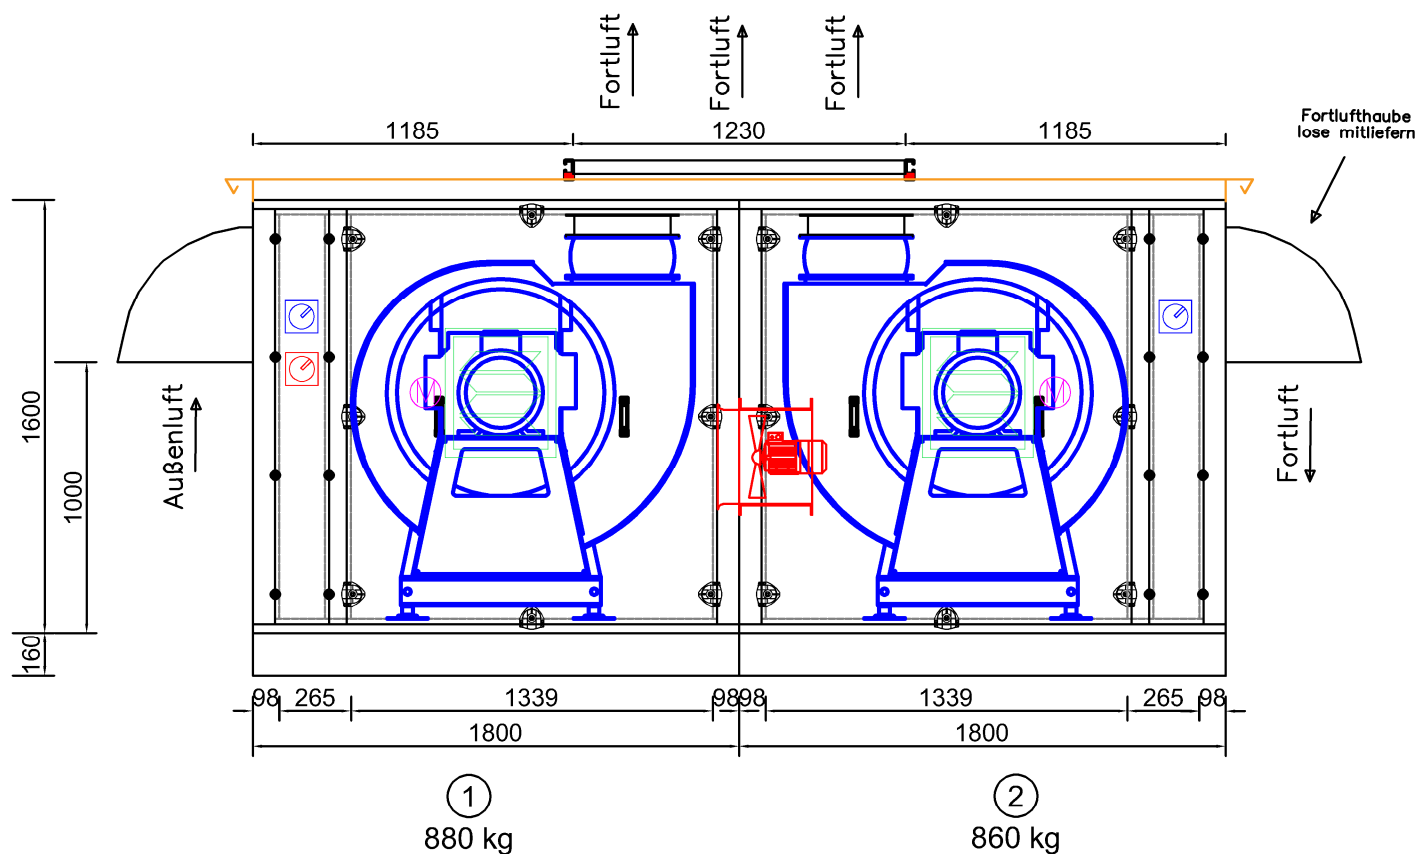

Lieferung in 2 Bauteilen				
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Weiss Klimatechnik GmbH	ROX-Datenblatt: 02037168	Bauart: HYD S Außenaufstellung	Softwareversion: 1.22/4.1
Datum:	Strasse: Postfach 1163	ROX-Position: 716801	Abluft: BGR Sonder 5000m3/h 4000Pa ext.	Sachbearbeiter: S.Reifenröther
	Ort: 35445 Reiskirchen	LvPosition:		Datum: 12.06.2024
Stempel u.	Projekt: Firma Schunk Kohlenstofftechnik GmbH		Farbton außen: RAL7035	Dach umlauf. 100mm
Unterschrift	Anlage:	Anzahl: 1	Farbton innen:	Gewicht: ca. 1780kg