

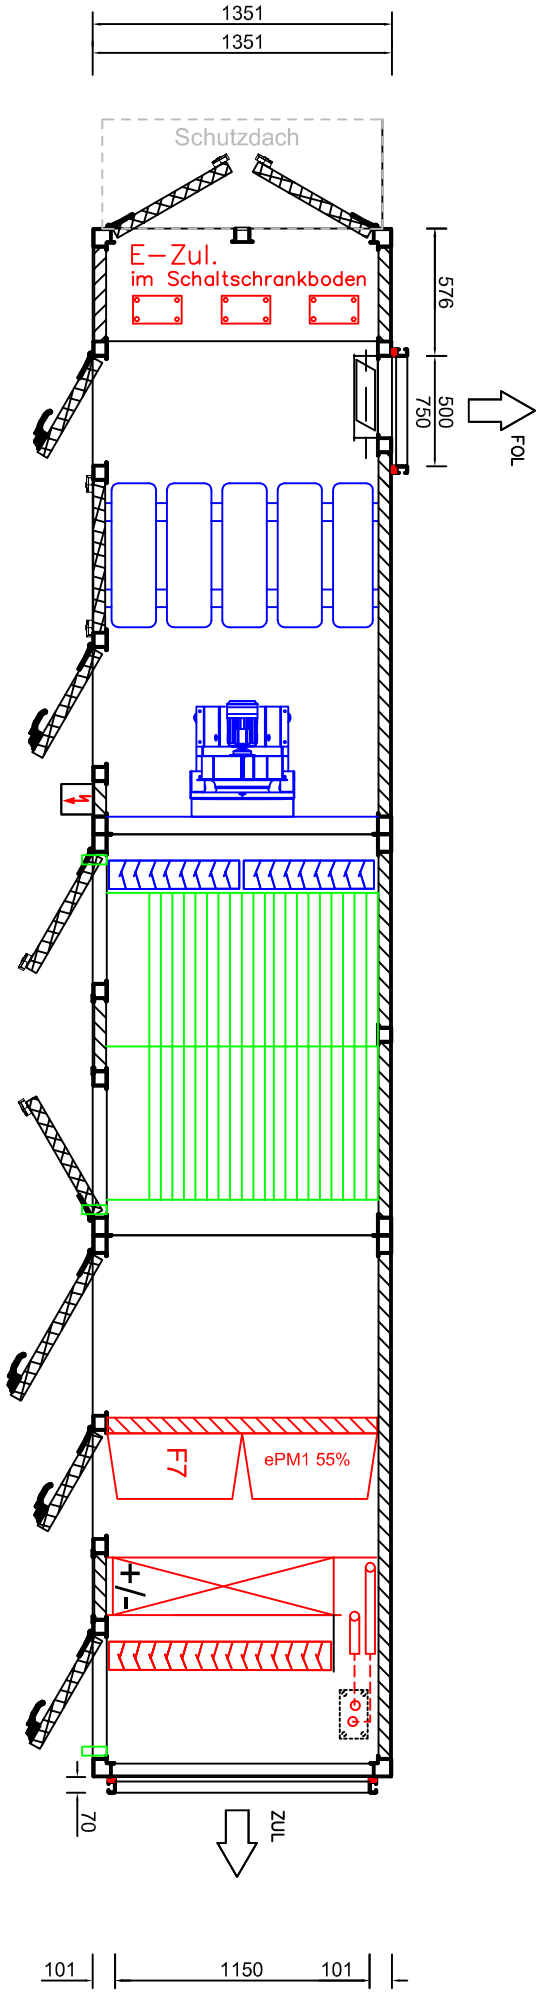
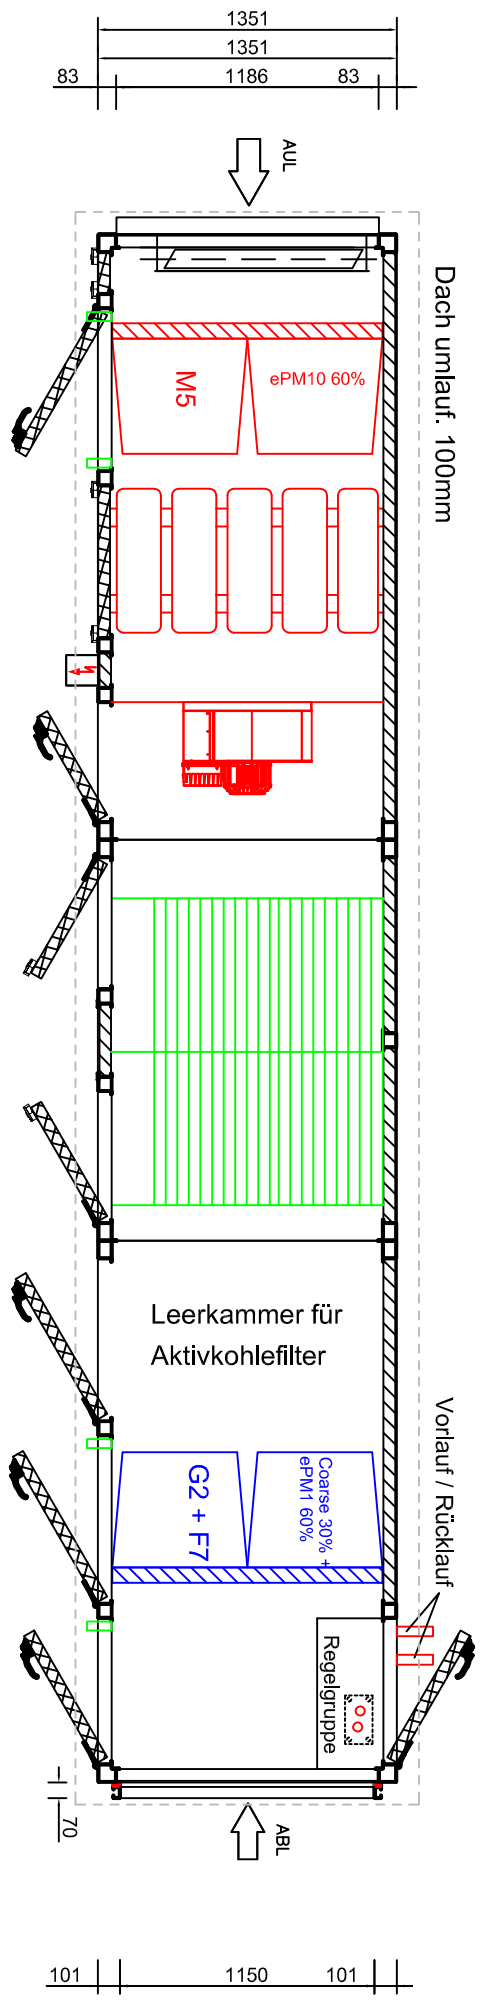


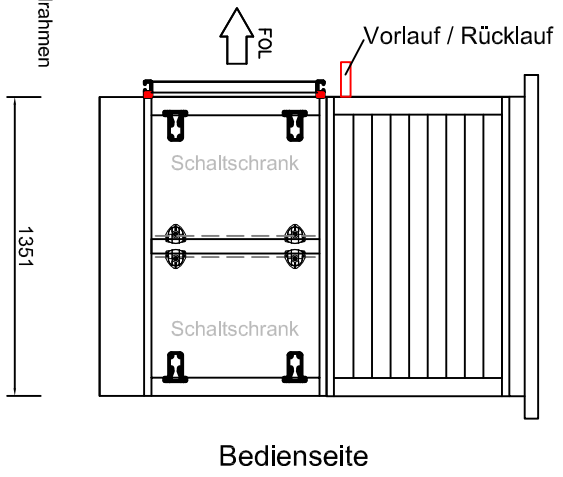

Lieferung in 1 Bauteil

- Filterdifferenzdruckanzeige (Display)
- Wannenablauf
- Reparaturschalter
- Ausschnitt für Transportrohr

Vom Kunden geprüft und genehmigt		Kunde: Grotejohann GmbH		ROX-Datenblatt: 02037280	
Datum:		Strasse:		ROX-Position: 728002	
Stempel u. Unterschrift		Ort:		LVPosition:	
		Projekt: Montessori Zentrum Ortenau, Offenburg		Anzahl: 1	
		Anlage: RLT 02 Küche EG			
				Bauart: HYD LC Außenaufstellung	
				Zuluft: 4100m³/h 400Pa ext.	
				Abluft: 4100m³/h 400Pa ext.	
				Farbton außen: RAL 9002	
				Farbton innen: verzinkt	
				Datum: 26.07.2024	
				Dach umlauf. 100mm	
				Gewicht: 2560 kg	

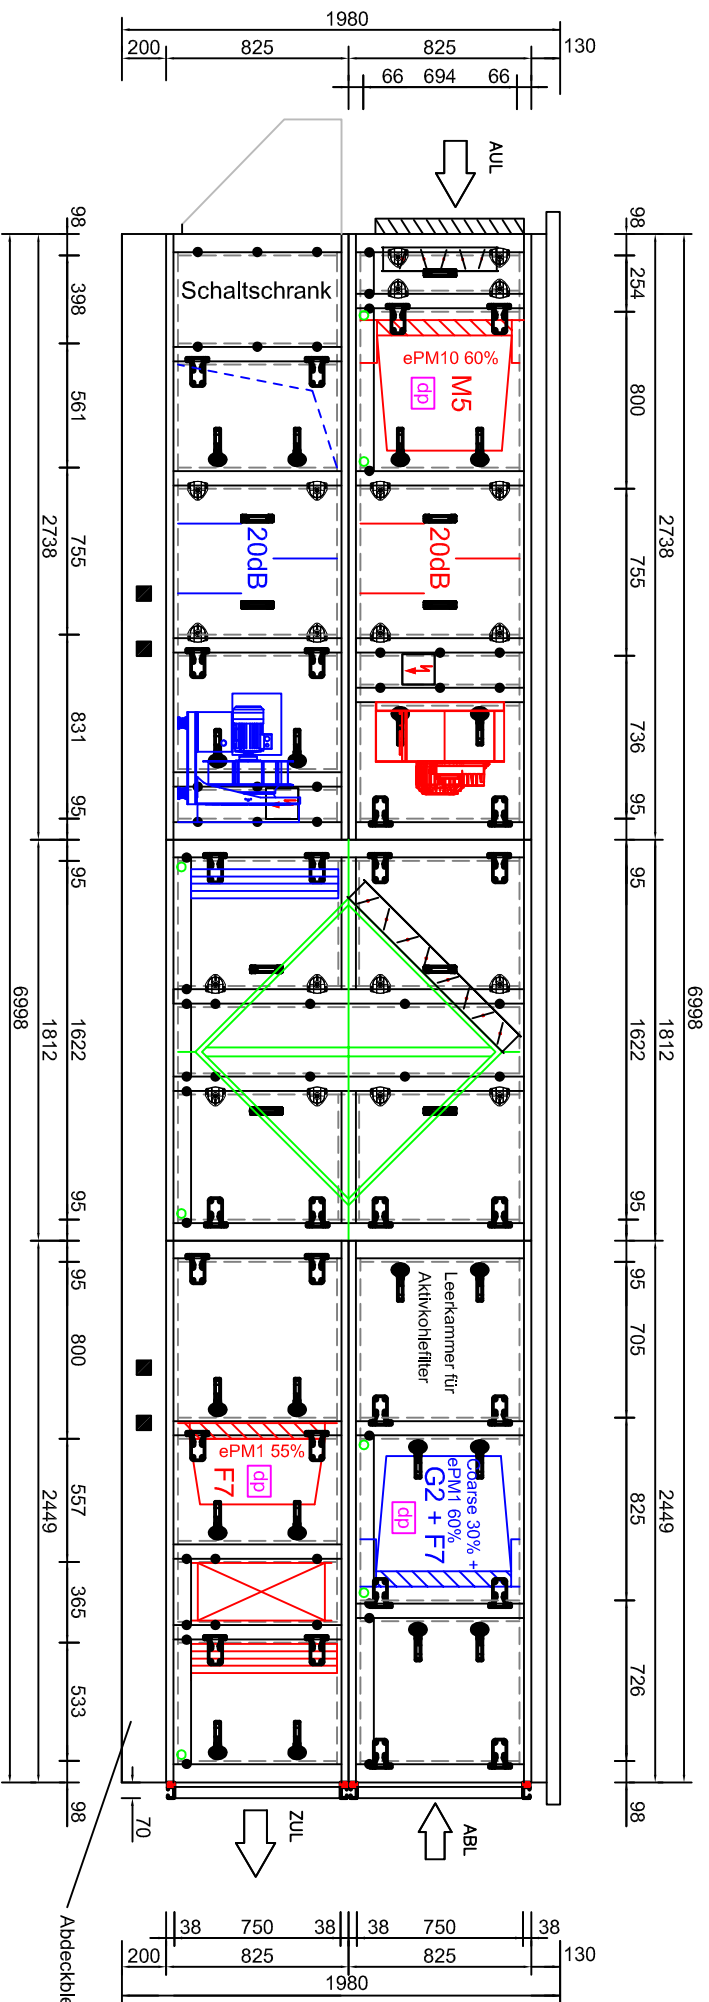