


Datenblatt:	02037484	Position:	748401
Projekt:	Mensa Aula, Gemeinde Rödighausen	Seite:	1 Von 10
Ort:		Datum:	23.05.2025
Anlage:	Forum Mensa	LV-Position:	1.2.1



Sachbearbeiter:	S. Runkel	Anzahl:	1 Stück
Bauart:	HYD S Innenaufstellung, VDI 6022		
Grundrahmen:	innen verzinkt 100 mm, 230,70 kg		
Zwischenrahmen:	Ohne		
Gesamtgewicht:	Ca. 2070 kg		
Thermische Entkopplung:	T2/TB4		
CAL (R)@-400 Pa:	0,327 dm³/(sm²)		
CAL (R)@+400 Pa:	0,403 dm³/(sm²)		
Zubehör:	Dämmstreifen		

Zertifikatnummer:	02.03.036
Effizienzfaktor Winter:	0,97
Effizienzfaktor Sommer:	-
Referenzort:	Rödighausen
Trockenkugelmperatur:	30,40
Feuchtkugelmperatur:	19,50
Taupunkt:	13,60

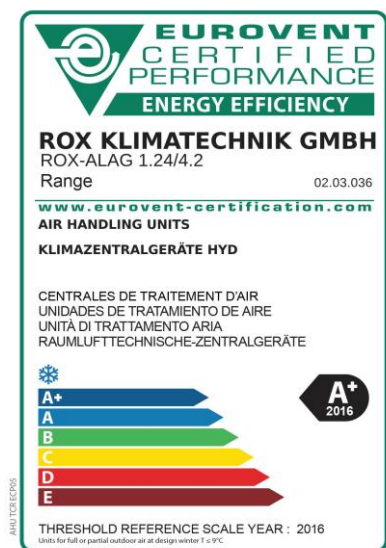

Datenblatt:	02037484	Position:	748401
Projekt:	Mensa Aula, Gemeinde Rödighausen	Seite:	2 Von 10
Ort:		Datum:	23.05.2025
Anlage:	Forum Mensa	LV-Position:	1.2.1



Technische Daten Zuluft

Außenschale:	mm	1,0 Verzinkt u. beschichtet, RAL RAL 7035	Baugröße:	Sondergröße
Innenschale:	mm	1,0 Verzinkt u. beschichtet, RAL RAL 7035	Lage der Bedienseite:	Links
Bodenschale:	mm	53,0 Verzinkt u. beschichtet	Lage der Anschlüsse:	Links
Wandstärke:	mm	53,0 Verzinkt u. beschichtet	Isolierung Dach/Boden:	Mineralfaser 99 kg/m³
Abmessungen (LxBxH):	mm	5800x1374x1091 (1111)	Isolierung Wände:	Mineralfaser 99 kg/m³
Luftgeschwindigkeit:	m/sec	1,94	Geschwindigkeitsklasse:	V3
Gewicht:	kg	1385	Ausführung:	VDI 6022

(ZUL) Ansaugkammer	VZB/VZB/VZB	Gewicht: 127 kg	Länge: 478 mm	Druckabfall: 51 Pa
---------------------------	--------------------	------------------------	----------------------	---------------------------

Anschluss:

Lage	Dach
Material:	Verzinkt
Ausführung:	Dämmstutzen VDI6022
Potentialausgleich:	Ja

Jalousieklappe:

Anordnung:	Innen
Material:	Aluminium
Ausführung:	Zahnrad
Dichtigkeit:	Klasse 2
Stellhebel:	Innen
Stellmotor:	Ohne
Abmessungen (B x H x T):	1015 x 314 x 115

Abmessungen (B x H)	1124 x 314
---------------------	------------

Gitterrost:	Ohne
-------------	------

Ausführung:	Revisionswand	Wanne:	RAL/V2A
Verschlüsse:	Drehriegel	Ablauf:	Ja

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Siphon SN	

(ZUL) Filter	VZB/VZB/VZB	Gewicht: 52 kg	Länge: 219 mm	Druckabfall: 126 Pa
---------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------

Fabrikat:	Rox	Filterwartung:	Staubluftseitig
Reservefilter:	1 Satz	Rahmen:	V2A
		Manometer:	DPA2500 mit Display

1.Filterstufe

Filtertyp:	Kompaktfilter	Energieeffizienzklasse:	D
Filterklasse EN 779:2012:	M6	Filterfläche:	m² 26
Filterklasse ISO16890:	ePM10 70%	Medium:	Glasfaser

ΔP Anfang:	Pa 76		
ΔP End:	Pa 176		
Max. Druckverlust:	Pa 270		
ΔP Dimensionierung:	Pa 126		
Typ/Größe/Anzahl	Opakfil ST ST6	592*592*296 mm	2 Stück
Ausführung:	Festwand	Wanne:	RAL/V2A
		Ablauf:	Ja

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Siphon SN	

Datenblatt:	02037484	Position:	748401
Projekt:	Mensa Aula, Gemeinde Rödighausen	Seite:	3 Von 10
Ort:		Datum:	23.05.2025
Anlage:	Forum Mensa	LV-Position:	1.2.1



Plattentauscher	VZB/VZB/VZB	Gewicht: 727 kg	Länge: 2049 mm	Druckabfall: 149 Pa
Fabrikat:	Rox	Typ:	KV-140/PA/1243/USK150,H,B4	
Stellmotor:	Ohne	Diagonale:	mm	1939
Technische Daten		Zuluft		Abluft
Betriebsart:		Winter		
Volumenstrom:	m³/h	8600		8600
Temp. ein:	°C	-8		21
Rel. Feuchte ein:	%	80		40
Temp. aus:	°C	15,3		2,3
Rel. Feuchte aus:	%	14,3		100
Rückwärmezahl trocken:	%	74		74
Rückwärmezahl feucht:	%	80,3		64,4
Be- und Entfeuchtung:	g/kg			
Kondensatmenge:	kg/h	0		18
Druckverlust trocken:	Pa	149,45		153,09
Druckverlust feucht:	Pa	0		0
Druckverlust standard Dichte:	Pa	160		160
Luftgeschw.:	m/s	1,8		1,8
Sen. Wärmeleistung:	kW			
Lat. Wärmeleistung:	kW			
Tot. Wärmeleistung:	kW	67,4		
Betriebsart:		Sommer		
Volumenstrom:	m³/h	8600		8600
Temp. ein:	°C	32		25
Rel. Feuchte ein:	%	40		50
Temp. aus:	°C	26,8		30,2
Rel. Feuchte aus:	%	53,9		36,8
Rückwärmezahl trocken:	%	74,6		74,6
Rückwärmezahl feucht:	%	74,6		74,6
Be- und Entfeuchtung:	g/kg			
Kondensatmenge:	kg/h	0		0
Druckverlust trocken:	Pa	165,28		163,8
Druckverlust feucht:	Pa	0		0
Druckverlust standard Dichte:	Pa	160		160
Luftgeschw.:	m/s	1,8		1,8
Sen. Wärmeleistung:	kW			
Lat. Wärmeleistung:	kW			
Tot. Wärmeleistung:	kW			15,4
Betriebspunkt nach EN13053:2020-05				
Temp. ein:	°C	5,00		25,00
rel. Feuchte %:	%	0,00		0,00
Druckverlust trocken:	Pa	153		158
Pel WRG:	kW	1,14		
Leistungsziffer:	-	37,45		
Energieeffizienz:	%	72,02		
Elektrische Leistung (Hilfsenergie):	W	0,00		
Rückwärmezahl:	%	74,00		
WRG-Klasse EN13053:2020-05:	-	H2		
WRG-Klasse EN13053:2012-02:	-	H1		

Ausführung: Revisionswand
Verschlüsse: Drehriegel

Wanne: RAL/V2A
Ablauf: Ja

Zubehör

Software ALAG
[27.03.2025]

Version 1.24/4.2



Datenblatt: 02037484 Position: 748401
 Projekt: Mensa Aula, Gemeinde Rödinghausen Seite: 4 Von 10
 Ort: Datum: 23.05.2025
 Anlage: Forum Mensa LV-Position: 1.2.1



Artikelnummer Beschreibung Gewicht
 Siphon SN

(ZUL) Erhitzer		VZB/VZB/VZB	Gewicht: 79 kg	Länge: 215 mm	Druckabfall: 20 Pa
Fabrikat:		Rox	Typ:		HW-BR.G-2.7-1095-912-2R-8-Cu0,35-Al0,12-FeZn-1-Cu 1"-E1-2-L-0 Wasser
Rohre:		Kupfer	Wärmeträger:		
Lamelle:		Aluminium	Gewicht Wärmetauscher:	kg	36,13
Sammler:		Kupfer	Medium		
Rahmen:		Stahl-Verzinkt	Durchsatz:	m³/h	3,02
Anzahl Rohrreihen:		2	Temp. ein:	°C	45,00
Lamellen Abstand:	mm	2,70	Temp. aus:	°C	30,00
Anschlüsse:		Gerade	Füllmenge:	l	8,23
Anschluss E:		1xCu DN25 1"	Druckverlust:	kPa	16,74
Anschluss A:		1xCu DN25 1"	Luft		
Höhe berippt:	mm	912	Volumenstrom:	m³/h	8600
Breite berippt:	mm	1095	Temp. ein:	°C	10,00
Frostschutz:	°C	0,00	Temp. aus:	°C	22,00
Flächenreserve:	%	12,55	Druckverlust:	Pa	20
			Leistung:	kW	34,66
Ausführung:	Festwand				
Hinweise:	This component is not included in the software Eurovent certified				

(ZUL) Leerkammer VZB/VZB/VZB Gewicht: 53 kg Länge: 378 mm Druckabfall: 0 Pa

Ausführung: Revisionstüre
 Verschlüsse: Drehriegel
 Scharniere: 3D-Scharniere

Datenblatt: 02037484 Position: 748401
 Projekt: Mensa Aula, Gemeinde Rödinghausen Seite: 5 Von 10
 Ort: Datum: 23.05.2025
 Anlage: Forum Mensa LV-Position: 1.2.1



(ZUL) Ventilator		VZB/VZB/VZB	Gewicht: 197 kg	Länge: 670 mm	Druckabfall: 0 Pa
Fabrikat:		Rox	Bauart:	Freilaufend	
Ventilortyp:		1 x RQM F3-4550-BI-YG-M	Antrieb:	Motor im Luftstrom	
SFP-Wert mit FU:	W/(m³/s)	1454	SFP-Klasse mit FU:	SFP3	
Volumenstrom:	m³/h	8600	Motorotyp:	220-55 / IE5-10	
ΔP ext:	Pa	500	Spannung/Frequenz:	V/Hz	3~380-480-50/60
Dyn. Druckverlust:	Pa	67	Nennleistung:	kW	4.3
Einbauverluste:	Pa	40	Nennstrom:	A	10,0
Druckverlust statisch:	Pa	1029	Nenn Drehzahl:	1/min	1700
Druckverlust gesamt:	Pa	1136	Frequenzumrichter:	Integriert	
Mech. Wellenleistung:	kW	3,1	Düsendifferenzdruck:	Pa	1401
Elektr. Leistungsaufnahme:	kW	3,47 / P1	K-Faktor:	m²s/h	178
Ref. Leistungsaufnahme:	kW	5,07	Ventilatorstutzen innen:	mm	569 * 569
Drehzahl nominal:	1/min	2062			
Drehzahl maximal:	1/min	2200			
Drehzahlreserve:	%	6,69			
Frequenz nominal:	Hz	172,00			
Frequenz maximal:	Hz	184			
Tot. Wirkungsgrad:	%	87,00			
Stat. Wirkungsgrad:	%	82,00			
Systemwirkungsgrad stat.:	%	74			
Gesamtwirkungsgrad im Effizienzoptimum:	%	77.6			
Volumenstrom-Messvorrichtung:		Volumenstrommessvorrichtung			
Ges. Schalleistungspegel:	dB(A)	84 / 81			

f	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
Lw o	74	76	83	76	78	79	74	71	dB
Lw i	74	76	82	79	72	72	71	69	dB
Ausführung:	Revisionstüre				Schauglas:	Ja			
Verschlüsse:	Drehriegel				Beleuchtung:	IP 65 Feuchtraumleuchte			
Scharniere:	3D-Scharniere				mit Verdrahtung:	Ja			

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Kaltleiter PTC	
	Leuchtmittel 230V	

Hinweise: Die Einbauverluste des Ventilators sind leistungsmäßig berücksichtigt
 Ausgelegt inklusive Feuchteberücksichtigung
 Der Betriebspunkt ist nur Einsatz eines Frequenzumrichters zu erreichen
 Motor verdrahtet auf Laststrom-Rep.Schalter

Datenblatt: 02037484 Position: 748401
 Projekt: Mensa Aula, Gemeinde Rödinghausen Seite: 6 Von 10
 Ort: Datum: 23.05.2025
 Anlage: Forum Mensa LV-Position: 1.2.1



(ZUL) Filter		VZB/VZB/VZB	Gewicht: 65 kg	Länge: 361 mm	Druckabfall: 132 Pa
Fabrikat:	Rox		Filterwartung:	Klemmschiene	
Reservefilter:	1 Satz		Rahmen:	V2A	
			Manometer:	DPA2500 mit Display	
1.Filterstufe					
Filtertyp:	Kompaktfilter		Energieeffizienzklasse:	A+	
Filterklasse EN 779:2012:	F7		Filterfläche:	m²	34
Filterklasse ISO16890:	ePM1 55%		Medium:	Glasfaser	
ΔP Anfang:	Pa	82			
ΔP End:	Pa	182			
Max. Druckverlust:	Pa	250			
ΔP Dimensionierung:	Pa	132			
Typ/Größe/Anzahl	Opakfil ES ES7		592*592*296 mm		2 Stück
	Opakfil ES ES7		592*287*296 mm		2 Stück
Ausführung:	Revisionstüre				
Verschlüsse:	Drehriegel				
Scharniere:	3D-Scharniere				

(ZUL) Abströmkammer VZB/VZB/VZB Gewicht: 85 kg Länge: 285 mm Druckabfall: 51 Pa

Anschluss:

Lage Bedienseite
 Material: Verzinkt
 Ausführung: Dämmstutzen VDI6022
 Potentialausgleich: Ja
 Abmessungen (B x H) 315 x 1019

Gitterrost: Ohne

Ausführung: Festwand
 Hinweise: Ausblasschutzgitter inkl.

Akustische Daten Zuluftgerät

Zuluftstutzen

Frequenz f in Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	69	69	74	71	71	68	63	59	79
Restleistung in dB(A)	43	53	65	68	71	69	64	58	75

Außenluftstutzen

Frequenz f in Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	65	62	64	62	53	44	41	39	70
Restleistung in dB(A)	39	46	55	59	53	46	42	38	61

Schallabstrahlung in die Umgebung (Gehäuseabstrahlung)

Wandstärke: 53 mm

Frequenz f in Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	72	64	75	67	57	51	38	31	77
Restleistung in dB(A)	46	48	66	64	57	52	39	30	68

Die Schallwerte beziehen sich nur auf den innenliegenden Ventilator
 Gegebenenfalls sind die Zu- und Abluftwerte zu addieren

Software ALAG
 [27.03.2025]
 Version 1.24/4.2



Datenblatt:	02037484	Position:	748401
Projekt:	Mensa Aula, Gemeinde Rödighausen	Seite:	7 Von 10
Ort:		Datum:	23.05.2025
Anlage:	Forum Mensa	LV-Position:	1.2.1



Technische Daten Abluft

Außenschale:	mm	1,0 Verzinkt u. beschichtet, RAL RAL 7035	Baugröße:	Sonder
Innenschale:	mm	1,0 Verzinkt u. beschichtet, RAL RAL 7035	Lage der Bedienseite:	Rechts
Bodenschale:	mm	53,0 Verzinkt u. beschichtet	Lage der Anschlüsse:	Rechts
Wandstärke:	mm	53,0 Verzinkt u. beschichtet	Isolierung Dach/Boden:	Mineralfaser 99 kg/m³
Abmessungen (LxBxH):	mm	2233x1374x1091 (1111)	Isolierung Wände:	Mineralfaser 99 kg/m³
Luftgeschwindigkeit:	m/sec	1,94	Geschwindigkeitsklasse:	V3
Gewicht:	kg	454	Ausführung:	VDI 6022

(ABL) Ansaugkammer	VZB/VZB/VZB	Gewicht: 49 kg	Länge: 1 mm	Druckabfall: 1 Pa
---------------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	--------------------------

Anschluss:

Lage	Stirnseite
Material:	Verzinkt
Ausführung:	Dämmstutzen VDI6022
Potentialausgleich:	Ja
Abmessungen (B x H)	1209 x 1025
Gitterrost:	Ohne

Ausführung:	Festwand
-------------	----------

(ABL) Filter	VZB/VZB/VZB	Gewicht: 77 kg	Länge: 555 mm	Druckabfall: 126 Pa
---------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------

Fabrikat:	Rox	Filterwartung:	Klemmschiene
Reservefilter:	1 Satz	Rahmen:	V2A
		Manometer:	DPA2500 mit Display
1.Filterstufe		Energieeffizienzklasse:	E
Filtertyp:	Kurztasche	Filterfläche:	m² 5,2
Filterklasse EN 779:2012:	M5	Medium:	Synt. Faser
Filterklasse ISO16890:	ePM10 50%		
ΔP Anfang:	Pa 76		
ΔP End:	Pa 176		
Max. Druckverlust:	Pa 250		
ΔP Dimensionierung:	Pa 126		
Typ/Größe/Anzahl	Basic-Flo A5/370	592*592*370 mm	2 Stück
	Basic-Flo A5/370	287*592*370 mm	2 Stück
Ausführung:	Revisionstüre		
Verschlüsse:	Drehriegel		
Scharniere:	3D-Scharniere		

(ABL) Leerkammer	VZB/VZB/VZB	Gewicht: 63 kg	Länge: 405 mm	Druckabfall: 0 Pa
-------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------

Ausführung:	Revisionswand
Verschlüsse:	Drehriegel

Datenblatt:	02037484	Position:	748401
Projekt:	Mensa Aula, Gemeinde Rödighausen	Seite:	8 Von 10
Ort:		Datum:	23.05.2025
Anlage:	Forum Mensa	LV-Position:	1.2.1



(ABL) Ventilator		VZB/VZB/VZB	Gewicht: 200 kg	Länge: 696 mm	Druckabfall: 0 Pa
Fabrikat:		Rox	Bauart:	Freilaufend	
Ventilortyp:		1 x RQM F3-4550-BI-YG-M	Antrieb:	Motor im Luftstrom	
SFP-Wert mit FU:	W/(m³/s)	1157	SFP-Klasse mit FU:	SFP2	
Volumenstrom:	m³/h	8600	Motorotyp:	220-55 / IE5-10	
ΔP ext:	Pa	500	Spannung/Frequenz:	V/Hz	3~380-480-50/60
Dyn. Druckverlust:	Pa	67	Nennleistung:	kW	4.3
Einbauverluste:	Pa	40	Nennstrom:	A	10,0
Druckverlust statisch:	Pa	787	Nenn Drehzahl:	1/min	1700
Druckverlust gesamt:	Pa	894	Frequenzumrichter:	Integriert	
Mech. Wellenleistung:	kW	2,46	Düsendifferenzdruck:	Pa	1401
Elektr. Leistungsaufnahme:	kW	2,76 / P1	K-Faktor:	m²s/h	178
Ref. Leistungsaufnahme:	kW	3,96	Ventilatorstutzen innen:	mm	569 * 569
Drehzahl nominal:	1/min	1929			
Drehzahl maximal:	1/min	2200			
Drehzahlreserve:	%	14,08			
Frequenz nominal:	Hz	161,00			
Frequenz maximal:	Hz	184			
Tot. Wirkungsgrad:	%	87,00			
Stat. Wirkungsgrad:	%	80,00			
Systemwirkungsgrad stat.:	%	71			
Gesamtwirkungsgrad im Effizienzoptimum:	%	77.6			
Volumenstrom-Messvorrichtung:		Volumenstrommessvorrichtung			
Ges. Schalleistungspegel:	dB(A)	83 / 80			

f	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
Lw o	73	75	82	75	77	78	73	70	dB
Lw i	73	75	81	78	71	71	70	68	dB
Ausführung:	Revisionstüre				Schauglas:		Ja		
Verschlüsse:	Drehriegel				Beleuchtung:		IP 65 Feuchtraumleuchte		
Scharniere:	3D-Scharniere				mit Verdrahtung:		Ja		

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Kaltleiter PTC	
	Leuchtmittel 230V	

Hinweise: Die Einbauverluste des Ventilators sind leistungsmäßig berücksichtigt
Ausgelegt inklusive Feuchteberücksichtigung
Der Betriebspunkt ist nur Einsatz eines Frequenzumrichters zu erreichen
Motor verdrahtet auf Laststrom-Rep.Schalter

Datenblatt: 02037484 Position: 748401
 Projekt: Mensa Aula, Gemeinde Rödinghausen Seite: 9 Von 10
 Ort: Datum: 23.05.2025
 Anlage: Forum Mensa LV-Position: 1.2.1



(ABL) Abströmkammer VZB/VZB/VZB Gewicht: 65 kg Länge: 1 mm Druckabfall: 7 Pa

Anschluss:

Lage: Stirnseite
 Material: Verzinkt
 Ausführung: Dämmstutzen VDI6022
 Potentialausgleich: Ja

Jalousieklappe:

Anordnung: Innen
 Material: Aluminium
 Ausführung: Zahnrad
 Dichtigkeit: Klasse 2
 Stellhebel: Innen
 Stellmotor: Ohne
 Abmessungen (B x H x T): 1000 x 814 x 115

Abmessungen (B x H) 1209 x 1025

Gitterrost: Ohne

Ausführung: Festwand

Akustische Daten Abluftgerät

Fortluftstutzen

Frequenz f in Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	73	75	82	75	77	78	73	70	86
Restleistung in dB(A)	47	59	73	72	77	79	74	69	83

Abluftstutzen

Frequenz f in Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	70	68	72	67	56	48	46	42	76
Restleistung in dB(A)	44	52	63	64	56	50	47	41	67

Schallabstrahlung in die Umgebung (Gehäuseabstrahlung)

Wandstärke: 53 mm

Frequenz f in Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	71	63	74	66	56	50	37	30	76
Restleistung in dB(A)	45	47	65	63	56	51	38	29	67

Die Schallwerte beziehen sich nur auf den innenliegenden Ventilator
 Gegebenenfalls sind die Zu- und Abluftwerte zu addieren

Datenblatt: 02037484 Position: 748401
 Projekt: Mensa Aula, Gemeinde Rödinghausen Seite: 10 Von 10
 Ort: Datum: 23.05.2025
 Anlage: Forum Mensa LV-Position: 1.2.1




Geräteart	NWLA	Gerätebauart	ZLA
Nicht-Wohnraum-Lüftungsanlage		Zwei-Richtung-Lüftungsanlage	

Gesamtgeräteeigenschaften:

Art des WRS:	Plattentauscher
Thermischer Übertragungsgrad:	74,00 %
Äußere Höchstlecklufrate (+400Pa/-400Pa):	0,32 %
Innere Höchstlecklufrate (250Pa):	0,04 %

SVLint:	675,25 [W/(m³/s)]
SVLint max. 2016:	1110,00 [W/(m³/s)]
SVLint max. 2018:	830,00 [W/(m³/s)]



Zuluft-Eigenschaften		Abluft-Eigenschaften	
Volumenstrom:	2,39 m³/s	Volumenstrom:	2,39 m³/s
ΔP ext:	500 Pa	ΔP ext:	500 Pa
ΔP s, add:	294 Pa	ΔP s, add:	53 Pa
ΔP s, int:	302 Pa	ΔP s, int:	301 Pa
Filter:	ePM1 55% (F7)	Filter:	ePM10 50% (M5)
Filter Druckverlust anf.:	82 Pa	Filter Druckverlust anf.:	76 Pa
WRG Druckverlust trocken:	153 Pa	WRG Druckverlust trocken:	158 Pa
Vent. Druckverlust tot.:	1096 Pa	Vent. Druckverlust tot.:	854 Pa
Vent. Druckverlust dyn.:	67 Pa	Vent. Druckverlust dyn.:	67 Pa
Vent. el. Leistung Pm:	3,47 kW	Vent. el. Leistung Pm:	2,76 kW
Vent. stat. Wirkungsgrad:	74,00 %	Vent. stat. Wirkungsgrad:	71,00 %
SVLv:	1322,97 [W/(m³/s)]	SVLv:	1038,03 [W/(m³/s)]

Hinweise

Filterwarnanzeige	Die Filterwarnanzeige wird durch ein Differenzdruckmanometer realisiert. Die Filterüberwachung muss gemäß Richtlinie 1253/2014/EU, wenn nicht im Zubehör enthalten, bauseitig montiert werden.
Thermischer Bypass	Der nach Richtlinie 1253/2014/EU geforderte thermische Bypass des WRS wird über einen am WRS angebrachten Bypass realisiert.
Antrieb	Wird ein Lüftungsgerät ohne Regelung bestellt und geliefert, so ist zur Erfüllung der Richtlinie 1253/2014/EU ein Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregler vorzusehen.
Entsorgungshinweis	Zu finden unter www.rox-online.de