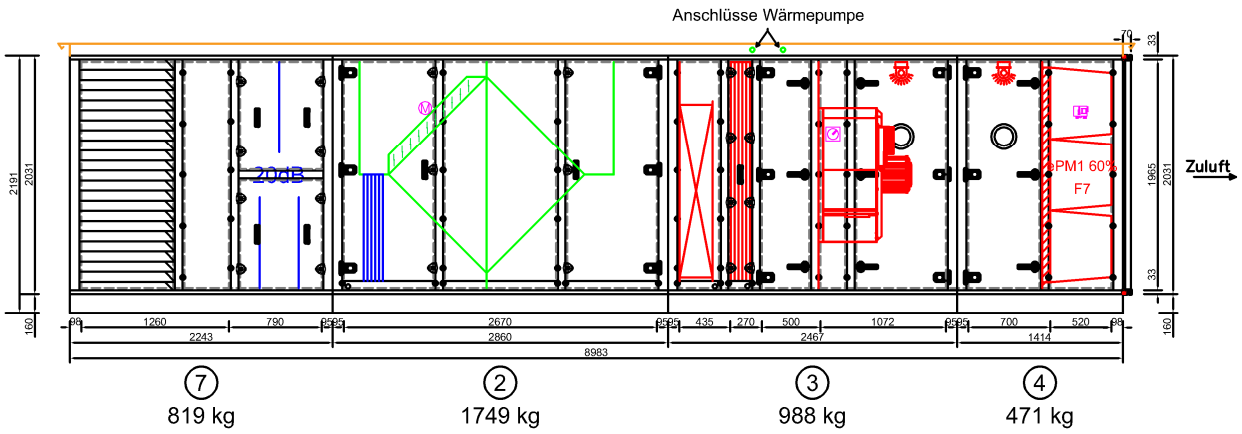

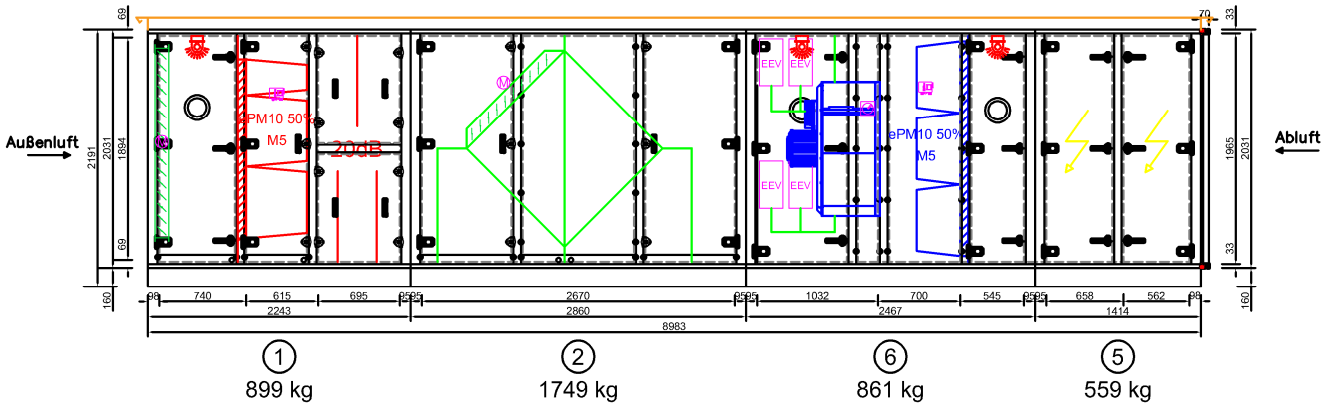

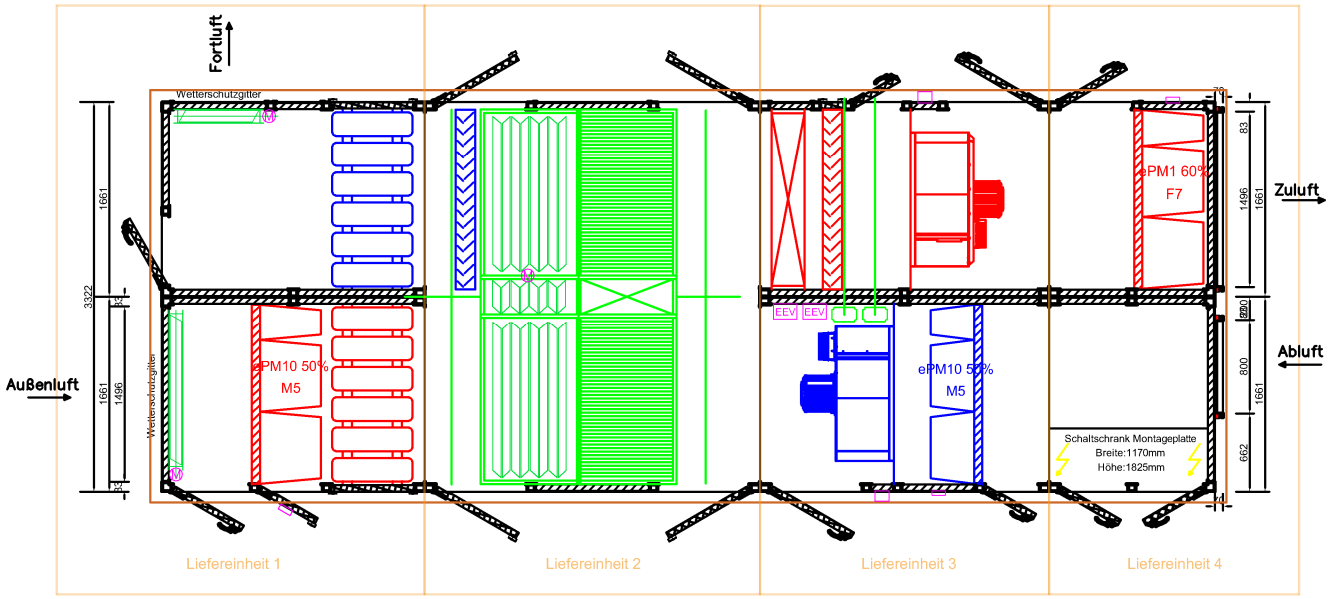

REV1: Plattenwärmetauscher gedreht

Einbau des Abluftventilators nach der Wärmepumpenverrohrung

Feldgeräte werden beigestellt

Lieferung in 4 Einheiten (Bauteil 1&7 ; Bauteil 2 ; Bauteil 3&6; Bauteil 4&5)				
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Neugart KG	ROX-Datenblatt: 02037180	Bauart: HYD S Außenaufstellung	Softwareversion: 1.22/4.1
Datum:	Strasse: Max-Planck-Straße 2	ROX-Position: 718001	Zuluft: BGR Sonder 18000m3/h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: S.Reifenröther
	Ort: 53773 Hennef	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 18000m3/h 500Pa ext.	Datum: 20.03.2024
Stempel u.	Projekt: Neubau APZ Apeiron Hauptverwaltung Bonn		Farbton außen: RAL 9002	Hohes Dach umlauf. 100mm
Unterschrift	Anlage: 1: Büro EG -5. OG	Anzahl: 1	Farbton innen: ohne	Gewicht: ca. 6900kg