
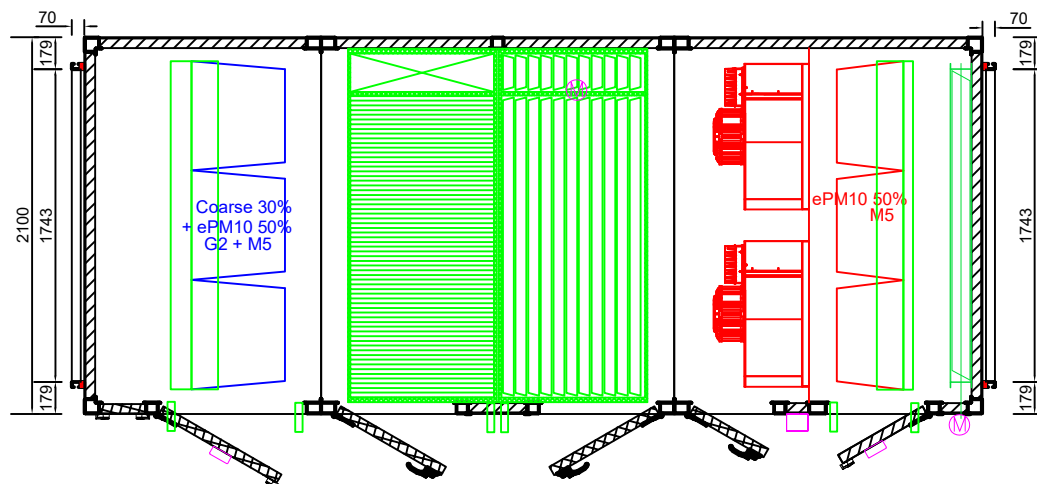
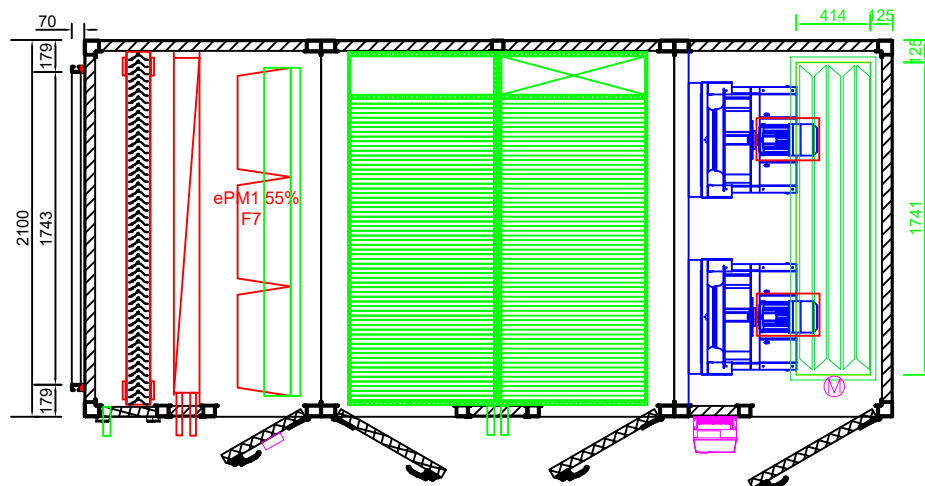


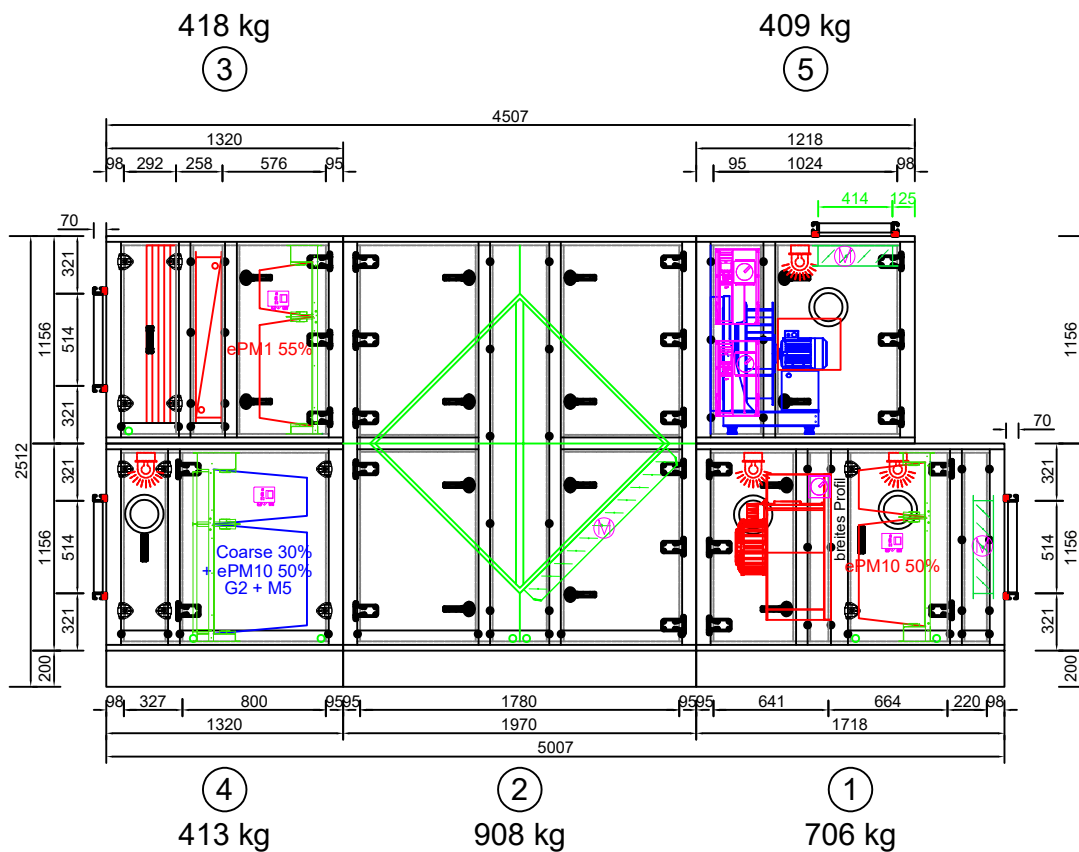

Ⓜ kennzeichnet lediglich die Position der Stellmotoren

REV1: Anpassung der externen Pressung auf 450 Pa

Lieferung in 5 Bauteilen

Vom Kunden geprüft und genehmigt

Datum:

Stempel u.
Unterschrift

Kunde: Klimatechnik Freese GmbH

Strasse: Gewerbepark 10

Ort: 49143 Bissendorf

Projekt: XIAO Bochum

Anlage: Küche

ROX-Datenblatt: 02037419

ROX-Position: 741901

LvPosition:

Anzahl: 1

Bauart: HYD S Innenaufstellung

Zuluft: BGR Sonder 13580m3/h 450Pa ext.

Abluft: BGR Sonder 13580m3/h 450Pa ext.

Farbton außen: ohne

Farbton innen: ohne

Softwareversion: 1.23/4.2

Sachbearbeiter: S. Runkel

Datum: 10.04.2025

Gewicht: ca. 2890 kg