



Lieferung in 1 Bauteil

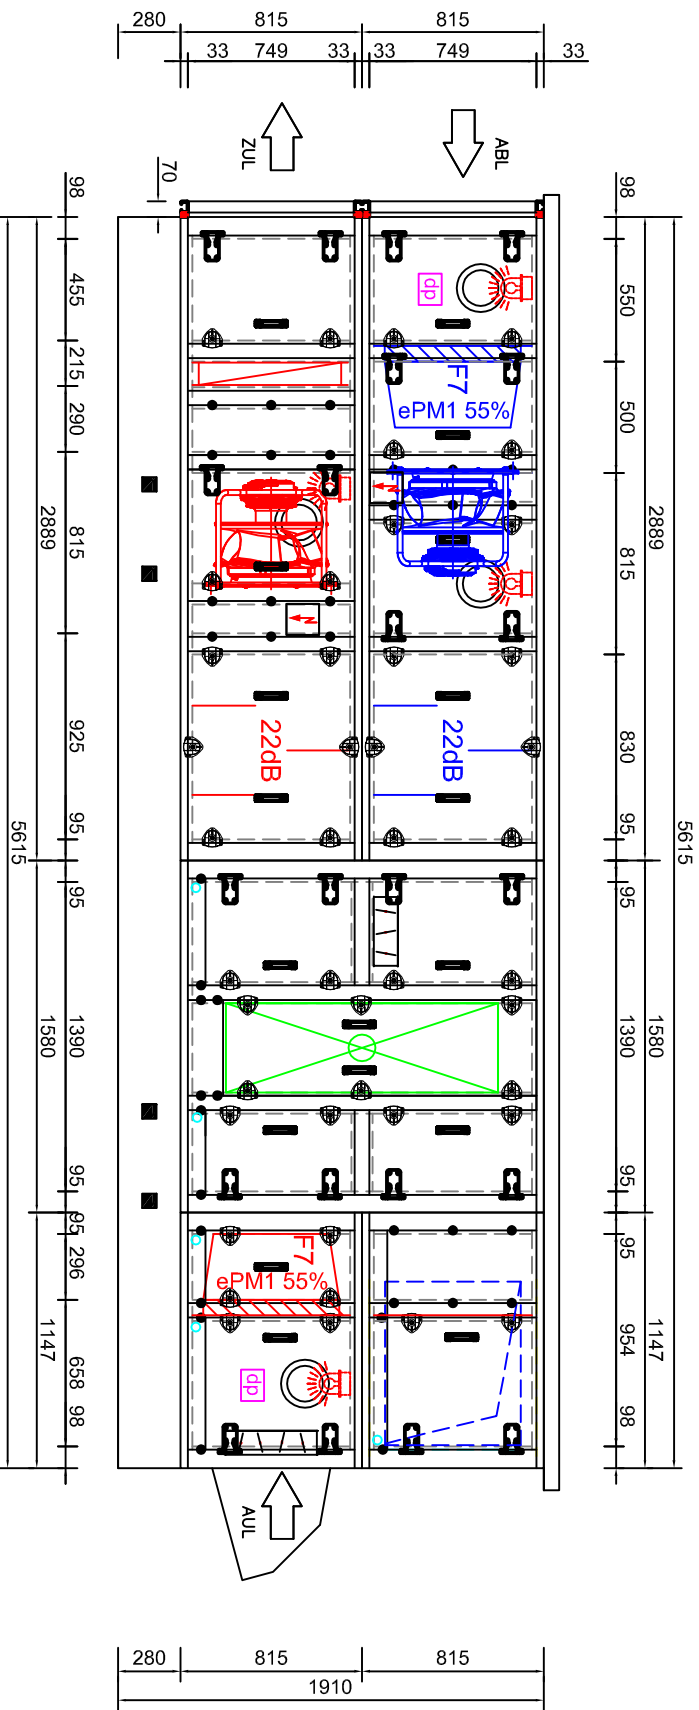

- Beleuchtung
- Schauglas
- Wannenablauf
- Reparaturschalter
- Ausschnitt für Transportrohr
- Filterdifferenzdruckanzeige (Display)

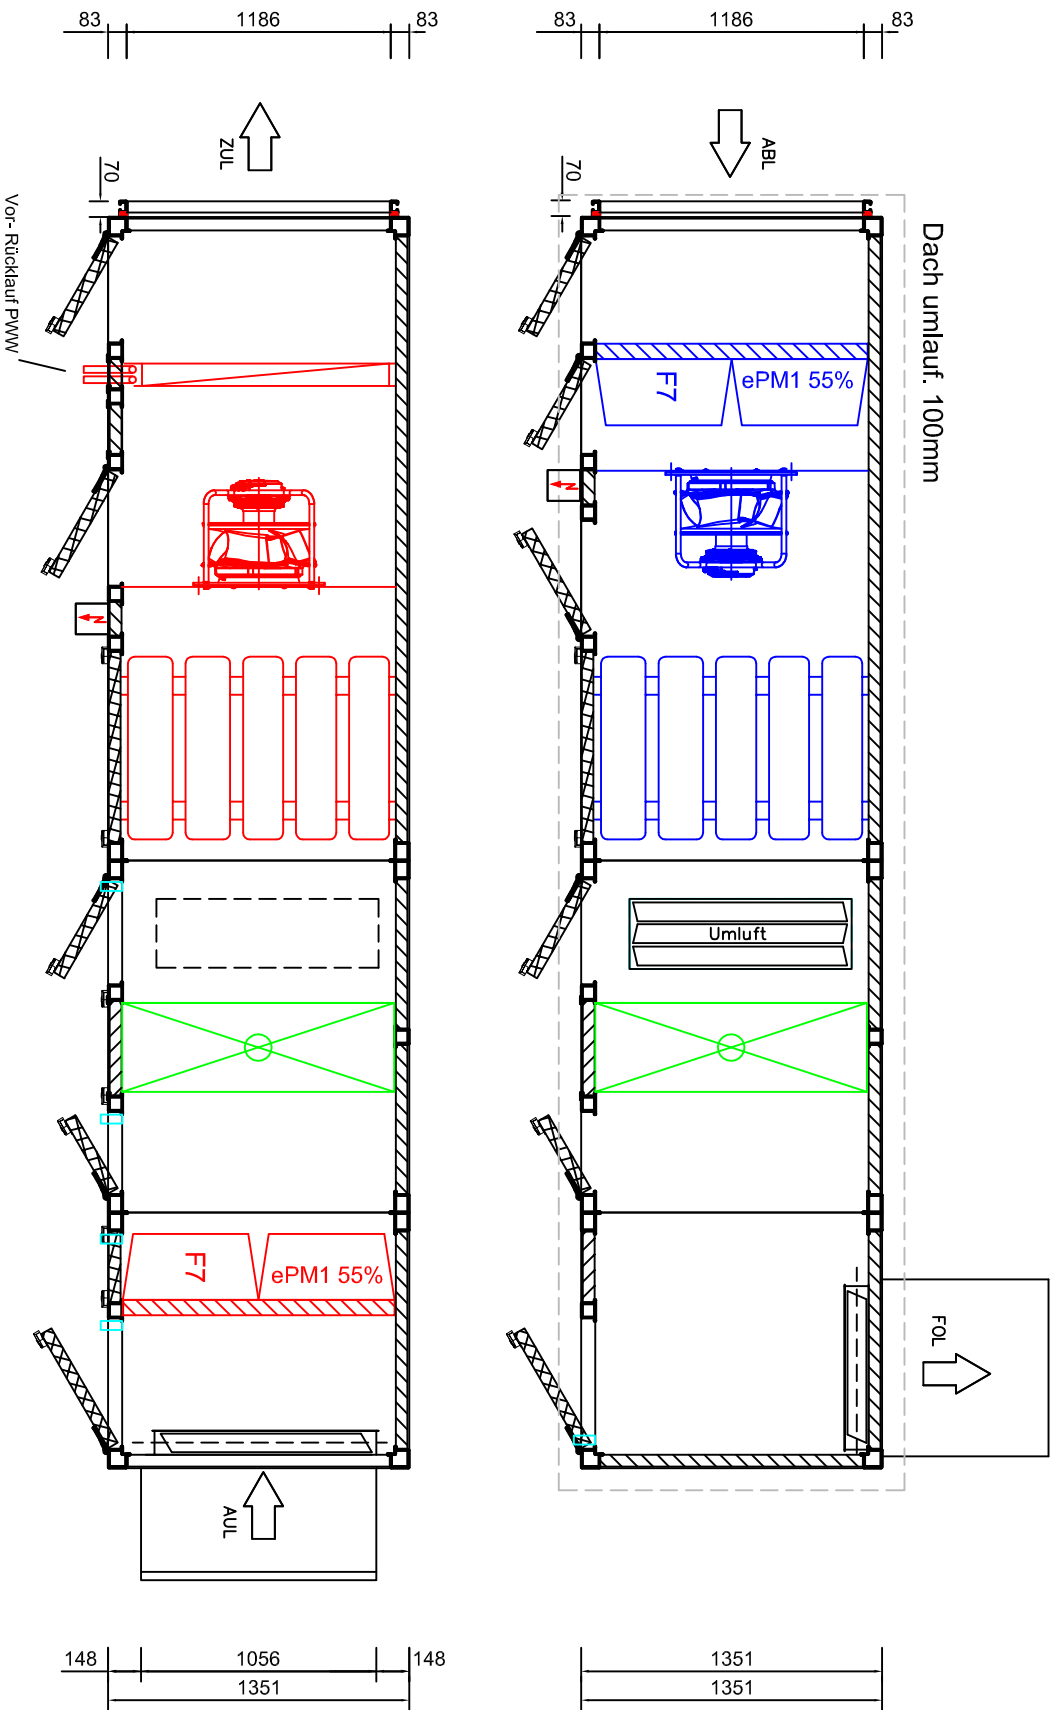

Werkseitige Montage der Kabelverschraubungen für bauseitige Verkabelung.
Anzahl, Position und Größe der Kabelverschraubungen nach Absprache

Vom Kunden geprüft und genehmigt				Kunde: Cordes & Graefe Osabrück KG				ROX-Datenblatt: 02037277				Bauart: HYD LC Außenaufstellung				Softwareversion: 1.23/4.2			
Datum:				Strasse:				ROX-Position: 727701				Zuluft:				5500m3/h 400Pa ext.			
Stempel u. Unterschrift				Ort:				LvPosition: 1.1				Abluft:				5500m3/h 400Pa ext.			
				Projekt: (SaSt) BV Sophie Scholl GM Hütte								Farbton außen: RAL 9002				Dach umlauf. 100mm			
				Anlage: Aula				Anzahl: 1				Farbton innen: RAL 9002				Gewicht: ca.2095			

