

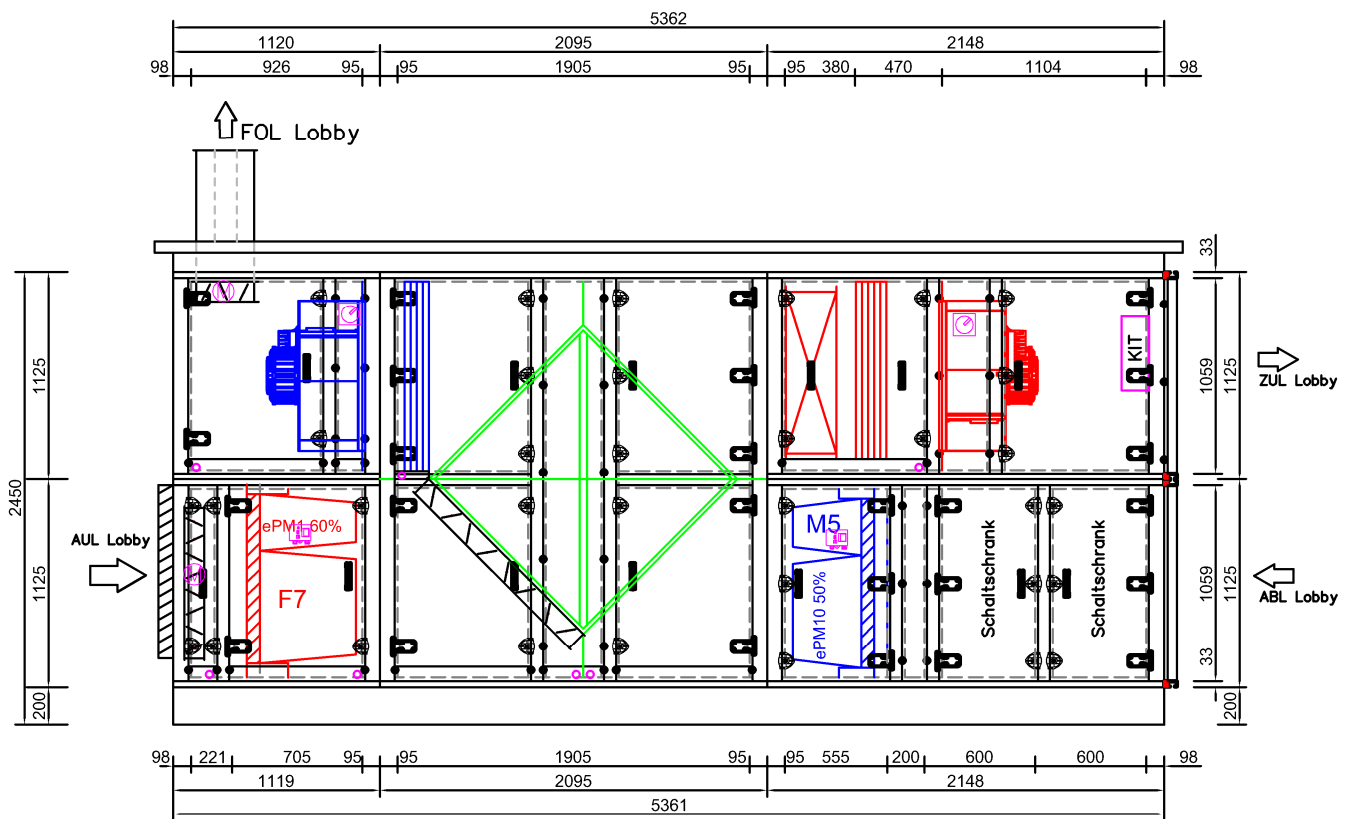


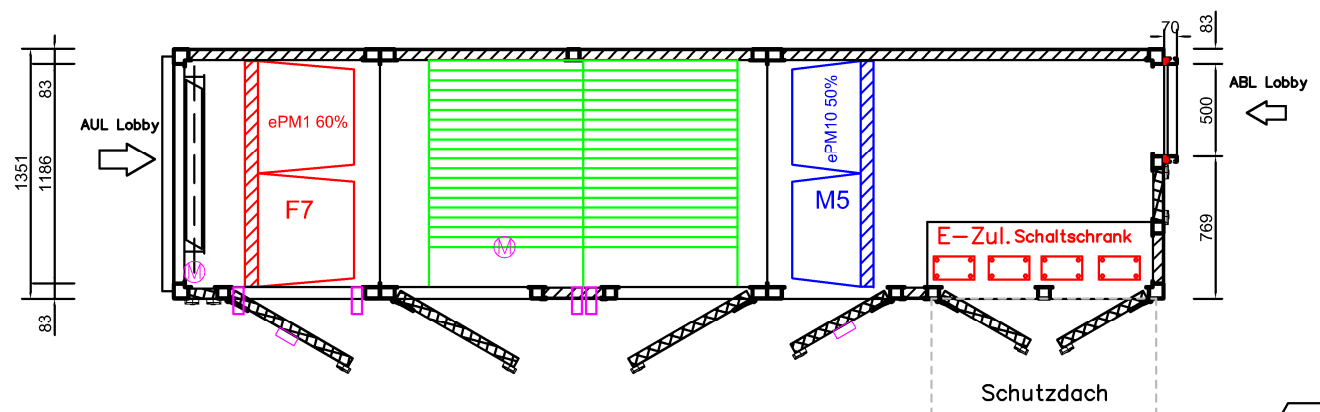

Das Dach darf auf der Rückseite der Anlage nicht überstehen –
Geräteaufstellung "Rücken an Rücken"

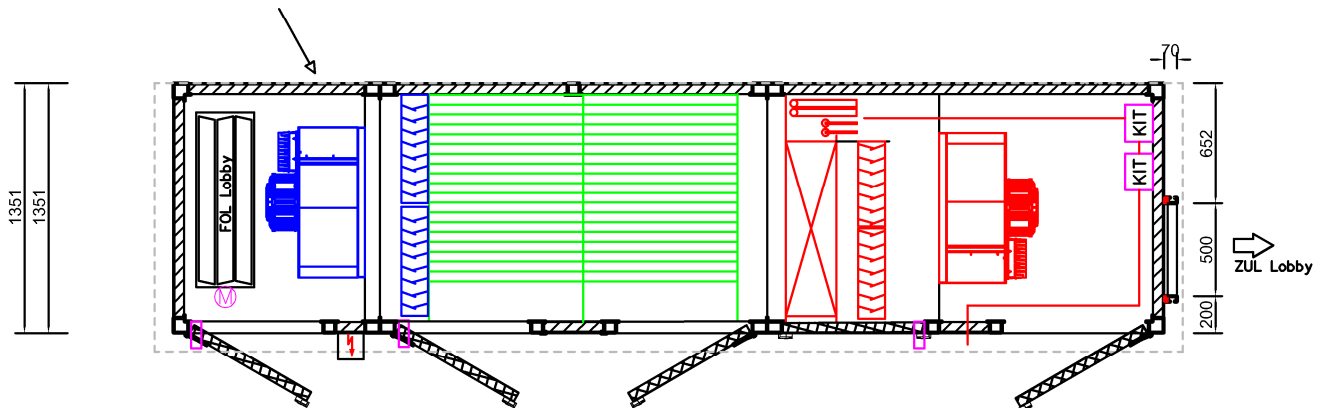

REV1: Wechsel auf Revisionswand bei TAS

Lieferung in 1 Bauteil

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: McDonalds Deutschland LCC	ROX-Datenblatt: 02037495	Bauart: HYD S Außenaufstellung	Softwareversion: 1.24/4.2
Datum:	Strasse: Drygalski-Allee 51	ROX-Position: 749502	Zuluft: BGR Sonder 8000m3/h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: S.Reifenröther
Stempel u.	Ort: 81477 München	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 8000m3/h 500Pa ext.	Datum: 30.06.2025
Unterschrift	Projekt: McDonalds Speyer, Wormser Landstraße 196	Anzahl: 1	Farbton außen: 9002	Dach umlauf. 100mm
	Anlage: Lobby		Farbton innen: ohne	Gewicht: ca. 2700 kg