




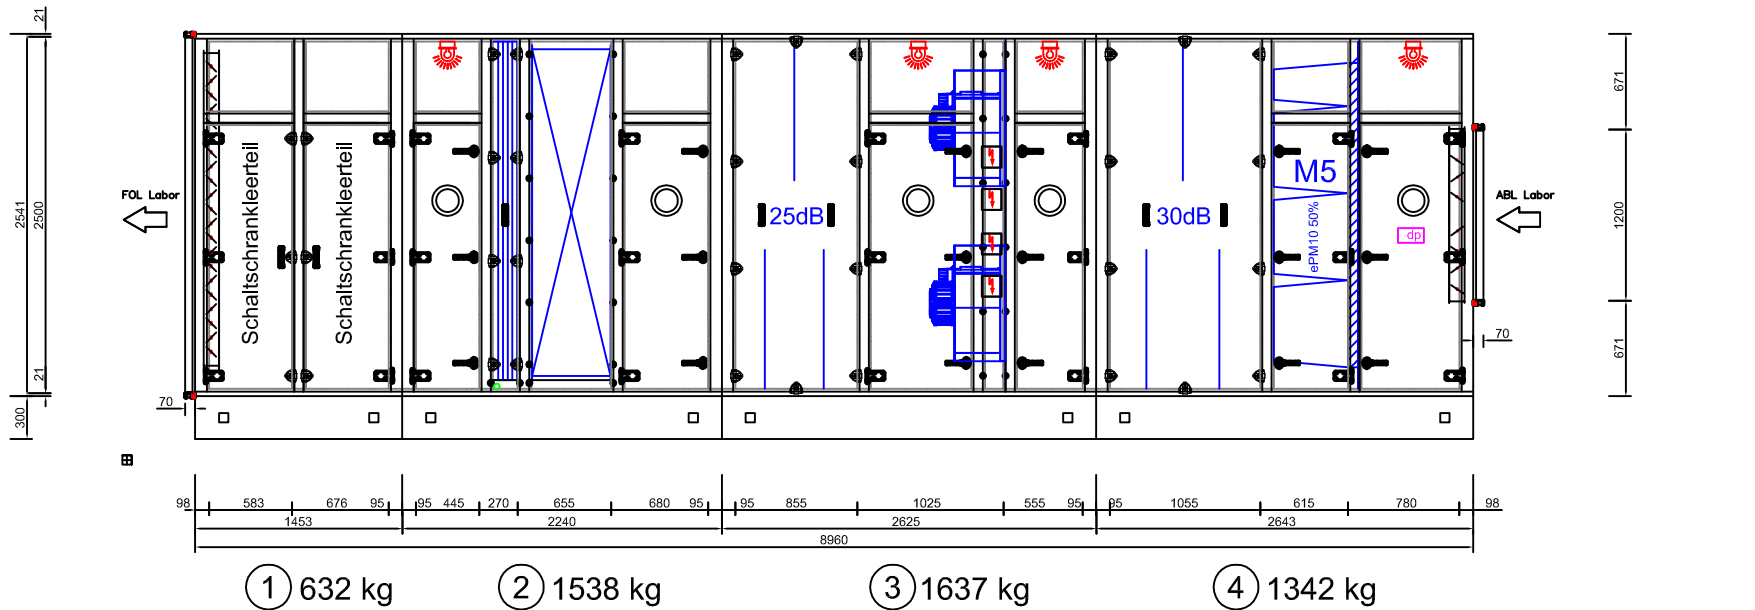

Position Bohrungen und Kabelverschraubungen in Absprache mit Firma Hehl

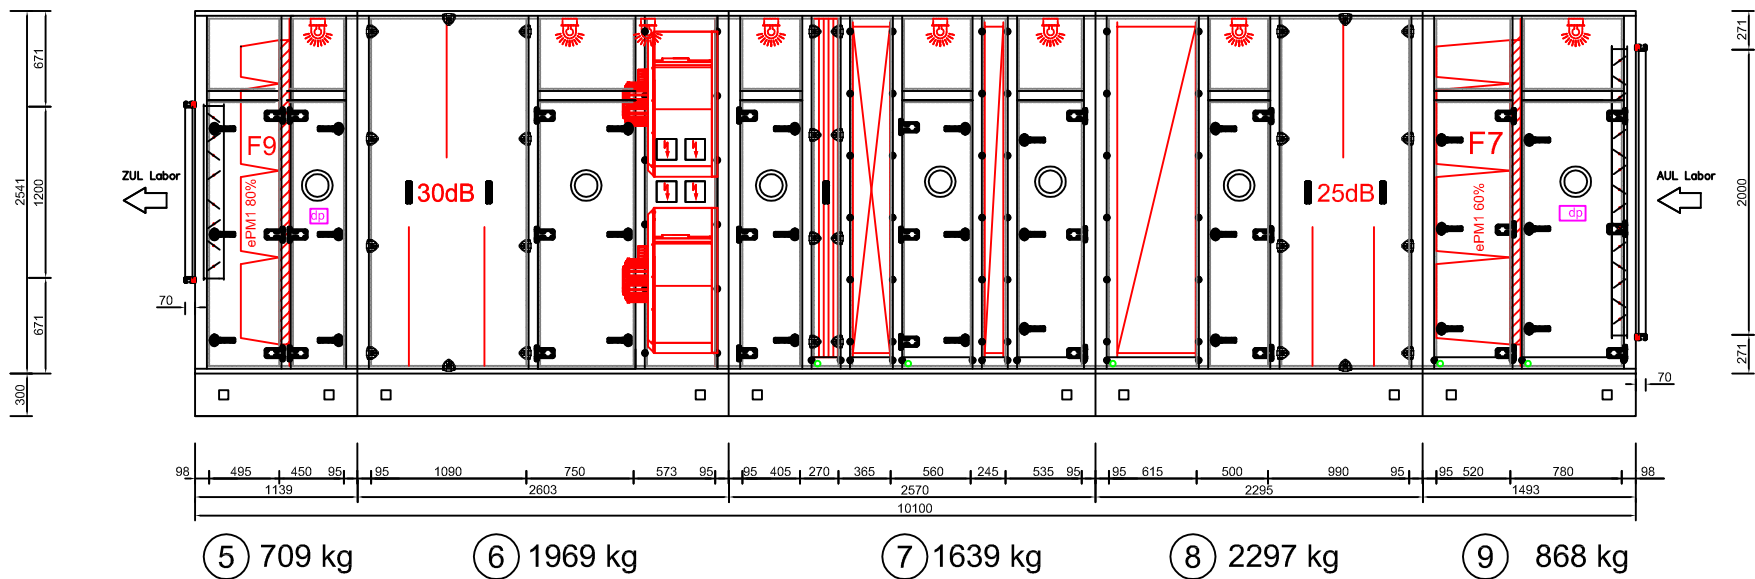

Abdeckbleche für Grundrahmen im Lieferumfang

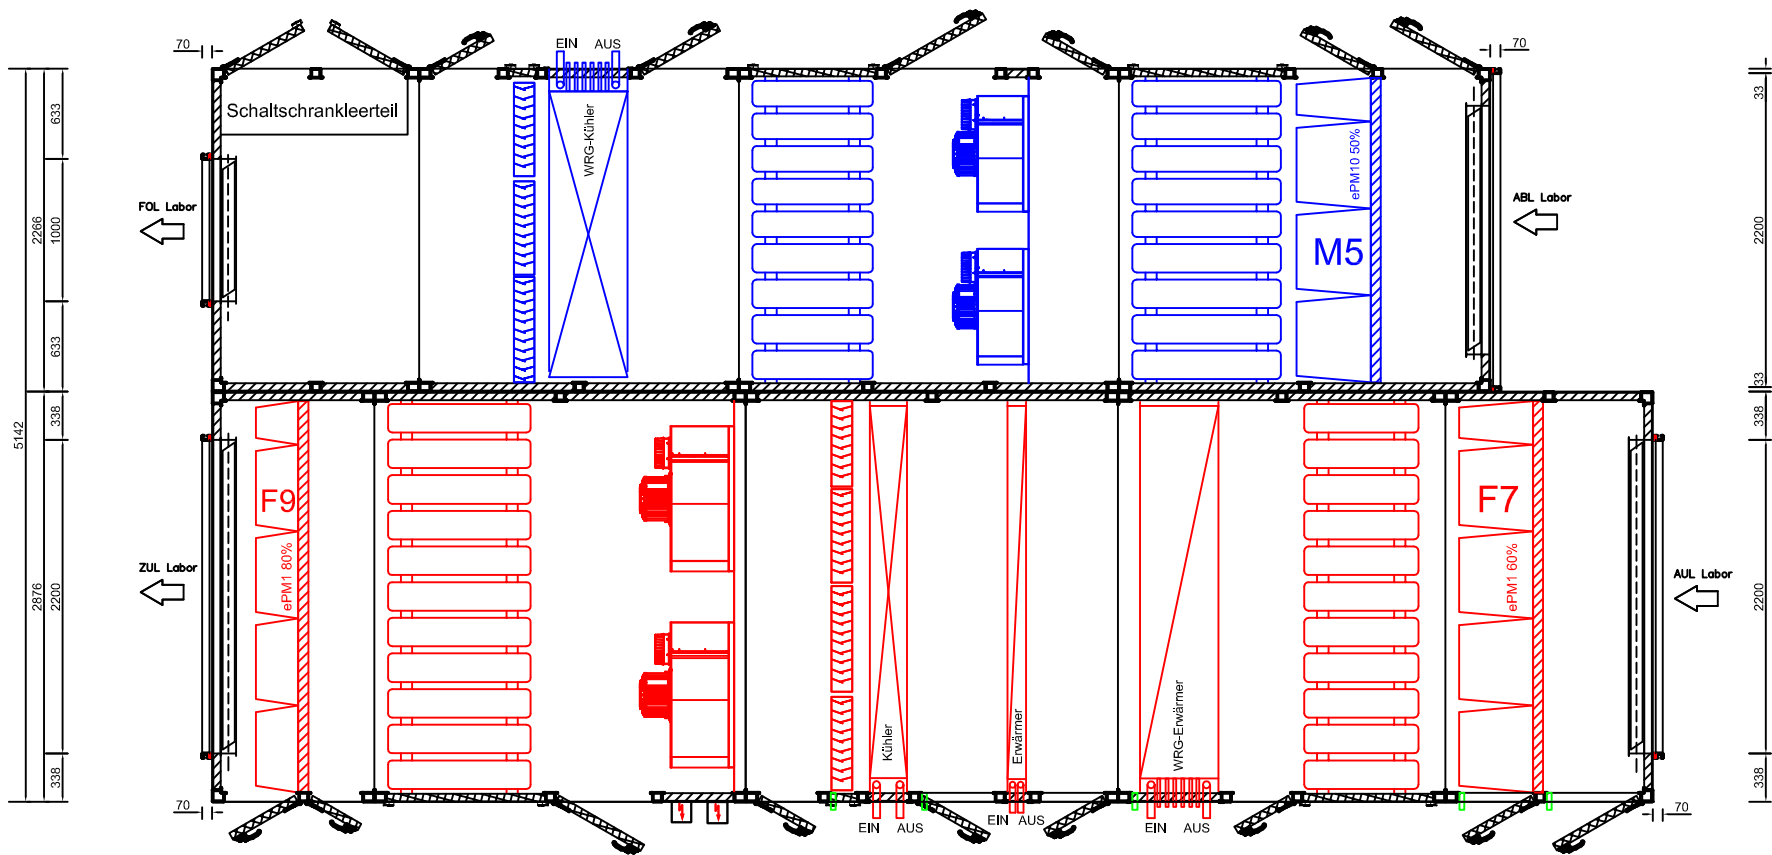

Anlage 1, Abluft-Labor:

Lieferung in 4 Bauteilen		
Nr.:	B x L x H	Gewicht
01	2266x1453x2541mm	623 kg
02	2266x2240x2541mm	1538 kg
03	2266x2625x2541mm	1637 kg
04	2266x2643x2541mm	1342 kg

Anlage 1, Zuluft-Labor:

Lieferung in 5 Bauteilen		
Nr.:	B x L x H	Gewicht
05	2876x1139x2541mm	709 kg
06	2876x2603x2541mm	1969 kg
07	2876x2570x2541mm	1639 kg
08	2876x2295x2541mm	2297 kg
08	2876x1493x2541mm	868 kg

- Beleuchtung
- Schauglas
- Wannenablauf
- Reparaturschalter
- Ausschnitt für Transportrohr
- Filterdifferenzdruckanzeige (Display)



Hygiene nach DIN 1946/T4

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Grothejohann GmbH	ROX-Datenblatt: 02037254	Bauart: HYD LC Innenaufstellung	Softwareversion: 1.23/4.2
Datum:	Projekt: Helmholtz-Zentrum Braunschweig, Erw.Bau HIPS II-Campus E8.1, Saarbrücken	ROX-Position: 725401	Zuluft: 43330m3/h 700Pa ext.	Sachbearbeiter: Solbach
Stempel u. Unterschrift	Anlage: 1: Labor	LvPosition:	Abluft: 33900m3/h 600Pa ext.	Datum: 23.05.2024
		Anzahl: 1	Farbton außen: RAL 9002	
			Farbton innen: V2A	Gewicht: ca. 12622