


Datenblatt:	Mc Donalds Standard Austauschgeräte 2024	Position:	742801
Projekt:	McDonalds Helmstedt	Seite:	1 Von 14
Ort:	Helmstedt	Datum:	24.03.2025
Anlage:	Küche Austausch bis 6.600 m³/h	LV-Position:	



REV1: Zuluftstutzen auf der Bedienseite

Sachbearbeiter:	S.Reifenröther	Anzahl:	1 Stück
Bauart:	HYD S Außenaufstellung, VDI 6022		
Grundrahmen:	verstärkt 200 mm, 816,87 kg		
Zwischenrahmen:	Ohne		
Gesamtgewicht:	3100 kg		
Thermische Entkopplung:	T2/TB4 Dach/Boden		
CAL (R)@-400 Pa:	0,327 dm³/(sm²)		
CAL (R)@+400 Pa:	0,403 dm³/(sm²)		
Zubehör:	Dach umlauf. 100mm		
	Transportrohre		
	Dämmstreifen		

Zertifikatnummer:	02.03.036
Effizienzfaktor Winter:	0,91
Effizienzfaktor Sommer:	0,91
Referenzort:	Weitefeld
Trockenkugelmperatur:	30,20
Feuchtkugelmperatur:	19,20
Taupunkt:	13,20

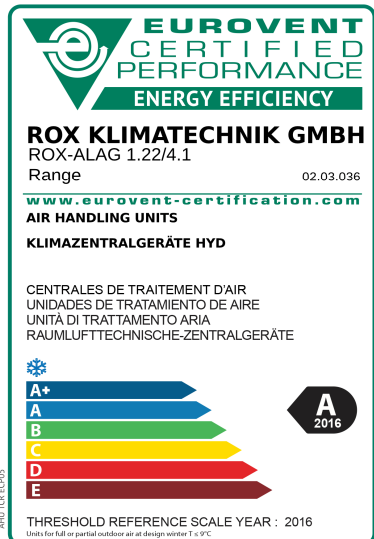

Software ALAG
[10.01.2024]
Version 1.22/4.1



Datenblatt:	Mc Donalds Standard Austauschgeräte 2024	Position:	742801
Projekt:	McDonalds Helmstedt	Seite:	2 Von 14
Ort:	Helmstedt	Datum:	24.03.2025
Anlage:	Küche Austausch bis 6.600 m³/h	LV-Position:	



REV1: Zuluftstutzen auf der Bedienseite

Technische Daten Zuluft

Außenschale:	mm	1,0 Verzinkt u. beschichtet, RAL 9002	Baugröße:	Sonder
Innenschale:	mm	1,0 Verzinkt	Lage der Bedienseite:	links/rechts
Bodenschale:	mm	53,0 Verzinkt	Lage der Anschlüsse:	links/rechts
Wandstärke:	mm	53,0 Verzinkt	Isolierung Dach/Boden:	Mineralfaser 99 kg/m³
Abmessungen (LxBxH):	mm	5675x1046x1421	Isolierung Wände:	Mineralfaser 99 kg/m³
Luftgeschwindigkeit:	m/sec	1,51	Geschwindigkeitsklasse:	V1
Gewicht:	kg	1603	Ausführung:	VDI 6022

(ZUL) Ansaugkammer	VZB/VZB/VZ	Gewicht: 164 kg	Länge: 717 mm	Druckabfall: 21 Pa
---------------------------	-------------------	------------------------	----------------------	---------------------------

Anschluss:

Lage	Bedienseite
Material:	Verzinkt u. lackiert
Ausführung:	Standard Wetterschutzgitter
Potentialausgleich:	Ja

Jalousieklappe:

Anordnung:	Innen
Material:	Aluminium
Ausführung:	Zahnrad
Dichtigkeit:	Klasse 2
Stellhebel:	Innen
Stellmotor:	Auf/Zu 24V Belimo NM24A
Abmessungen (B x H x T):	450 x 1014 x 115

Abmessungen (B x H)	754 x 1294
----------------------------	------------

Gitterrost:	Ohne
--------------------	------

Ausführung:	Revisionstüre
Verschlüsse:	Drehriegel
Scharniere:	3D-Scharniere

Wanne:	RAL/V2A
Ablauf:	Ja

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Siphon SN	
	Türfeststeller	

Datenblatt:	Mc Donalds Standard Austauschgeräte 2024	Position:	742801
Projekt:	McDonalds Helmstedt	Seite:	3 Von 14
Ort:	Helmstedt	Datum:	24.03.2025
Anlage:	Küche Austausch bis 6.600 m³/h	LV-Position:	



REV1: Zuluftstutzen auf der Bedienseite

(ZUL) Filter		VZB/VZB/VZ	Gewicht: 112 kg	Länge: 710 mm	Druckabfall: 119 Pa
Fabrikat:		ROX	Filterwartung:	Staubluftseitig	
Reservefilter:		1 Satz	Rahmen:	V2A	
			Manometer:	DPA2500 mit Display	
1.Filterstufe					
Filtertyp:		Kurztasche	Energieeffizienzklasse:	E	
Filterklasse EN 779:2012:		M5	Filterfläche:	m²	7,8
Filterklasse ISO16890:		ePM10 50%	Medium:	Synt. Faser	
ΔP Anfang:	Pa	39			
ΔP End:	Pa	200			
Max. Druckverlust:	Pa	250			
ΔP Dimensionierung:	Pa	119			
Typ/Größe/Anzahl		Basic-Flo A5/370	592*592*370 mm		2 Stück
		Basic-Flo C5/370	287*592*370 mm		2 Stück
Ausführung:		Revisionstüre	Wanne:	RAL/V2A	
Verschlüsse:		Drehriegel	Ablauf:	Ja	
Scharniere:		3D-Scharniere			
Zubehör					
Artikelnummer		Beschreibung		Gewicht	
		Siphon SN			
		Türfeststeller			

Datenblatt: Mc Donalds Standard Austauschgeräte 2024
 Projekt: McDonalds Helmstedt
 Ort: Helmstedt
 Anlage: Küche Austausch bis 6.600 m³/h

Position: 742801
 Seite: 4 Von 14
 Datum: 24.03.2025
 LV-Position:



REV1: Zuluftstutzen auf der Bedienseite

(ZUL) Ventilator		VZB/VZ/VZ		Gewicht: 157 kg	Länge: 729 mm	Druckabfall: 0 Pa
Fabrikat:		ROX		Bauart:	Freilaufend	
Ventilator typ :		1 x GKHM 450-CII.147.6FF IE Gen3		Antrieb:	Motor im Luftstrom	
SFP-Wert mit FU:	m³/s	1677		SFP-Klasse mit FU:	SFP3	
Volumenstrom:	m³/h	6600		Motor typ :	EC	
ΔP ext:	Pa	500		Spannung/Frequenz:	V/Hz	3~380-480 / 50/60
Dyn. Druckverlust:	Pa	34		Nennleistung:	kW	4,22
Einbauverluste:	Pa	20		Nennstrom:	A	6,7
Druckverlust statisch:	Pa	1071		Nenndrehzahl:	1/min	2400
Druckverlust gesamt:	Pa	1105		Frequenzumrichter:	Integriert	
Elektr. Leistungsaufnahme:	kW	3,07 / P1		Düsendifferenzdruck:	Pa	716,43
Ref. Leistungsaufnahme:	kW	4,06		K-Faktor:	m²s/h	191
Drehzahl nominal:	1/min	2122				
Drehzahl maximal:	1/min	2400				
Drehzahlreserve:	%	11,75				
Tot. Wirkungsgrad:	%	65,90				
Systemwirkungsgrad stat.:	%	63,90				
Gesamtwirkungsgrad im Effizienzoptimum:	%	73				
Volumenstrom-Messvorrichtung:		Volumenstrommessvorrichtung mit Differenzdruckfühler DPA 2500				
Ges. Schalleistungspegel:	dB(A)	80,1				

f	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
Lw o	62	80	80	79	79	75	67	dB
Lw i	58	73	73	74	74	69	64	dB

Ausführung: Revisionstüre
 Verschlüsse: Drehriegel
 Scharniere: 3D-Scharniere

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Kaltleiter PTC	
	Ansaugschutzgitter	
	Türfeststeller	

Hinweise: Die Einbauverluste des Ventilators sind leistungsmäßig berücksichtigt
 Ausgelegt inklusive Feuchteberücksichtigung
 Motor verdrahtet auf Laststrom-Rep.Schalter
 Ringmessleitung mit T-Stück nach außen geführt

Datenblatt: Mc Donalds Standard
Austauschgeräte 2024
Projekt: McDonalds Helmstedt
Ort: Helmstedt
Anlage: Küche Austausch bis
6.600 m³/h

Position: 742801
Seite: 5 Von 14
Datum: 24.03.2025
LV-Position:



REV1: Zuluftstutzen auf der Bedienseite

Plattentaucher VZB/VZ/VZ Gewicht: 477 kg Länge: 1622 mm Druckabfall: 202 Pa

Fabrikat: ROX Typ: KV-085/P1/1310/BS158, L
Stellmotor: Stetig 24V Belimo NM24A-SR Diagonale: mm 1175
TAS: ohne

Technische Daten	Zuluft	Abluft
Betriebsart:	Winter	
Volumenstrom:	m³/h 6600	6600
Temp. ein:	°C -15	22
Rel. Feuchte ein:	% 90	20
Temp. aus:	°C 13,4	-4,6
Rel. Feuchte aus:	% 9,7	100
Rückwärmezahl trocken:	% 73	73
Rückwärmezahl feucht:	% 76,8	71,9
Be- und Entfeuchtung:	g/kg	
Kondensatmenge:	kg/h 0	5
Druckverlust trocken:	Pa 202,44	208,11
Druckverlust feucht:	Pa 0	0
Druckverlust standard Dichte:	Pa 225	225
Luftgeschw.:	m/s 2,1	2,1
Sen. Wärmeleistung:	kW 63	-59,1
Lat. Wärmeleistung:	kW 0	-3,9
Tot. Wärmeleistung:	kW 63	-63

Betriebspunkt nach EN13053:2012

Temp. ein:	°C 5,00	25,00
rel. Feuchte %:	% 0,00	0,00
Druckverlust trocken:	Pa 213	220
Pel WRG:	kW 1,22	
Leistungsziffer:	- 26,60	
Energieeffizienz:	% 70,61	
Elektrische Leistung (Hilfsenergie):	W 0,00	
Rückwärmezahl:	% 73,37	
WRG-Klasse:	- H2	

Ausführung: Revisionstüre Wanne: RAL/V2A
Verschlüsse: Drehriegel Ablauf: Ja
Scharniere: 3D-Scharniere

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Sonder Jalousieklappe Star Plus	11
	Siphon DS	
	Türfeststeller	

Datenblatt:

Projekt:

Ort:

Anlage:

Mc Donalds Standard
Austauschgeräte 2024
McDonalds Helmstedt
Helmstedt
Küche Austausch bis
6.600 m³/h

Position:

Seite:

Datum:

LV-Position:

742801
6 Von 14
24.03.2025



REV1: Zuluftstutzen auf der Bedienseite

(ZUL) Filter		VZB/VZ/VZ	Gewicht: 77 kg	Länge: 465 mm	Druckabfall: 129 Pa
Fabrikat:	ROX		Filterwartung:	Staubluftseitig	
Reservefilter:	1 Satz		Rahmen:	Verzinkt	
			Manometer:	DPA2500 mit Display	
1.Filterstufe					
Filtertyp:	Kurztasche		Energieeffizienzklasse:	C	
Filterklasse EN 779:2012:	F7		Filterfläche:	m²	13
Filterklasse ISO16890:	ePM1 60%		Medium:	Glasfaser	
ΔP Anfang:	Pa	58			
ΔP End:	Pa	200			
Max. Druckverlust:	Pa	250			
ΔP Dimensionierung:	Pa	129			
Typ/Größe/Anzahl	Hi-Flo XLT 7/370 50+		592*592*370 mm	2 Stück	
	Hi-Flo XLT 7/370 50+		287*592*370 mm	2 Stück	
Ausführung:	Revisionstüre				
Verschlüsse:	Drehriegel				
Scharniere:	3D-Scharniere				
Zubehör					
Artikelnummer	Beschreibung			Gewicht	
	Türfeststeller				



Datenblatt:	Mc Donalds Standard Austauschgeräte 2024	Position:	742801
Projekt:	McDonalds Helmstedt	Seite:	7 Von 14
Ort:	Helmstedt	Datum:	24.03.2025
Anlage:	Küche Austausch bis 6.600 m³/h	LV-Position:	



REV1: Zuluftstutzen auf der Bedienseite

(ZUL) Verdampfer/ Verflüssiger

VZB/VZ/VZ **Gewicht: 458 kg** **Länge: 285 mm** **Druckabfall: 62 Pa**

Fabrikat:	ROX	Typ:	DR-ZL.S-2.5-575-1155-4R-6-Cu0,35-Al0,12-Al-2-Cu 16/22-E0-1-L-0
Rohre:	Kupfer	Wärmeträger:	R410A
Lamelle:	Aluminium	Gewicht Wärmetauscher:	57,00
Sammler:	Kupfer	Medium	
Rahmen:	Alu	Durchsatz:	kg/h 983,00
Teilung (AxB)	mm	Temp. ein:	°C 8,50
Anzahl Rohrreihen:	4	Temp. aus:	°C 45,00
Lamellenabstand:	mm 2,50	Füllmenge:	l 11,75

Anschlüsse: Abgewinkelt versetzt, in Luftrichtung abgewinkelt und in Leerkammer mit EEV-Kits verrohrt. Durch Kabelkanalfansch Verrohrung unters Gerätedach geführt und mit Außengerät auf verlängertem Grundrahmen verbunden. Die Anlage ist betriebsbereit befüllt.

Anschluss E:	2x 16mm	Luft		Kühlen	Heizen
Anschluss A:	2x 22mm	Volumenstrom:	m³/h 6600		
Höhe berippt:	mm 1155	Temp. ein:	°C 34,00	4	
Breite berippt:	mm 575	Rel. Feuchte ein:	% 35,00	-	
Frostschutz:	°C 0,00	Temp. aus:	°C 17,00	20	
		Rel. Feuchte aus:	% 89,00	-	
		Druckverlust:	Pa 62	59	
		Kondensatmenge:	l/h 6,6		
		Flächenreserve:	% 6		

Ausführung:	Revisionswand	Wanne:	RAL/V2A
Verschlüsse:	Drehriegel		

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
Wärmepumpe:	1x Samsung AM140AXVGGH/EU	
EEV Kits:	2x Samsung MXD K075AN	
	Nennleistung Kühlen: 40kW,	
	Nennleistung Heizen: 45kW (AT 7°C)	
	Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen: 11,71kW, 10,75kW	
Leistungsdaten	Stromaufnahme Maximal: 27A	
Außengerät:	Energieeffizienz SCOP: 4,35	
	Anzahl Kältekreise: 2	
	Kältemittel R410A	

Hinweise: This component is not included in the software Eurovent certified

Datenblatt: Mc Donalds Standard Austauschgeräte 2024
 Projekt: McDonalds Helmstedt
 Ort: Helmstedt
 Anlage: Küche Austausch bis 6.600 m³/h
 Position: 742801
 Seite: 8 Von 14
 Datum: 24.03.2025
 LV-Position:



REV1: Zuluftstutzen auf der Bedienseite

(ZUL) TAS	VZB/VZ/VZ	Gewicht: 35 kg	Länge: 167 mm	Druckabfall: 14 Pa
Fabrikat:	ROX			
Material:	PPTV	Führung:	V2A	
Ausführung:	Revisionswand	Wanne:	RAL/V2A	
Verschlüsse:	Drehriegel	Ablauf:	Ja	

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Siphon DS	

(ZUL) Abströmkammer	VZB/VZ/VZ	Gewicht: 100 kg	Länge: 405 mm	Druckabfall: 4 Pa
----------------------------	------------------	------------------------	----------------------	--------------------------

Anschluss:

Lage	Bedienseite
Material:	Verzinkt
Ausführung:	Dämmstutzen VDI6022
Potentialausgleich:	Ja
Abmessungen (B x H)	407 x 1349

Gitterrost:	Ohne
-------------	------

Ausführung:	Revisionswand
Verschlüsse:	Drehriegel
Hinweise:	Ausblasschutzgitter inkl.

Akustische Daten Zuluftgerät

Zuluftstutzen

Frequenz f in Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	52	67	63	57	49	46	37	69
Restleistung in dB(A)	36	59	60	57	50	47	36	64

Außenluftstutzen

Frequenz f in Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	51	64	68	68	62	57	51	73
Restleistung in dB(A)	35	56	65	68	63	58	50	71

Schallabstrahlung in die Umgebung (Gehäuseabstrahlung)

Wandstärke: 53 mm

Frequenz f in Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	49	70	67	58	51	38	27	72
Restleistung in dB(A)	32	61	64	58	52	39	26	67

Die Schallwerte beziehen sich nur auf den innenliegenden Ventilator
 Gegebenenfalls sind die Zu- und Abluftwerte zu addieren

Software ALAG

[10.01.2024]

Version 1.22/4.1



Datenblatt:	Mc Donalds Standard Austauschgeräte 2024	Position:	742801
Projekt:	McDonalds Helmstedt	Seite:	9 Von 14
Ort:	Helmstedt	Datum:	24.03.2025
Anlage:	Küche Austausch bis 6.600 m³/h	LV-Position:	



REV1: Zuluftstutzen auf der Bedienseite

Technische Daten Abluft

Außenschale:	mm	1,0 Verzinkt u. beschichtet, RAL 9002	Baugröße:	Sonder
Innenschale:	mm	1,0 Verzinkt	Lage der Bedienseite:	links/rechts
Bodenschale:	mm	53,0 Verzinkt	Lage der Anschlüsse:	links/rechts
Wandstärke:	mm	53,0 Verzinkt	Isolierung Dach/Boden:	Mineralfaser 99 kg/m³
Abmessungen (LxBxH):	mm	3863x1046x1421	Isolierung Wände:	Mineralfaser 99 kg/m³
Luftgeschwindigkeit:	m/sec	1,51	Geschwindigkeitsklasse:	V1
Gewicht:	kg	809	Ausführung:	VDI 6022

(ABL) Ansaugkammer	VZB/VZ/VZ	Gewicht: 67 kg	Länge: 100 mm	Druckabfall: 1 Pa
---------------------------	------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------

Anschluss:

Lage	Stirnseite
Material:	Verzinkt
Ausführung:	Flexstutzen
Potentialausgleich:	Ja
Abmessungen (B x H)	881 x 1355

Gitterrost:	Ohne
--------------------	------

Ausführung:	Revisionstüre	Wanne:	RAL/V2A
Verschlüsse:	Drehriegel	Ablauf:	Ja
Scharniere:	3D-Scharniere		

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Siphon SN	
	Türfeststeller	

Datenblatt: Mc Donalds Standard Austauschgeräte 2024
 Projekt: McDonalds Helmstedt
 Ort: Helmstedt
 Anlage: Küche Austausch bis 6.600 m³/h

Position: 742801
 Seite: 10 Von 14
 Datum: 24.03.2025
 LV-Position:



REV1: Zuluftstutzen auf der Bedienseite

(ABL) Filter		VZB/VZ/VZ	Gewicht: 116 kg	Länge: 690 mm	Druckabfall: 196 Pa
Fabrikat:		ROX	Filterwartung:	Klemmschiene	
Reservefilter:		1 Satz	Rahmen:	Verzinkt	
			Manometer:	DPA2500 mit Display	
1.Filterstufe					
Filtertyp:		Metallfilter	Energieeffizienzklasse:	-	
Filterklasse EN 779:2012:		G2	Filterfläche:	m²	0,86
Filterklasse ISO16890:		Coarse 30%	Medium:	Aluminiumgestrick	
ΔP Anfang:	Pa	37			
ΔP End:	Pa	120			
Max. Druckverlust:	Pa	150			
ΔP Dimensionierung:	Pa	78			
Typ/Größe/Anzahl		Fettfilter 59259225	592*592*25 mm	2 Stück	
		Fettfilter 28759225	287*592*25 mm	2 Stück	
2.Filterstufe					
Filtertyp:		Taschenfilter	Energieeffizienzklasse:	D	
Filterklasse EN 779:2012:		M5	Filterfläche:	m²	11
Filterklasse ISO16890:		ePM10 50%	Medium:	Synt. Faser	
ΔP Anfang:	Pa	36			
ΔP End:	Pa	200			
Max. Druckverlust:	Pa	250			
ΔP Dimensionierung:	Pa	118			
Typ/Größe/Anzahl		Basic-Flo A5/520	592*592*520 mm	2 Stück	
		Basic-Flo C5/520	287*592*520 mm	2 Stück	
Ausführung:		Revisionstüre	Wanne:	RAL/V2A	
Verschlüsse:		Drehriegel	Ablauf:	Ja	
Scharniere:		3D-Scharniere			
Zubehör					
Artikelnummer		Beschreibung		Gewicht	
		Siphon SN			
		Türfeststeller			

(ABL) Leerkammer **VZB/VZ/VZ** **Gewicht: 76 kg** **Länge: 532 mm** **Druckabfall: 0 Pa**

Ausführung: Festwand

Datenblatt: Mc Donalds Standard Austauschgeräte 2024
 Projekt: McDonalds Helmstedt
 Ort: Helmstedt
 Anlage: Küche Austausch bis 6.600 m³/h

Position: 742801
 Seite: 11 Von 14
 Datum: 24.03.2025
 LV-Position:



REV1: Zuluftstutzen auf der Bedienseite

(ABL) Ventilator		VZB/VZ/VZ	Gewicht: 226 kg	Länge: 876 mm	Druckabfall: 0 Pa
Fabrikat:		ROX	Bauart:	Freilaufend	
Ventilator typ:		1 x DKNB 450-4KB.125.A11	Antrieb:	Motor im Luftstrom	
SFP-Wert mit FU:	m³/s	1474	SFP-Klasse mit FU:	SFP3	
Volumenstrom:	m³/h	6600	Motortyp:	IEC / 112	
ΔP ext:	Pa	500	Spannung/Frequenz:	V/Hz	400D / 690Y / 50
Dyn. Druckverlust:	Pa	51	Nennleistung:	kW	4
Einbauverluste:	Pa	31	Nennstrom:	A	7,8
Druckverlust statisch:	Pa	956	Nenn Drehzahl:	1/min	1460
Druckverlust gesamt:	Pa	1038	Frequenzumrichter:	Danfoss FC102-H3, 4kW IP20 für den Einbau im Schaltschrank	
Mech. Wellenleistung:	kW	2,46	Düsendifferenzdruck:	Pa	904,36
Elektr. Leistungsaufnahme:	kW	2,79 / P1	K-Faktor:	m²s/h	170
Ref. Leistungsaufnahme:	kW	3,72	Ventilatorstutzen innen:	mm	560 * 560
Drehzahl nominal:	1/min	2051			
Drehzahl maximal:	1/min	2415			
Drehzahlreserve:	%	15,07			
Frequenz nominal:	Hz	70			
Frequenz maximal:	Hz	83			
Tot. Wirkungsgrad:	%	70,43			
Stat. Wirkungsgrad:	%	66,98			
Systemwirkungsgrad stat.:	%	59,18			
Gesamtwirkungsgrad im Effizienzoptimum:	%	77			
Volumenstrom-Messvorrichtung:		Volumenstrommessvorrichtung mit Differenzdruckfühler DPA 2500 ohne Display			
Ges. Schalleistungspegel:	dB(A)	79,5			

f	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
Lw o	71	74	79	81	77	73	66	dB
Lw i	67	70	72	75	74	70	64	dB

Ausführung: Revisionstüre
 Verschlüsse: Drehriegel
 Scharniere: 3D-Scharniere

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Motor gekapselt (Motorfremdbelüftung)	20
	Kaltleiter PTC	
	Federdämpfer	
	Ansaugschutzgitter	
	Türfeststeller	

Hinweise: Die Einbauverluste des Ventilators sind leistungsmäßig berücksichtigt
 Ausgelegt inklusive Feuchteberücksichtigung
 Der Betriebspunkt ist nur Einsatz eines Frequenzumrichters zu erreichen
 Motor verdrahtet auf Laststrom-Rep.Schalter
 Ringmessleitung mit T-Stück nach außen geführt

Datenblatt:	Mc Donalds Standard Austauschgeräte 2024	Position:	742801
Projekt:	McDonalds Helmstedt	Seite:	12 Von 14
Ort:	Helmstedt	Datum:	24.03.2025
Anlage:	Küche Austausch bis 6.600 m³/h	LV-Position:	



REV1: Zuluftstutzen auf der Bedienseite

(ABL) Schaltschrank/Regelung	VZB/VZ/VZ	Gewicht: 183 kg	Länge: 688 mm	Druckabfall: 0 Pa
---	------------------	------------------------	----------------------	--------------------------

Leistungsteil inkl. Regelung DDC
mit Bediendisplay
1 DDC Regler
4 Kanaltemperaturfühler
Montageplatte B x H = 1250mm x 1100mm

Zulufttemperatur Kaskadenregelung für
Sommerzeitraum

Fernwartung
Programmierung freie Nachtkühlung für
Sommerzeitraum

Ausführung:	Revisionstüre	Wanne:	RAL/V2A
Verschlüsse:	Drehriegel		
Scharniere:	3D-Scharniere		
Zubehör			
Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht	
	Türfeststeller		

(ABL) Abströmkammer	VZB/VZ/VZ	Gewicht: 141 kg	Länge: 592 mm	Druckabfall: 51 Pa
----------------------------	------------------	------------------------	----------------------	---------------------------

<u>Anschluss:</u>		<u>Jalousieklappe:</u>	
Lage	Dach	Anordnung:	Innen
Material:	Verzinkt u. lackiert	Material:	Aluminium
Ausführung:	Wurfdüse	Ausführung:	Zahnrad
Potentialausgleich:	Ja	Dichtigkeit:	Klasse 2
		Stellhebel:	Innen
		Stellmotor:	Auf/Zu 24V Belimo NM 24A
Abmessungen (B x H)	314 x 800	Abmessungen (B x H x T):	314 x 800 x 115

Gitterrost:	Ohne
--------------------	------

Ausführung:	Revisionstüre	Wanne:	RAL/V2A
Verschlüsse:	Drehriegel	Ablauf:	Ja
Scharniere:	3D-Scharniere		
Zubehör			
Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht	
	Siphon DS		
	Türfeststeller		

Datenblatt: Mc Donalds Standard
Austauschgeräte 2024
Projekt: McDonalds Helmstedt
Ort: Helmstedt
Anlage: Küche Austausch bis
6.600 m³/h

Position: 742801
Seite: 13 Von 14
Datum: 24.03.2025
LV-Position:



REV1: Zuluftstutzen auf der Bedienseite

Akustische Daten Abluftgerät

Fortluftstutzen

Frequenz f in Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	59	58	65	66	60	55	47	70
Restleistung in dB(A)	43	49	61	66	61	56	45	68

Abluftstutzen

Frequenz f in Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	65	68	70	69	56	52	44	74
Restleistung in dB(A)	48	59	66	69	57	53	42	71

Schallabstrahlung in die Umgebung (Gehäuseabstrahlung)

Wandstärke: 53 mm

Frequenz f in Hz	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Summe
Restleistung in dB	57	64	65	59	49	36	26	69
Restleistung in dB(A)	41	55	62	59	50	37	25	65

Die Schallwerte beziehen sich nur auf den innenliegenden Ventilator
Gegebenenfalls sind die Zu- und Abluftwerte zu addieren

Datenblatt: Mc Donalds Standard Austauschgeräte 2024
 Projekt: McDonalds Helmstedt
 Ort: Helmstedt
 Anlage: Küche Austausch bis 6.600 m³/h

Position: 742801
 Seite: 14 Von 14
 Datum: 24.03.2025
 LV-Position:



REV1: Zuluftstutzen auf der Bedienseite

Geräteart	NWLA	Gerätebauart	ZLA
Nicht-Wohnraum-Lüftungsanlage		Zwei-Richtung-Lüftungsanlage	

Gesamtgeräteeigenschaften:

Art des WRS:	Plattentauscher
Thermischer Übertragungsgrad:	73,37 %
Äußere Höchstleckluft rate (+400Pa/-400Pa):	0,34 %
Innere Höchstleckluft rate (250Pa):	0,04 %

SVLint:	835,79 [W/(m³/s)]
SVLint max. 2016:	1116,10 [W/(m³/s)]
SVLint max. 2018:	836,10 [W/(m³/s)]



Zuluft-Eigenschaften		Abluft-Eigenschaften	
Volumenstrom:	1,83 m³/s	Volumenstrom:	1,83 m³/s
ΔP ext:	500 Pa	ΔP ext:	500 Pa
ΔP s, add:	280 Pa	ΔP s, add:	200 Pa
ΔP s, int:	305 Pa	ΔP s, int:	307 Pa
Filter:	ePM1 60% (F7)	Filter:	ePM10 50% (M5)
Filter Druckverlust anf.:	58 Pa	Filter Druckverlust anf.:	36 Pa
WRG Druckverlust trocken:	213 Pa	WRG Druckverlust trocken:	220 Pa
Vent. Druckverlust tot.:	1085 Pa	Vent. Druckverlust tot.:	1007 Pa
Vent. Druckverlust dyn.:	34 Pa	Vent. Druckverlust dyn.:	51 Pa
Vent. el. Leistung Pm:	3,07 kW	Vent. el. Leistung Pm:	2,79 kW
Vent. stat. Wirkungsgrad:	63,90 %	Vent. stat. Wirkungsgrad:	59,18 %
SVLv:	1564,95 [W/(m³/s)]	SVLv:	1529,11 [W/(m³/s)]

Hinweise

Filterwarnanzeige	Die Filterwarnanzeige wird durch ein Differenzdruckmanometer realisiert. Die Filterüberwachung muss gemäß Richtlinie 1253/2014/EU, wenn nicht im Zubehör enthalten, bauseitig montiert werden.
Thermischer Bypass	Der nach Richtlinie 1253/2014/EU geforderte thermische Bypass des WRS wird über einen am WRS angebrachten Bypass realisiert.
Antrieb	Wird ein Lüftungsgerät ohne Regelung bestellt und geliefert, so ist zur Erfüllung der Richtlinie 1253/2014/EU ein Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregler vorzusehen.
Entsorgungshinweis	Zu finden unter www.rox-online.de