


PWT-Bauteil montiert, aber zur Zerlegung vorbereitet und nicht eingedichtet!

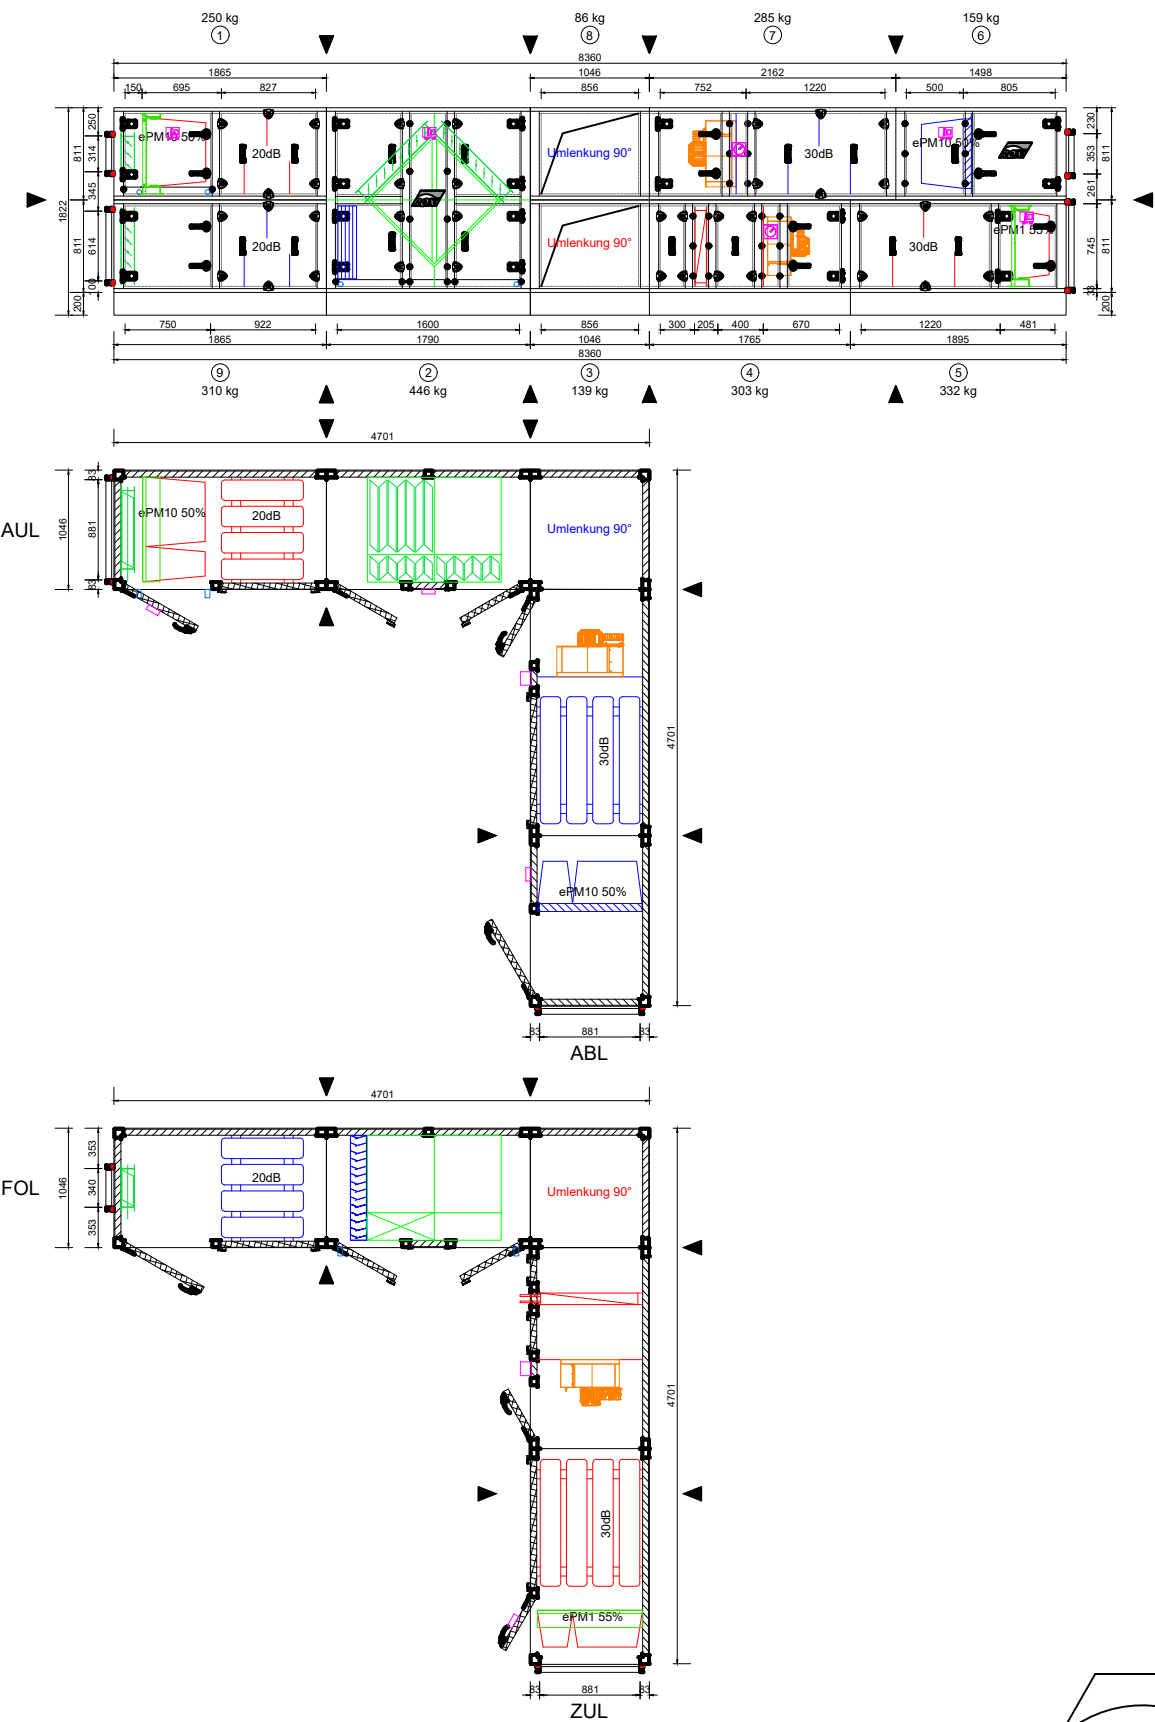

REV0				
Lieferung in 9 Bauteilen				
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: FGW Klimaanlagebau GmbH	ROX-Datenblatt: 02037249	Bauart: HYD LC Innenaufstellung	Softwareversion: 1.23/4.2
Datum:	Strasse: Industriestraße 6	ROX-Position: 724902	Zuluft: BGR Sonder 3.200m³/h 400Pa ext.	Sachbearbeiter: Brenner
Stempel u.	Ort: 57580 Gebhardshain	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 3.200m³/h 400Pa ext.	Datum: 15.07.2024
Unterschrift	Projekt: Förderschule Wissen	Farbton außen: ohne	Farbton innen: ohne	Gewicht: ca. 2.310kg
	Anlage: 2: Umkleide	Anzahl: 1		