

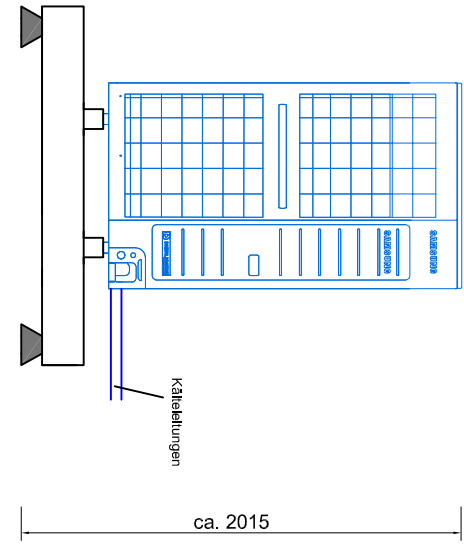
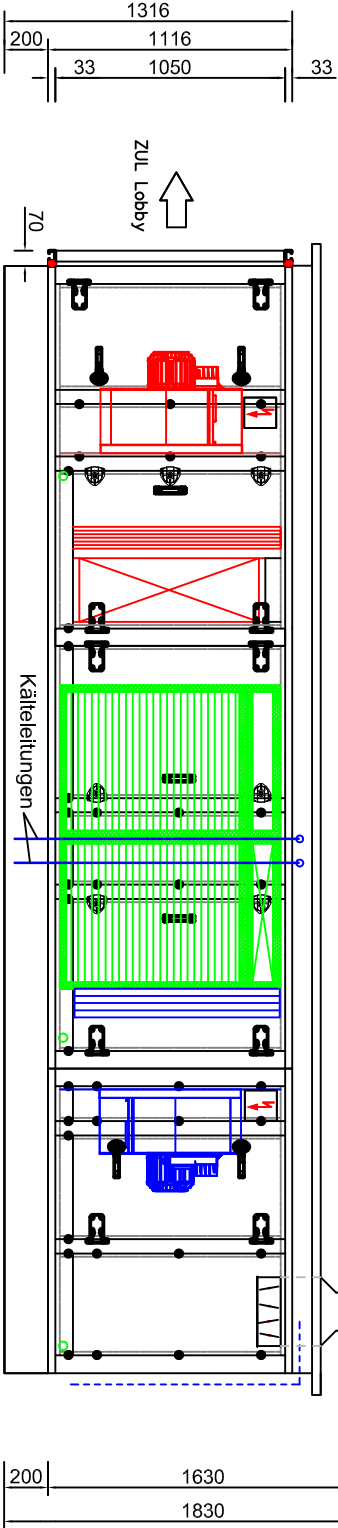

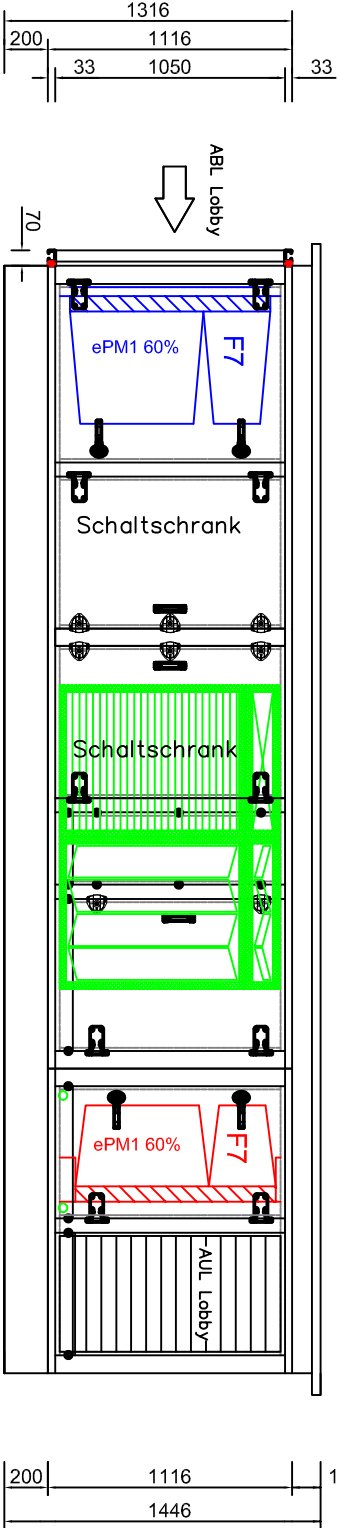
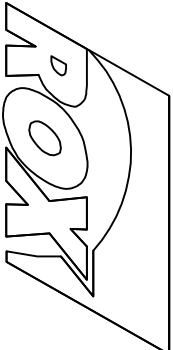


Lieferung in 1 Bauteil

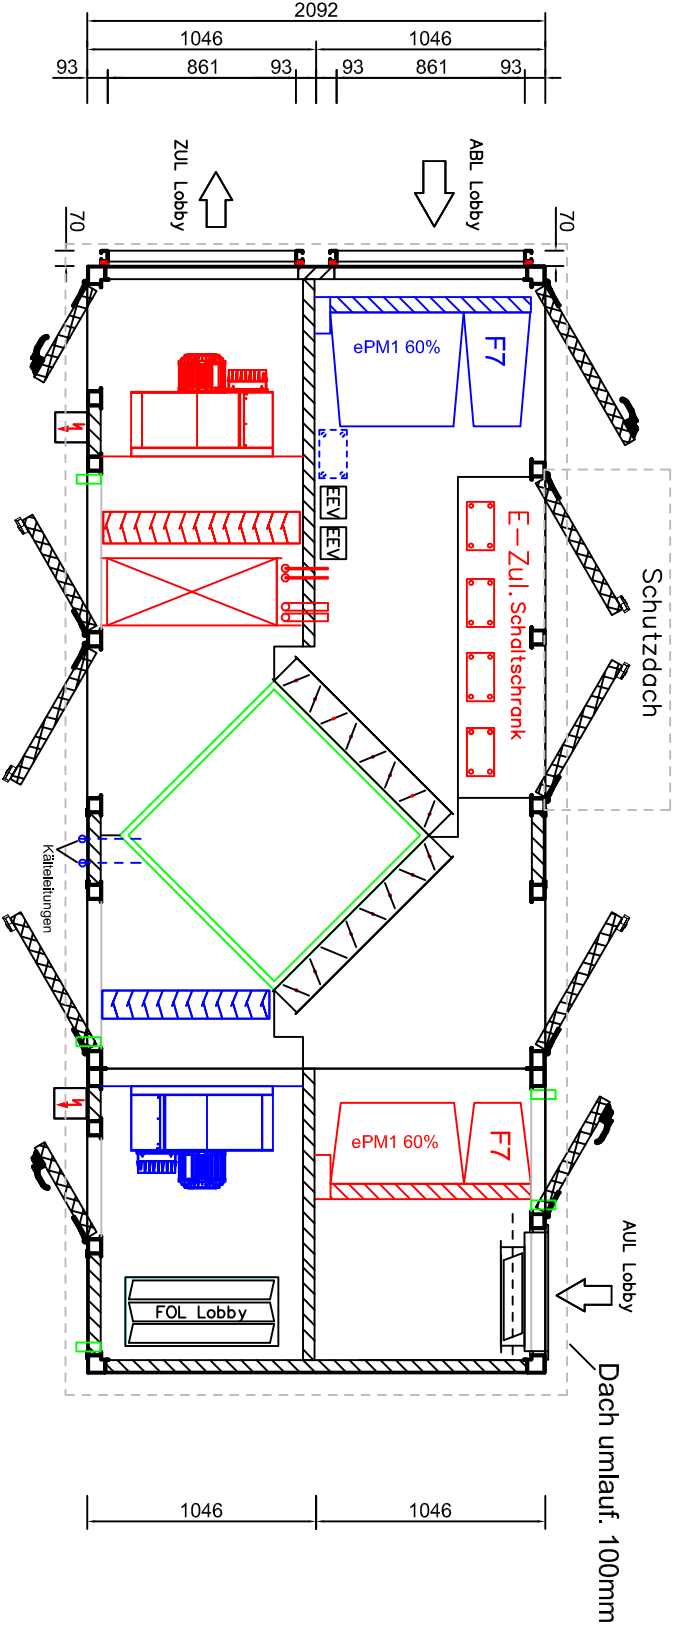

ca. 250 kg

Kälteverrohrung zwischen Wärmepumpe und Verdampfer/verflüssiger im Gerät ist nicht im Leistungsumfang Fa. Rox enthalten

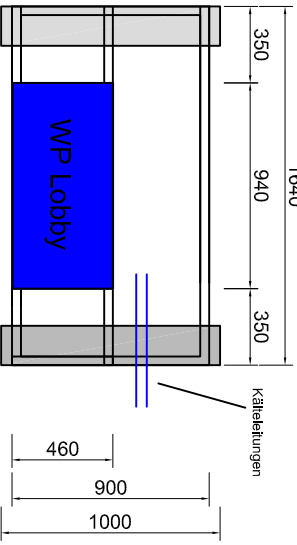

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: MCD Weststad B.V.	ROX-Datenblatt: 02087248	Bauart: HYD S Außenaufstellung	Softwareversion: 1.21/4.1
Datum:	Strasse:	ROX-Position: 724802	Zuluft: 5500m3/h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: Solbach
	Ort:	LvPosition:	Abluft: 5500m3/h 500Pa ext.	Datum: 14.05.2024
	Projekt: McDonald's Restaurant Oosterhout Weststad			
Stempel u.	Anlage: Lobby	Anzahl: 1	Farbton innen: ohne	Gewicht: ca. 2150 + 250kg
Unterschrift			Farbton außen: RAL 9002	Dach umlauf. 100mm