

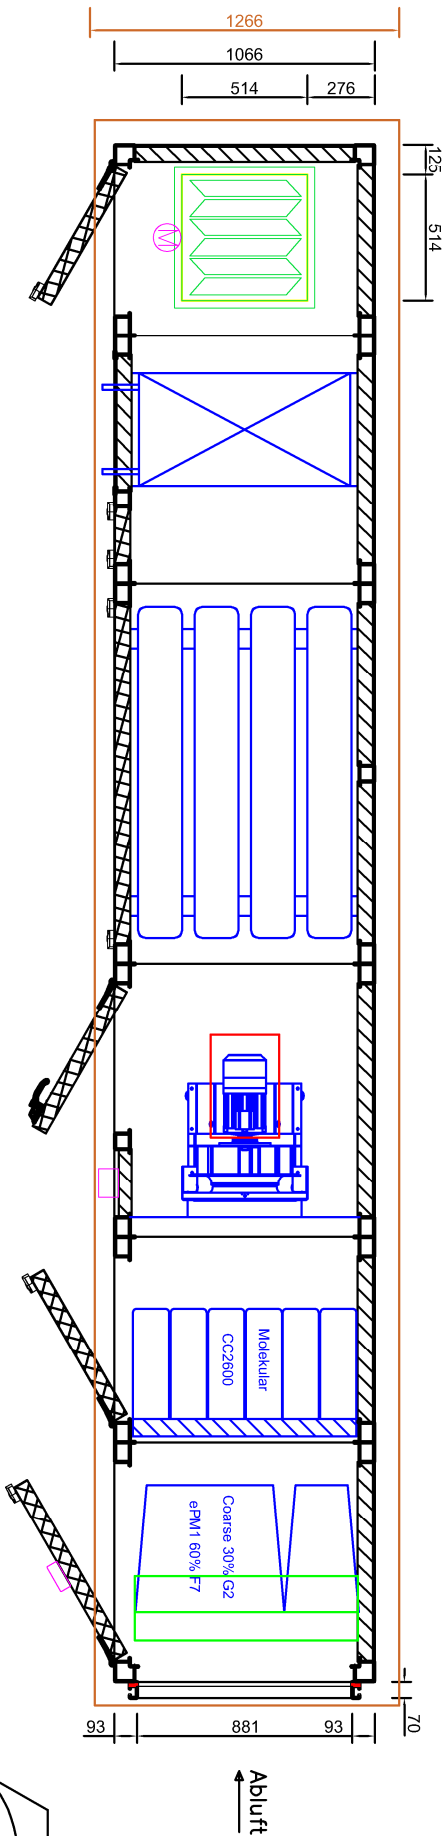


Dach von Bauteil 6 verstärkt, da eine Deflektorhaube darauf montiert wird

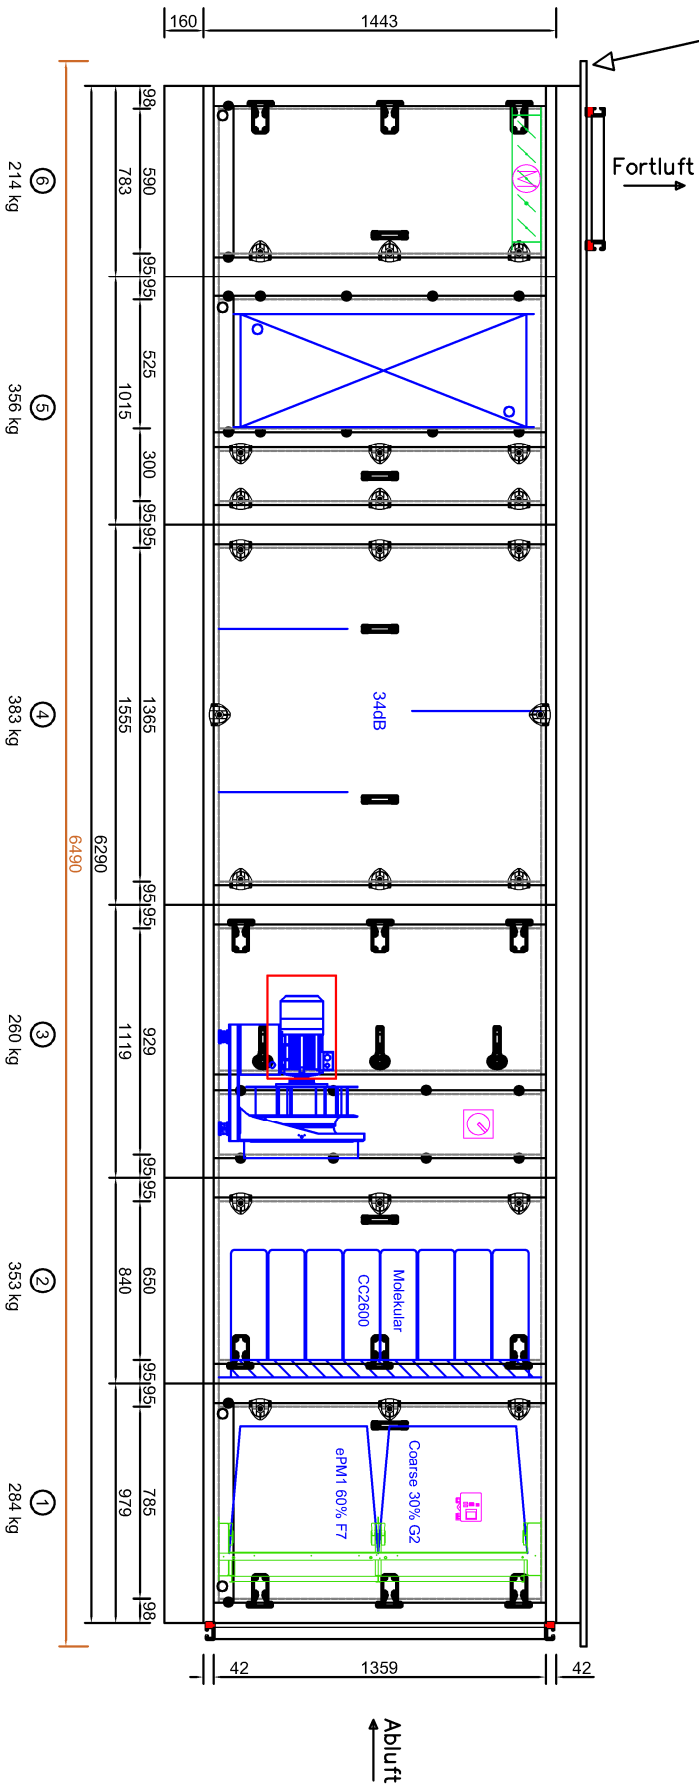

REV4: Bauteiltrennungen ergänzt, Fortluft angepasst, Regelgruppe extern, Schalldämpfer ergänzt, FU entfernt

Lieferung in 6 Bauteilen			
Vom Kunden geprüft und genehmigt		Kunde: Klimatechnik Freese GmbH	ROX-Datenblatt: 02037552
Datum:	Strasse: GewerbePark 10		ROX-Position: 755202
	Ort: 49143 Bissendorf		LYPosition:
	Projekt: Jim Block Rostock		Abluft: BGR Sonder 5400m3/h 700Pa ext.
	Anlage: Zu & Abluft Küche REV2		Farbton außen: RAL 9002
Stempel u. Unterschrift		Anzahl: 1	Farbton innen: RAL 9002
		Softwareversion: 1.24/4.2	
		Sachbearbeiter: S.Reifenröther	
		Datum: 26.08.2025	
		Dach umlauf: 100mm	
		Gewicht: ca. 1950 kg	