

Wochenuhr B

Ein

Aus

Montag	--:--	--:--
Dienstag	--:--	--:--
Mittwoch	--:--	--:--
Donnerstag	--:--	--:--
Freitag	--:--	--:--
Samstag	--:--	--:--
Sonntag	--:--	--:--

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Ferien

Sondertermine

Wochenuhr C

Ein

Aus

Montag	--:--	--:--
Dienstag	--:--	--:--
Mittwoch	--:--	--:--
Donnerstag	--:--	--:--
Freitag	--:--	--:--
Samstag	--:--	--:--
Sonntag	--:--	--:--

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Ferien

Sondertermine

Seite 202 von 259

Wochenuhr D

Ein

Aus

Montag	--:--	--:--
Dienstag	--:--	--:--
Mittwoch	--:--	--:--
Donnerstag	--:--	--:--
Freitag	--:--	--:--
Samstag	--:--	--:--
Sonntag	--:--	--:--

A B C D E F G H I J K L M N O P

FerienSondertermine

Teillast
☐

Ein

Aus

Montag	20:00	23:59
Dienstag	20:00	23:59
Mittwoch	20:00	23:59
Donnerstag	20:00	23:59
Freitag	20:00	23:59
Samstag	20:00	23:59
Sonntag	20:00	23:59

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Ferien

Sondertermine

Seite 204 von 259

Teillst	
	Ein Aus
Montag	00:00 07:00
Dienstag	00:00 07:00
Mittwoch	00:00 07:00
Donnerstag	00:00 07:00
Freitag	00:00 07:00
Samstag	00:00 07:00
Sonntag	00:00 07:00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Ferien						Sondertermine									

Wochenuhr G

Ein

Aus

Montag	--:--	--:--
Dienstag	--:--	--:--
Mittwoch	--:--	--:--
Donnerstag	--:--	--:--
Freitag	--:--	--:--
Samstag	--:--	--:--
Sonntag	--:--	--:--

A B C D E F G H I J K L M N O P

FerienSondertermine

Wochenuhr H

Ein

Aus

Montag	--:--	--:--
Dienstag	--:--	--:--
Mittwoch	--:--	--:--
Donnerstag	--:--	--:--
Freitag	--:--	--:--
Samstag	--:--	--:--
Sonntag	--:--	--:--

A B C D E F G H I J K L M N O P

FerienSondertermine

Wochenuhr I

Ein

Aus

Montag	--:--	--:--
Dienstag	--:--	--:--
Mittwoch	--:--	--:--
Donnerstag	--:--	--:--
Freitag	--:--	--:--
Samstag	--:--	--:--
Sonntag	--:--	--:--

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Ferien

Sondertermine

Wochenuhr J												
Ein Aus												
Montag	--:--		--:--									
Dienstag	--:--		--:--									
Mittwoch	--:--		--:--									
Donnerstag	--:--		--:--									
Freitag	--:--		--:--									
Samstag	--:--		--:--									
Sonntag	--:--		--:--									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Ferien										Sondertermine					

Wochenuhr K

Ein

Aus

Montag	--:--	--:--
Dienstag	--:--	--:--
Mittwoch	--:--	--:--
Donnerstag	--:--	--:--
Freitag	--:--	--:--
Samstag	--:--	--:--
Sonntag	--:--	--:--

A B C D E F G H I J K L M N O P

FerienSondertermine

Wochenuhr L												
						Ein			Aus			
Montag			--:--			--:--						
Dienstag			--:--			--:--						
Mittwoch			--:--			--:--						
Donnerstag			--:--			--:--						
Freitag			--:--			--:--						
Samstag			--:--			--:--						
Sonntag			--:--			--:--						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Ferien										Sondertermine					

Wochenuhr M

Ein

Aus

Montag	--:--	--:--
Dienstag	--:--	--:--
Mittwoch	--:--	--:--
Donnerstag	--:--	--:--
Freitag	--:--	--:--
Samstag	--:--	--:--
Sonntag	--:--	--:--

A B C D E F G H I J K L M N O P

FerienSondertermine

Wochenuhr N												
Ein Aus												
Montag	--:--				--:--							
Dienstag	--:--				--:--							
Mittwoch	--:--				--:--							
Donnerstag	--:--				--:--							
Freitag	--:--				--:--							
Samstag	--:--				--:--							
Sonntag	--:--				--:--							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Ferien								Sondertermine							

Wochenuhr O

Ein

Aus

Montag	--:--	--:--
Dienstag	--:--	--:--
Mittwoch	--:--	--:--
Donnerstag	--:--	--:--
Freitag	--:--	--:--
Samstag	--:--	--:--
Sonntag	--:--	--:--

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Ferien

Sondertermine

Wochenuhr P

Ein

Aus

Montag	--:--	--:--
Dienstag	--:--	--:--
Mittwoch	--:--	--:--
Donnerstag	--:--	--:--
Freitag	--:--	--:--
Samstag	--:--	--:--
Sonntag	--:--	--:--

A B C D E F G H I J K L M N O P

FerienSondertermine

Ferien

	von	bis		von	bis
A	--	--	K	--	--
B	--	--	L	--	--
C	--	--	M	--	--
D	--	--	N	--	--
E	--	--	O	--	--
F	--	--	P	--	--
G	--	--	Q	--	--
H	--	--	R	--	--
I	--	--	S	--	--
J	--	--	T	--	--

Ferien

Sondertermine

A B C D E F G H I J K L M N O P

Sondertermine															
von		bis		von		bis									
A	--	--	--	K	--	--	--								
B	--	--	--	L	--	--	--								
C	--	--	--	M	--	--	--								
D	--	--	--	N	--	--	--								
E	--	--	--	O	--	--	--								
F	--	--	--	P	--	--	--								
G	--	--	--	Q	--	--	--								
H	--	--	--	R	--	--	--								
I	--	--	--	S	--	--	--								
J	--	--	--	T	--	--	--								

Ferien								Sondertermine							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P

Statusübersicht Einstellungen

LQF vorhanden ☐

Heizung vorhanden ☐

RLT 1 vorhanden ☒

Name RLT 1

Stroke Unit

Regelstrategie

Zulufttemperatur

Temperaturregler RLT 1 ☒

Zuluftventilator RLT 1 ☒

Abluftventilator RLT 1 ☒

Kälteanlage RLT 1 ☒

0=KM 1=WVP ☒

Grafik RLT 1 ☒

Einschaltung RLT 1

1=Uhr 0=extern ☐

RLT 2 vorhanden ☐

Name RLT 2

Lobby

Regelstrategie

Raumtemperatur

Temperaturregler RLT 2 ☒

0=Raum 1=Abluft ☒

Zuluftventilator RLT 2 ☒

Abluftventilator RLT 2 ☒

Kälteanlage RLT 2 ☒

0=KM 1=WVP ☒

Grafik RLT 2 ☒

Einschaltung RLT 2

1=Uhr 0=extern ☒

Einstellungen CO2 Ampel

Grün = 0 bis ppm

Gelb = ppm bis ppm

Rot = > ppm

Einstellungen Reset Temperaturen

Reset RLT 1 ☐ Setpoint Reset °C

Reset RLT 2 ☐ Setpoint Reset °C

Sollwertgrenzen Temperaturregler

Grenzen RLT 1 min °C max °C

Grenzen RLT 2 min °C max °C

Service

Meldetext

Version V0.002 (22.12.2021)

<http://www.rox-online.de>



Einstellungen Meldetext (01)

Intervall

26280 h

abgelaufene Zeit

7096 h

Zähler-Reset

(00:00 00.00. 0)

☐

Symbol bei aktiver Meldung :

☒ 

☒ 

☒ 

☐

!!! Achtung !!! Batterie am Controller (isp01) muss ausgetauscht werden !

Einstellungen Meldetext (02)

Intervall

0 h

abgelaufene Zeit

0 h

Zähler-Reset

(00:00 00.00. 0)

☐

Symbol bei aktiver Meldung :

☒ 

☒ 

☒ 

☐

Reserve

Service

Meldetext

Version V0.002 (22.12.2021)

<http://www.rox-online.de>


Firmenanschrift

Firma :

Rox Klimatechnik GmbH

Strasse :

Langenbacherstraße 25

Ort :

D-57586 Weitefeld

Fon :

+49 (0)2743 807-0

Fax :

+49 (0)2743 807-153

Homepage :

<http://www.rox-online.de>

Ansprechperson

Person :

Technischer Support

Fon :

+49 (0) 2743 807-999

Mobil :

-

E-Mail :

hotline@rox-online.de

Fernwartung

Modem :

+49 (0)

IP-Adresse :

192.

168.

151.

188

Subnetzmaske :

255.

255.

255.

0

Standardgateway :

192.

168.

151.

1

Unterstationsname (max.16 Zeichen)

DCS.Open

Storename inklusive Kommission

Klinik Solingen Stroke Unit Kom. 7157

Konstantenzuweisung (KONST.F)

The screenshot displays the 'Service' window of the DCS.Open system. It features a sidebar on the left with a '1' icon and a 'Service' label. The main content area is divided into three sections: 'Spracheinstellung', 'OPENview-Einstellungen', and 'Versionsinformationen'.

Spracheinstellung



OPENview-Einstellungen

G = Grafikbedienung ☒
T = Textbedienung ☒
S = Eingabe sperren ☐

Geben Sie hier die Zeit der Inaktivität an nach der sich der Benutzer neu am OPENview anmelden muss.

Zeit in Minuten:

Zugriffsebene

	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Start	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Trend	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Trend Para.	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐

Versionsinformationen

Programm-Version	1.084 a
Firmware-Version	1.084 a
Controllertyp	600

 **Einstellungen**

1

Service



nicht aktiv

Typ

Zeitsynchronisation

aktuelle Uhrzeit

25.02.2025 14:22:46

CET

Einstellungen Zeitquelle

☒ lokale Uhrzeit

☐ SNTP

Einstellungen

 Einstellungen

1

Zeitsynchronisation (SNTP)

GLT-Benachrichtigung



GLT-Nummer 1

IP-Adresse

0 . 0 . 0 . 0

Port

80

GLT-Nummer 2

IP-Adresse

0 . 0 . 0 . 0

Port

80

GLT-Nummer 3

IP-Adresse

0 . 0 . 0 . 0

Port

80

GLT-Nummer 4

IP-Adresse

0 . 0 . 0 . 0

Port

80



Einstellungen

1

Service

CAN-Bus Nr. 1

Baudrate (1=10kBit/s 2=20kBit/s 3=50kBit/s)

3

CAN-Identifizier

11bit

☐

29bit

☒

CAN-Status

0

(0=CAN-Bus in Betrieb, 1=CAN-Bus nicht freigegeben, 2=CAN-Bus nicht initialisiert, 255=Modul deaktiviert)

Anderungen übernehmen

CAN-Bus Konfiguration

CAN-Bus 1		Status	0
Gruppe IO-Module		Anzahl	
FUP-Modul-Adr.		2	
davon in Betrieb		2	
Gruppe Einzelraum		Anzahl	
FUP-Modul-Adr.		0	
davon in Betrieb		0	
Gesamt in Betrieb		2	
Gesamt Maximum		2	
Neustart bei Störung			
Startsperre in Min.			
Dauer	10	Rest	0
Freigabe			☐
Level			0

Service CAN-Bus

Status

OK

Typ

EIB

Verbindung über COM

frei ☒

COM 1 ☐

COM 3 ☐

COM 5 ☐

COM 7 ☐

COM 2 ☐

COM 4 ☐

COM 6 ☐

COM 8 ☐

Übertragungseinstellung

Baudrate

4800 ☐

76800 ☐

307k ☐

300 ☐

9600 ☐

115k ☐

480k ☐

600 ☐

19200 ☒

153k ☐

500k ☐

1200 ☐

38400 ☐

230k ☐

614k ☐

2400 ☐

57600 ☐

250k ☐

1152k ☐

Datenbits

7 Bit ☐

8 Bit ☒

Parität

keine ☒

gerade ☐

ungerade ☐

Stopbits

1 Bit ☐

2 Bit ☒

Flusskontrolle

kein ☒

Hardware ☐

Xon/Xoff ☐

Änderung übernehmen

alter KNX-Treiber



Einstellungen

1

Protokolle (MODBUS/IK)

Status

OK

Typ

M-Bus

Verbindung über COM

frei ☒

COM 1 ☐

COM 3 ☐

COM 5 ☐

COM 7 ☐

COM 2 ☐

COM 4 ☐

COM 6 ☐

COM 8 ☐

Übertragungseinstellung

Baudrate

4800 ☐

76800 ☐

307k ☐

300 ☐

9600 ☐

115k ☐

460k ☐

600 ☐

19200 ☐

153k ☐

600k ☐

1200 ☐

38400 ☐

230k ☐

614k ☐

2400 ☒

57600 ☐

250k ☐

1152k ☐

Datenbits

7 Bit ☐

8 Bit ☒

Parität

keine ☐

gerade ☒

ungerade ☐

Stopbits

1 Bit ☒

2 Bit ☐

Flusskontrolle

kein ☒

Hardware ☐

Xon/Xoff ☐

Änderung übernehmen

Konfiguration im FUP-XL

Anfrage- Typ

5B- Anfrage ☒

7B- Anfrage ☐

4B- Anfrage ☐

5B- 7B- Anfrage toggeln ☐

1

Einstellungen

Protokolle (MODBUS/IK)

Status	OK	Typ	Multi						
Verbindung über COM									
frei	☒	COM 1	☐	COM 3	☐	COM 5	☐	COM 7	☐
		COM 2	☐	COM 4	☐	COM 6	☐	COM 8	☐
Übertragungseinstellung									
Baudrate		4800	☐	76800	☐	307k	☐		
	300	☐	9600	☐	115k	☐	460k	☐	
	600	☐	19200	☒	153k	☐	600k	☐	
	1200	☐	38400	☐	230k	☐	814k	☐	
	2400	☐	57600	☐	250k	☐	1152k	☐	
Datenbits	7 Bit	☐	8 Bit	☒					
Parität	keine	☒	gerade	☐	ungerade	☐			
Stopbits	1 Bit	☒	2 Bit	☐					
Flusskontrolle	kein	☒	Hardware	☐	Xon/Xoff	☐			
Änderung übernehmen									
 Einstellungen									
1									
Protokolle (MODBUS/IK)									

Status	OK	Typ	SPS						
Verbindung über COM									
frei	☒	COM 1	☐	COM 3	☐	COM 5	☐	COM 7	☐
		COM 2	☐	COM 4	☐	COM 6	☐	COM 8	☐
Übertragungseinstellung									
Baudrate		4800	☐	76800	☐	307k	☐		
	300	☐	9600	☐	115k	☐	480k	☐	
	600	☐	19200	☒	153k	☐	600k	☐	
	1200	☐	38400	☐	230k	☐	814k	☐	
	2400	☐	57600	☐	250k	☐	1152k	☐	
Datenbits	7 Bit	☐	8 Bit	☒					
Parität	keine	☒	gerade	☐	ungerade	☐			
Stopbits	1 Bit	☒	2 Bit	☐					
Flusskontrolle	kein	☒	Hardware	☐	Xon/Xoff	☐			
Änderung übernehmen									
 Einstellungen									
1									
Protokolle (MODBUS/IK)									

Status

OK

Typ

Modem Nr.1

Verbindung über COM

frei ☒

COM 1 ☐

COM 3 ☐

COM 5 ☐

COM 7 ☐

COM 2 ☐

COM 4 ☐

COM 6 ☐

COM 8 ☐

Übertragungseinstellung

Baudrate

4800 ☐

76800 ☐

307k ☐

300 ☐

9600 ☐

115k ☐

480k ☐

600 ☐

19200 ☐

150k ☐

600k ☐

1200 ☐

38400 ☒

230k ☐

614k ☐

2400 ☐

57600 ☐

250k ☐

1152k ☐

Datenbits

7 Bit ☐

8 Bit ☒

Parität

keine ☒

gerade ☐

ungerade ☐

Stopbits

1 Bit ☒

2 Bit ☐

Flusskontrolle

kein ☒

Hardware ☐

Xon/Xoff ☐

Änderung übernehmen



Einstellungen

1

2

Protokolle (MODBUS/IK)

Status

OK

Typ

Modem Nr.2

Verbindung über COM

frei ☒

COM 1 ☐

COM 3 ☐

COM 5 ☐

COM 7 ☐

COM 2 ☐

COM 4 ☐

COM 6 ☐

COM 8 ☐

Übertragungseinstellung

Baudrate

4800 ☐

76800 ☐

307k ☐

300 ☐

9600 ☐

115k ☐

480k ☐

600 ☐

19200 ☐

153k ☐

600k ☐

1200 ☐

38400 ☒

230k ☐

614k ☐

2400 ☐

57600 ☐

250k ☐

1152k ☐

Datenbits

7 Bit ☐

8 Bit ☒

Parität

keine ☒

gerade ☐

ungerade ☐

Stopbits

1 Bit ☒

2 Bit ☐

Flusskontrolle

kein ☒

Hardware ☐

Xon/Xoff ☐

Änderung übernehmen



Einstellungen

1

2

Protokolle (MODBUS/IK)

Status

OK

Typ

Modbus Slave

☐

Verbindung über COM

frei ☒

COM 1 ☐

COM 3 ☐

COM 5 ☐

COM 7 ☐

COM 2 ☐

COM 4 ☐

COM 6 ☐

COM 8 ☐

Übertragungseinstellung

Baudrate

4800 ☐

76800 ☐

307k ☐

300 ☐

9600 ☐

115k ☐

480k ☐

600 ☐

19200 ☒

153k ☐

600k ☐

1200 ☐

38400 ☐

230k ☐

614k ☐

2400 ☐

57600 ☐

250k ☐

1152k ☐

Datenbits

7 Bit ☐

8 Bit ☒

Parität

keine ☐

gerade ☒

ungerade ☐

Stopbits

1 Bit ☒

2 Bit ☐

Flusskontrolle

kein ☒

Hardware ☐

Xon/Xoff ☐

Änderung übernehmen

☐

Verbindung über IP

Modbus Adresse

Adresse

1

Einstellungen

1

Protokolle (MODBUS/IK)

Status

Typ

☐ Verbindung über COM

frei ☒

COM 1 ☐

COM 2 ☐

COM 3 ☐

COM 4 ☐

COM 5 ☐

COM 6 ☐

COM 7 ☐

COM 8 ☐

Übertragungseinstellung

Baudrate

300 ☐

600 ☐

1200 ☐

2400 ☐

4800 ☐

9600 ☐

19200 ☒

38400 ☐

57600 ☐

76800 ☐

115k ☐

153k ☐

230k ☐

250k ☐

307k ☐

460k ☐

500k ☐

614k ☐

1152k ☐

Datenbits

7 Bit ☐

8 Bit ☒

Parität

keine ☐

gerade ☒

ungerade ☐

Stopbits

1 Bit ☒

2 Bit ☐

Flusskontrolle

kein ☒

Hardware ☐

Xon/Xoff ☐

Änderung übernehmen

Konfiguration über Fremdanbindung

☐ Verbindung über IP

IP-Adresse

Port

Einstellungen

Single Register Schreiben ☐

max.Registeranzahl Lesen

Telegramm-Verzögerung [ms]

 Einstellungen

Protokolle (MODBUS/IK)

Seite 232 von 259

Status

OK

Typ

IK-Bus

Verbindung über COM

frei ☒

COM 1 ☐

COM 3 ☐

COM 5 ☐

COM 7 ☐

COM 2 ☐

COM 4 ☐

COM 6 ☐

COM 8 ☐

Übertragungseinstellung

Baudrate

4800 ☐

76800 ☐

307k ☐

300 ☐

9600 ☒

115k ☐

480k ☐

600 ☐

19200 ☐

153k ☐

600k ☐

1200 ☐

38400 ☐

230k ☐

614k ☐

2400 ☐

57600 ☐

250k ☐

1152k ☐

Datenbits

7 Bit ☐

8 Bit ☒

Parität

keine ☐

gerade ☒

ungerade ☐

Stopbits

1 Bit ☐

2 Bit ☒

Flusskontrolle

kein ☒

Hardware ☐

Xon/Xoff ☐

Änderung übernehmen

1

Einstellungen

Protokolle (MODBUS/IK)

Status	OK	Typ	BACnet MS/TP						
Verbindung über									
frei	☒	COM 1	☐	COM 3	☐	COM 5	☐	COM 7	☐
		COM 2	☐	COM 4	☐	COM 6	☐	COM 8	☐
Übertragungseinstellung									
Baudrate		4800	☐	76800	☐	307k	☐		
300	☐	9600	☐	115k	☐	460k	☐		
600	☐	19200	☐	153k	☐	500k	☐		
1200	☐	38400	☒	230k	☐	614k	☐		
2400	☐	57600	☐	250k	☐	1152k	☐		
Datenbits	7 Bit	☐	8 Bit	☒					
Parität	keine	☒	gerade	☐	ungerade	☐			
Stopbits	1 Bit	☒	2 Bit	☐					
Flusskontrolle	kein	☒	Hardware	☐	Xon/Xoff	☐			
Änderung übernehmen									
Einstellungen									
1									
Protokolle (BACnet MS/TP, BACnet PTP)									

Status	OK	Typ	BACnet PTP						
Verbindung über									
frei	☒	COM 1	☐	COM 3	☐	COM 5	☐	COM 7	☐
		COM 2	☐	COM 4	☐	COM 6	☐	COM 8	☐
Übertragungseinstellung									
Baudrate	4800	☐	76800	☐	307k	☐			
300	☐	9600	☐	115k	☐	480k	☐		
600	☐	19200	☐	153k	☐	500k	☐		
1200	☐	38400	☒	230k	☐	614k	☐		
2400	☐	57600	☐	250k	☐	1152k	☐		
Datenbits	7 Bit	☐	8 Bit	☒					
Parität	keine	☒	gerade	☐	ungerade	☐			
Stopbits	1 Bit	☒	2 Bit	☐					
Flusskontrolle	kein	☒	Hardware	☐	Xon/Xoff	☐			
Änderung übernehmen									
Einstellungen									
1									
Protokolle (BACnet MS/TP, BACnet PTP)									

Status

OK

Typ

USR1

Verbindung über COM

frei ☒

COM 1 ☐

COM 3 ☐

COM 5 ☐

COM 7 ☐

COM 2 ☐

COM 4 ☐

COM 6 ☐

COM 8 ☐

Übertragungseinstellung

Baudrate

4800 ☐

76800 ☐

307k ☐

300 ☐

9600 ☐

115k ☐

460k ☐

600 ☐

19200 ☐

153k ☐

500k ☐

1200 ☐

38400 ☒

230k ☐

614k ☐

2400 ☐

57600 ☐

250k ☐

1152k ☐

Datenbits

7 Bit ☐

8 Bit ☒

Parität

keine ☒

gerade ☐

ungerade ☐

Stopbits

1 Bit ☒

2 Bit ☐

Flusskontrolle

kein ☒

Hardware ☐

Xon/Xoff ☐

Anderungen übernehmen



Einstellungen

1

2

3

4

Protokoll (USR)

Status

OK

Typ

USR2

Verbindung über COM

frei ☒

COM 1 ☐

COM 3 ☐

COM 5 ☐

COM 7 ☐

COM 2 ☐

COM 4 ☐

COM 6 ☐

COM 8 ☐

Übertragungseinstellung

Baudrate

4800 ☐

76800 ☐

307k ☐

300 ☐

9600 ☐

115k ☐

460k ☐

600 ☐

19200 ☐

153k ☐

500k ☐

1200 ☐

38400 ☒

230k ☐

614k ☐

2400 ☐

57600 ☐

250k ☐

1152k ☐

Datenbits

7 Bit ☐

8 Bit ☒

Parität

keine ☒

gerade ☐

ungerade ☐

Stopbits

1 Bit ☒

2 Bit ☐

Flusskontrolle

kein ☒

Hardware ☐

Xon/Xoff ☐

Anderungen übernehmen



Einstellungen

1

2

3

4

Protokoll (USR)

Status

OK

Typ

USR3

Verbindung über COM

frei ☒

COM 1 ☐

COM 3 ☐

COM 5 ☐

COM 7 ☐

COM 2 ☐

COM 4 ☐

COM 6 ☐

COM 8 ☐

Übertragungseinstellung

Baudrate

4800 ☐

76800 ☐

307k ☐

300 ☐

9600 ☐

115k ☐

460k ☐

600 ☐

19200 ☐

153k ☐

500k ☐

1200 ☐

38400 ☒

230k ☐

614k ☐

2400 ☐

57600 ☐

250k ☐

1152k ☐

Datenbits

7 Bit ☐

8 Bit ☒

Parität

keine ☒

gerade ☐

ungerade ☐

Stopbits

1 Bit ☒

2 Bit ☐

Flusskontrolle

kein ☒

Hardware ☐

Xon/Xoff ☐

Anderungen übernehmen



Einstellungen

1

2

3

4

Protokoll (USR)

Seite 238 von 259

Status

OK

Typ

USR4

Verbindung über COM

frei ☒

COM 1 ☐

COM 3 ☐

COM 5 ☐

COM 7 ☐

COM 2 ☐

COM 4 ☐

COM 6 ☐

COM 8 ☐

Übertragungseinstellung

Baudrate

4800 ☐

76800 ☐

307k ☐

300 ☐

9600 ☐

115k ☐

460k ☐

600 ☐

19200 ☐

153k ☐

500k ☐

1200 ☐

38400 ☒

230k ☐

614k ☐

2400 ☐

57600 ☐

250k ☐

1152k ☐

Datenbits

7 Bit ☐

8 Bit ☒

Parität

keine ☒

gerade ☐

ungerade ☐

Stopbits

1 Bit ☒

2 Bit ☐

Flusskontrolle

kein ☒

Hardware ☐

Xon/Xoff ☐

Anderungen übernehmen

1

2

3

4

Einstellungen

Protokoll (USR)

The screenshot shows a software interface for configuring COM 1. It features a title bar at the top with a small icon and a text field containing 'COM 1'. Below the title bar, there are two main sections: 'Protokoll' (Protocol) and 'Übertragungseinstellung' (Transmission settings). The 'Protokoll' section includes labels 'SOLL' and 'IST' next to buttons labeled 'Service', and a button labeled 'Protokoll beenden'. The 'Übertragungseinstellung' section includes a 'Baudrate' field set to '19200', and several radio button options for 'Datenbits' (7 Bit, 8 Bit), 'Parität' (keine, gerade, ungerade), 'Stopbits' (1 Bit, 2 Bit), and 'Flusskontrolle' (kein, Hardware, Xon/Xoff). At the bottom left, there is a tab labeled 'Einstellungen' with a small icon. Below the tab, there is a row of six numbered buttons (1 to 6). The bottom status bar displays the text 'COM 1..3-5..6 (NPort-Server)'.

COM 1

Protokoll

SOLL Service

IST Service

Protokoll beenden

Übertragungseinstellung

Baudrate 19200

Datenbits 7 Bit ☐ 8 Bit ☒

Parität keine ☒ gerade ☐ ungerade ☐

Stopbits 1 Bit ☒ 2 Bit ☐

Flusskontrolle kein ☒ Hardware ☐ Xon/Xoff ☐

Einstellungen

1 2 3 4 5 6

COM 1..3-5..6 (NPort-Server)



COM 2

Typ

Protokoll

SOLL

IST

Übertragungseinstellung

Baudrate

Datenbits 7 Bit ☐ 8 Bit ☐

Parität keine ☒ gerade ☐ ungerade ☐

Stopbits 1 Bit ☐ 2 Bit ☐

Flusskontrolle kein ☒ Hardware ☐ Xon/Xoff ☐

1 2 3 4 5 6

COM 1..3-5..6 (NPort-Server)

COM 3

Typ

Protokoll

SOLL

IST

Übertragungseinstellung

Baudrate

Datenbits 7 Bit ☐ 8 Bit ☐


Parität keine ☒ gerade ☐ ungerade ☐

Stopbits 1 Bit ☐ 2 Bit ☐

Flusskontrolle kein ☒ Hardware ☐ Xon/Xoff ☐

1 2 3 4 5 6

COM 1..3-5..6 (NPort-Server)

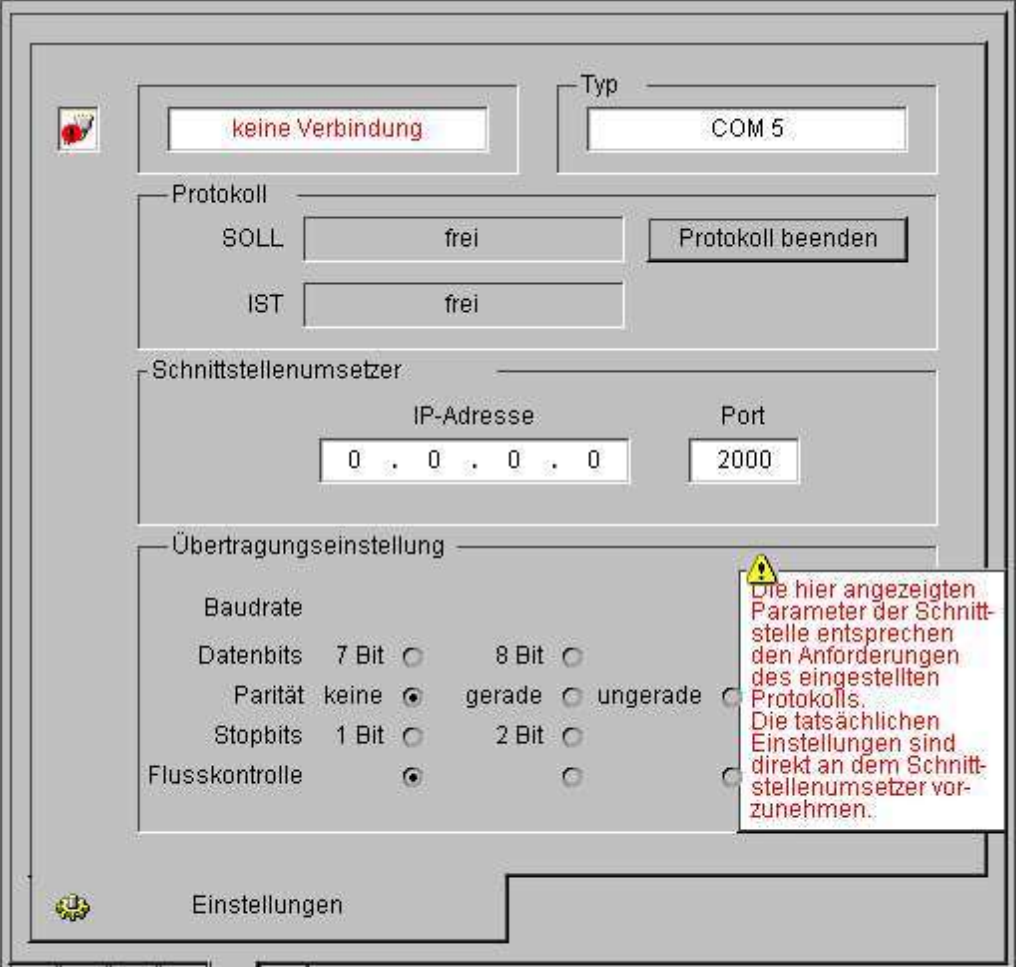

 **keine Verbindung**

Typ: **COM 5**

Protokoll

SOLL: **frei** **Protokoll beenden**

IST: **frei**

Schnittstellenumsetzer

IP-Adresse: **0 . 0 . 0 . 0** Port: **2000**

Übertragungseinstellung

Baudrate

Datenbits: 7 Bit ☐ 8 Bit ☐

Parität: keine ☒ gerade ☐ ungerade ☐

Stopbits: 1 Bit ☐ 2 Bit ☐


Flusskontrolle: ☒ ☐ ☐

 Die hier angezeigten Parameter der Schnittstelle entsprechen den Anforderungen des eingestellten Protokolls. Die tatsächlichen Einstellungen sind direkt an dem Schnittstellenumsetzer vorzunehmen.

 **Einstellungen**

1 2 3 4 **5** 6

COM 1..3-5..6 (NPort-Server)

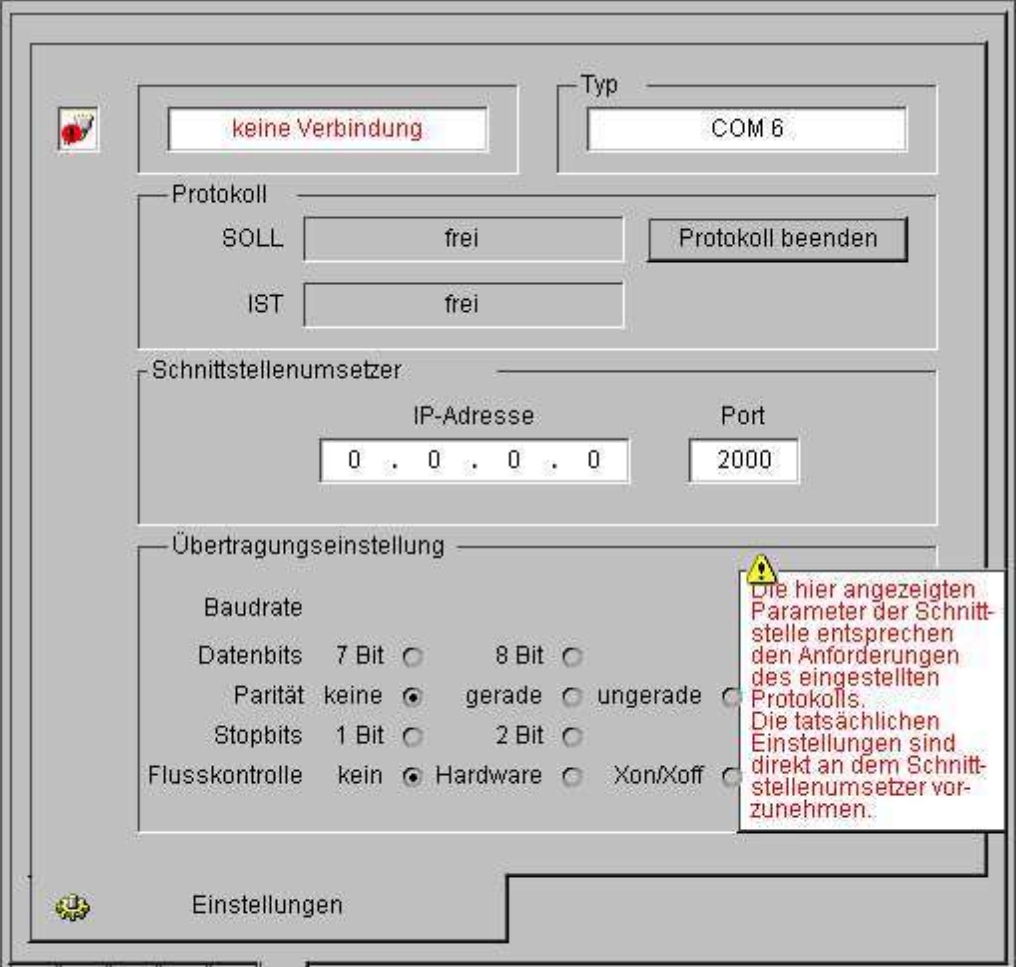

keine Verbindung

Typ: COM 6

Protokoll

SOLL: frei

IST: frei

Protokoll beenden

Schnittstellenumsetzer

IP-Adresse: 0 . 0 . 0 . 0

Port: 2000

Übertragungseinstellung

Baudrate

Datenbits: 7 Bit ☐ 8 Bit ☐

Parität: keine ☒ gerade ☐ ungerade ☐

Stopbits: 1 Bit ☐ 2 Bit ☐

Flusskontrolle: kein ☒ Hardware ☐ Xon/Xoff ☐

Einstellungen

1 2 3 4 5 6

COM 1..3-5..6 (NPort-Server)

Die hier angezeigten Parameter der Schnittstelle entsprechen den Anforderungen des eingestellten Protokolls. Die tatsächlichen Einstellungen sind direkt an dem Schnittstellenumsetzer vorzunehmen.



Status

OK

Testmeldung absetzen...



Meldeziele	Telefonnummer	Versuche	Folgemodus	Mod.Nr.
1. CW		3	1	1
2. CW		3	2	1
3. CW		3	3	1
4. CW		3	4	1



Folgemodus

1 ... 4

4 ... 1

alle informieren

Absetzen von

EIN-Meldung

AUS-Meldung



Einstellungen

Modem (GSM,TAP,UPC)

Messageclient

IP Modemserver

127 . 0 . 0 . 1

(Die Modems sind an der OPEN mit der IP)

Modemserver

Sicherheit

max. Anzahl der Wählversuche pro Tag 50

Anzahl der zu versendenden Meldungen 0

alle akt.Meld.löschen

Einstellungen

Modem (GSM,TAP,UPC)






IP-Adresse der OPEN	Subnetzmaske	Gateway
192 . 168 . 151 . 188	255 . 255 . 255 . 0	192 . 168 . 151 . 1

Fernzugriff



☐ Fernzugriff aktivieren (erlauben)

IP-Adresse bei einer DFÜ-Verbindung

0 . 0 . 0 . 0

wird dem Anrufenden zugewiesen

Fernzugriff über

☒ Modem Nr. 1
 ☐ Modem Nr. 2

DFÜ-Status

OK





Benutzerdaten

Benutzername	Kennwort
md_admin	admin

Änderungen übernehmen



Einstellungen

Modem (GSM,TAP,UPC)

Seite 247 von 259

 Bitte geben Sie den Meldetext ein 

Testmeldung

Bitte geben Sie die Telefonnummer ein

Meldeziel

☒ CW

☐ SMS 1

☐ SMS 2

☐ Fax

☐ SMS 3

☐ E-Mail

Meldung an Modem Nr. (1..2)

1

Meldung absetzen

Modem (GSM,TAP,UPC)

☐
Modem verwenden

Status

OK

GSM-Modus

OK

Modemtyp

ISDN/Analoges Modem

GSM ohne FAX-Class 2

GSM mit FAX-Class 2

Einstellungen

Modem abheben nach

1

Rufzeichen

Initialisierungs-Sequenz

Grundinitialisierung I	Z &F E0 X3 S0=0
Grundinitialisierung II	&D0 V1
DFÜ-Init I	Z &F E0 X3 S0=0
DFÜ-Init II	&D0 V1

Einstellungen

Zugangsnummern

Modem Nr.1
Modem Nr.2

Modem (GSM,TAP,UPC)


☐ Modem verwenden



Status



GSM-Modus



SMS - Einstellungen

	Zugangsnummern	Einstellungen	
Amtsholung	T0w		
SMS 1	01712092522	TAP (Deutschland D1)	
SMS 2	01722278000	UCP (Deutsch.Vodafone)	
SMS 3	01771167	TAP (Deut.E-Plus/O2)	



Nur GSM-Modem	Zugangsnummern
Service-Center-Nr.	+491710760000#
PIN (Für GSM-Zugang)	



Fax-Einstellungen

Fax-Kennung	DEOS FaxDienst
-------------	----------------



Einstellungen



Zugangsnummern

Modem Nr.1

Modem Nr.2

Modem (GSM,TAP,UPC)

Seite 250 von 259

☒ - TAP-Einstellungen

Sonderumlaute ☒

Längenbegrenzung 155 Z ☒

7E1 Übertragung ☐

☐ - UCP-Einstellungen

C51- Command ☐

C01- Command ☐

Übersetzungstabelle B ☐

TAP (Deutschland D1)

UCP (Deutschland Vodafone)

TAP (Deutschland E-Plus)

UCP (Holland)

TAP (Deutschland O2)

UCP (Italien)

TAP (Österreich)

UCP (Schweiz)

Einstellungen SMS 1

Modem (GSM,TAP,UPC)

☐ - TAP-Einstellungen

Sonderumlaute ☐

Längenbegrenzung 155 Z ☐

7E1 Übertragung ☐

☒ - UCP-Einstellungen

C51- Command ☒

C01- Command ☐

Übersetzungstabelle B ☐

TAP (Deutschland D1)

UCP (Deutschland Vodafone)

TAP (Deutschland E-Plus)

UCP (Holland)

TAP (Deutschland O2)

UCP (Italien)

TAP (Österreich)

UCP (Schweiz)

Einstellungen SMS 2

Modem (GSM,TAP,UPC)

☒ - TAP-Einstellungen

Sonderumlaute ☐

Längenbegrenzung 155 Z ☒

7E1 Übertragung ☐

☐ - UCP-Einstellungen

051-Command ☐

001-Command ☐

Übersetzungstabelle B ☐

TAP (Deutschland D1)

UCP (Deutschland Vodafone)

TAP (Deutschland E-Plus)

UCP (Holland)

TAP (Deutschland O2)

UCP (Italien)

TAP (Österreich)

UCP (Schweiz)

Einstellungen SMS 3

Modem (GSM,TAP,UPC)

☐

Modem verwenden

Status

OK

GSM-Modus

OK

Modemtyp

ISDN/Analoges Modem

☐

GSM ohne FAX-Class 2

☐

GSM mit FAX-Class 2

☐

Einstellungen

Modem abheben nach

1

Rufzeichen

Initialisierungs-Sequenz

Grundinitialisierung I	Z &F E0 X3 S0=0
Grundinitialisierung II	&D0 V1
DFÜ-Init I	Z &F E0 X3 S0=0
DFÜ-Init II	&D0 V1

Einstellungen

Zugangsnummern

Modem Nr.1

Modem Nr.2

Modem (GSM,TAP,UPC)

☐ Modem verwenden

Status

GSM-Modus

SMS - Einstellungen

	Zugangsnummern	Einstellungen	
Amtsholung	T0w		
SMS 1	01712092522	TAP (Deutschland D1)	
SMS 2	01722278000	UCP (Deutsch.Vodafone)	
SMS 3	01771167	TAP (Deut.E-Plus/O2)	

Nur GSM-Modem

	Zugangsnummern
Service-Center-Nr.	+491710760000#
PIN (Für GSM-Zugang)	

Fax - Einstellung

Fax-Kennung	DEOS FaxDienst
-------------	----------------

Einstellungen

Zugangsnummern

Modem Nr.1

Modem Nr.2

Modem (GSM,TAP,UPC)

☒ - TAP-Einstellungen

Sonderumlaute ☒

Längenbegrenzung 155 Z ☒

7E1 Übertragung ☐

☐ - UCP-Einstellungen

C51- Command ☐

C01- Command ☐

Übersetzungstabelle B ☐

TAP (Deutschland D1)

UCP (Deutschland Vodafone)

TAP (Deutschland E-Plus)

UCP (Holland)

TAP (Deutschland O2)

UCP (Italien)

TAP (Österreich)

UCP (Schweiz)

Einstellungen SMS 1

Modem (GSM,TAP,UPC)

☐ - TAP-Einstellungen

Sonderumlaute ☐

Längenbegrenzung 155 Z ☐

7E1 Übertragung ☐

☒ - UCP-Einstellungen

C51- Command ☒

C01- Command ☐

Übersetzungstabelle B ☐

TAP (Deutschland D1)

UCP (Deutschland Vodafone)

TAP (Deutschland E-Plus)

UCP (Holland)

TAP (Deutschland O2)

UCP (Italien)

TAP (Österreich)

UCP (Schweiz)

Einstellungen SMS 2

Modem (GSM,TAP,UPC)

☒ - TAP-Einstellungen

Sonderumlaute ☐

Längenbegrenzung 155 Z ☒

7E1 Übertragung ☐

☐ - UCP-Einstellungen

051-Command ☐

001-Command ☐

Übersetzungstabelle B ☐

TAP (Deutschland D1)

UCP (Deutschland Vodafone)

TAP (Deutschland E-Plus)

UCP (Holland)

TAP (Deutschland O2)

UCP (Italien)

TAP (Österreich)

UCP (Schweiz)

Einstellungen SMS 3

Modem (GSM,TAP,UPC)

0	Meldung Batterie am Controller wechseln
1	Meldung Reserve
2	Störung Differenzdruck Zuluft fehlt oder defekt (interne IOs isp01) RLT Anlage
3	Meldung Handeingriff AI00-03 (interne IOs isp01)
4	Meldung Handeingriff AI04-07 (interne IOs isp01)
5	Warnung Differenzdruck Zuluft MIN-Wert unterschritten (interne IOs isp01) RLT Anlage
6	Warnung Differenzdruck Zuluft MAX-Wert überschritten (interne IOs isp01) RLT Anlage
7	Warnung Differenzdruck Abluft MIN-Wert unterschritten (interne IOs isp01) RLT Anlage
8	Warnung Differenzdruck Abluft MAX-Wert überschritten (interne IOs isp01) RLT Anlage
9	Störung Differenzdruck Abluft fehlt oder defekt (interne IOs isp01) RLT Anlage
10	Störung Außentemperatur fehlt oder defekt (interne IOs isp01) RLT Anlage
11	Störung Zulufttemperatur hinter PWT fehlt oder defekt (interne IOs isp01) RLT Anlage
12	Warnung Außentemperatur MIN-Wert unterschritten (interne IOs isp01) RLT Anlage
13	Warnung Außentemperatur MAX-Wert überschritten (interne IOs isp01) RLT Anlage
14	Warnung Zulufttemperatur hinter PWT MIN-Wert unterschritten (interne IOs isp01) RLT Anlage
15	Warnung Zulufttemperatur hinter PWT MAX-Wert überschritten (interne IOs isp01) RLT Anlage
16	Störung Zulufttemperatur Gesamt fehlt oder defekt (interne IOs isp01) RLT Anlage
17	Störung Ablufttemperatur fehlt oder defekt (interne IOs isp01) RLT Anlage
18	Störung Fortlufttemperatur fehlt oder defekt (interne IOs isp01) RLT Anlage
19	Störung PWT Vereisungsschutz fehlt oder defekt (interne IOs isp01) RLT Anlage
20	Warnung Zulufttemperatur Gesamt MIN-Wert unterschritten (interne IOs isp01) RLT Anlage
21	Warnung Zulufttemperatur Gesamt MAX-Wert überschritten (interne IOs isp01) RLT Anlage
22	Warnung Ablufttemperatur MIN-Wert unterschritten (interne IOs isp01) RLT Anlage
23	Warnung Ablufttemperatur MAX-Wert überschritten (interne IOs isp01) RLT Anlage
24	Warnung Fortlufttemperatur MIN-Wert unterschritten (interne IOs isp01) RLT Anlage
25	Warnung Fortlufttemperatur MAX-Wert überschritten (interne IOs isp01) RLT Anlage
26	Warnung PWT Vereisungsschutz MIN-Wert unterschritten (interne IOs isp01) RLT Anlage
27	Warnung PWT Vereisungsschutz MAX-Wert überschritten (interne IOs isp01) RLT Anlage
28	Meldung Handeingriff AO00-03 (interne IOs isp01)
29	Meldung Handeingriff DI00-07 (interne IOs isp01)
30	Meldung Handeingriff DO00-03 (interne IOs isp01)
31	Meldung Handeingriff DO04-07 (interne IOs isp01)
32	Meldung Handeingriff DO08-11 (interne IOs isp01)
33	Störung Außenluftfilter fehlt oder defekt (IO-Modul AI8AO4 Adr.02 isp01) RLT Anlage
34	Meldung Handeingriff AI00-03 (IO-Modul AI8AO4 Adr.02 isp01)
35	Meldung Handeingriff AI04-07 (IO-Modul AI8AO4 Adr.02 isp01)
36	Warnung Außenluftfilter MIN-Wert unterschritten (IO-Modul AI8AO4 Adr.02 isp01) RLT Anlage
37	Warnung Außenluftfilter MAX-Wert überschritten (IO-Modul AI8AO4 Adr.02 isp01) RLT Anlage
38	Warnung Zuluftfilter MIN-Wert unterschritten (IO-Modul AI8AO4 Adr.02 isp01) RLT Anlage
39	Warnung Zuluftfilter MAX-Wert überschritten (IO-Modul AI8AO4 Adr.02 isp01) RLT Anlage
40	Störung Zuluftfilter fehlt oder defekt (IO-Modul AI8AO4 Adr.02 isp01) RLT Anlage
41	Störung Abluftfilter fehlt oder defekt (IO-Modul AI8AO4 Adr.02 isp01) RLT Anlage
42	Störung Temperatur hinter Verdampfer fehlt oder defekt (IO-Modul AI8AO4 Adr.02 isp01) RLT Anlage
43	Warnung Abluftfilter MIN-Wert unterschritten (IO-Modul AI8AO4 Adr.02 isp01) RLT Anlage
44	Warnung Abluftfilter MAX-Wert überschritten (IO-Modul AI8AO4 Adr.02 isp01) RLT Anlage
45	Warnung Temperatur hinter Verdampfer MIN-Wert unterschritten (IO-Modul AI8AO4 Adr.02 isp01) RLT Anlage
46	Warnung Temperatur hinter Verdampfer MAX-Wert überschritten (IO-Modul AI8AO4 Adr.02 isp01) RLT Anlage
47	Störung - fehlt oder defekt (IO-Modul AI8AO4 Adr.02 isp01)
48	Störung - fehlt oder defekt (IO-Modul AI8AO4 Adr.02 isp01)
49	Störung - fehlt oder defekt (IO-Modul AI8AO4 Adr.02 isp01)
50	Störung - fehlt oder defekt (IO-Modul AI8AO4 Adr.02 isp01)
51	Warnung - MIN-Wert unterschritten (IO-Modul AI8AO4 Adr.02 isp01)
52	Warnung - MAX-Wert überschritten (IO-Modul AI8AO4 Adr.02 isp01)
53	Warnung - MIN-Wert unterschritten (IO-Modul AI8AO4 Adr.02 isp01)
54	Warnung - MAX-Wert überschritten (IO-Modul AI8AO4 Adr.02 isp01)
55	Warnung - MIN-Wert unterschritten (IO-Modul AI8AO4 Adr.02 isp01)

Textmeldung: 01: DCS.Open

56	Warnung	- MAX-Wert überschritten	(IO-Modul AI8AO4	Adr.02 isp01)
57	Warnung	- MIN-Wert unterschritten	(IO-Modul AI8AO4	Adr.02 isp01)
58	Warnung	- MAX-Wert überschritten	(IO-Modul AI8AO4	Adr.02 isp01)
59	Meldung	Handeingriff AO00-03	(IO-Modul AI8AO4	Adr.02 isp01)
60	Störung	IO-Modul AI8AO4	Adr.02 isp01	fehlt oder defekt
61	Meldung	Handeingriff DI00-07	(IO-Modul DI16	Adr.01 isp01)
62	Meldung	Handeingriff DI08-15	(IO-Modul DI16	Adr.01 isp01)
63	Störung	IO-Modul DI16	Adr.01 isp01	fehlt oder defekt
64	Störung	BMZ Allgemein		
65	Störung	BSK Allgemein		
66	Störung	Rauchmelder Abluft Allgemein		
67	Störung	Phasenüberwachung Allgemein		
68	Störung	Rauchmelder Zuluft Allgemein		
69	Störung	Zuluftventilator RLT Anlage		
70	Störung	Rep.Schalter Zuluft RLT Anlage		
71	Störung	Abluftventilator RLT Anlage		
72	Störung	Rep.Schalter Abluft RLT Anlage		
73	Störung	Luftstromwächter RLT Anlage		
74	Störung	STB RLT Anlage		
75	Störung	E-Erhitzer RLT Anlage		
76	Störung	WP 1 RLT Anlage		
77	Störung	WP 2 RLT Anlage		
78	Störung	Gaswarner RLT Anlage		
79	Störung	Volumenstromwächter Zuluft RLT Anlage		
80	Störung	Wartung Außenluftfilter		
81	Störung	Wartung Zuluftfilter		
82	Störung	Wartung Abluftfilter		
83	Störung	Wartung Zuluftventilator		
84	Störung	Wartung Abluftventilator		
85	Störung	Reserve		
86	Störung	Reserve		
87	Störung	Reserve		
88	Störung	Reserve		
89	Störung	Reserve		
90	Störung	Reserve		
91	Störung	Reserve		
92	Störung	Reserve		
93	Störung	Reserve		
94	Störung	Reserve		
95	Störung	Reserve		
96	Warnung	Betriebsrückmeldung vom AB-Ventilator fehlt		
97	Meldung	Wartung am AB-Ventilator durchführen		
98	Meldung	Reparaturschalter vom AB-Ventilator ausgeschaltet		
99	Störung	Strömungswächter AB-Ventilator ausgelöst		
100	Meldung	AB-Filter Lüftungsanlage verschmutzt		
101	Warnung	AB-Klappe AB-Ventilator - Rückmeldung -AUF- fehlt		
102	Warnung	AB-Klappe AB-Ventilator - Rückmeldung -ZU- fehlt		
103	Temperaturfühler	KVS Überprüfen Festwert HV/WRG/ --- /KV Lüftung		
104	Meldung	AU-Filter Lüftungsanlage verschmutzt Filtermeldung Außenluft Lüftung		
105	Meldung	Vereisung PWT Lüftungsanlage Vereisungsschutz Lüftung		
106	Warnung	Betriebsrückmeldung vom ZU-Ventilator fehlt		
107	Meldung	Wartung am ZU-Ventilator durchführen		
108	Meldung	Reparaturschalter vom ZU-Ventilator ausgeschaltet		
109	Meldung	AU-Filter Lüftungsanlage verschmutzt		
110	Meldung	ZU-Filter Lüftungsanlage verschmutzt		
111	Störung	Strömungswächter ZU-Ventilator ausgelöst		
112	Warnung	AU-Klappe ZU-Ventilator - Rückmeldung -AUF- fehlt		
113	Warnung	AU-Klappe ZU-Ventilator - Rückmeldung -ZU- fehlt		
114	Störung	Sollwert Temperatur fehlt oder defekt (SI-Datenpunkte AE8 Nr.04 isp01)		
115	Meldung	Handeingriff AE00-03 (SI-Datenpunkte AE4 Nr.04 isp01)		
116	Warnung	Sollwert Temperatur MIN-Wert unterschritten (SI-Datenpunkte AE8 Nr.04 isp01)		
117	Warnung	Sollwert Temperatur MAX-Wert überschritten (SI-Datenpunkte AE8 Nr.04 isp01)		
118	Warnung	Sollwert Volumstrom Zuluft MIN-Wert unterschritten (SI-Datenpunkte AE8 Nr.04 isp01)		

Textmeldung: 01: DCS.Open

119	Warnung Sollwert Volumnstrom Zuluft MAX-Wert überschritten (SI-Datenpunkte AE8 Nr.04 isp01)
120	Störung Sollwert Volumnstrom Zuluft fehlt oder defekt (SI-Datenpunkte AE8 Nr.04 isp01)
121	Störung Sollwert Volumenstrom Abluft fehlt oder defekt (SI-Datenpunkte AE8 Nr.04 isp01)
122	Störung Reserve fehlt oder defekt (SI-Datenpunkte AE8 Nr.04 isp01)
123	Warnung Sollwert Volumenstrom Abluft MIN-Wert unterschritten (SI-Datenpunkte AE8 Nr.04 isp01)
124	Warnung Sollwert Volumenstrom Abluft MAX-Wert überschritten (SI-Datenpunkte AE8 Nr.04 isp01)
125	Warnung Reserve MIN-Wert unterschritten (SI-Datenpunkte AE8 Nr.04 isp01)
126	Warnung Reserve MAX-Wert überschritten (SI-Datenpunkte AE8 Nr.04 isp01)
127	Meldung Handeingriff DE00-07 (SI-Datenpunkte DE08 Nr.03 isp01)
128	Warnung motorische Brandschutzklappe - Rückmeldung -AUF- fehlt
129	Warnung motorische Brandschutzklappe - Rückmeldung -ZU- fehlt
130	Meldung ZU-Filter Lüftungsanlage verschmutzt Filtermeldung Zuluft Lüftung
131	Meldung AB-Filter Lüftungsanlage verschmutzt Filtermeldung Abluft Lüftung
132	Störung Volumenstromwächter Abluft RLT Anlage
133	Störung Reserve
134	Störung Reserve
135	Störung Reserve
136	Störung Reserve
137	Störung Reserve
138	Störung Reserve
139	Störung Reserve
140	Störung Reserve
141	Störung Reserve
142	Störung Reserve
143	Störung Reserve
144	Störung Reserve
145	Störung Reserve
146	Störung Reserve
147	Störung Reserve
148	Warnung Klappen AU+ZU - Rückmeldung -AUF- fehlt
149	Warnung Klappen AU+ZU - Rückmeldung -ZU- fehlt
150	Warnung Klappen AB+FO - Rückmeldung -AUF- fehlt
151	Warnung Klappen AB+FO - Rückmeldung -ZU- fehlt